



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน.....

ที่...พร.๕๘๗๐๑/๕๘๐.....วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง...รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

๑. เรื่องเดิม

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล ได้รับทราบข้อมูลน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่เงิน จากกองช่าง มีจำนวน ๘ แห่ง ได้แก่

๑. บ้านสันตันเปา	หมู่ที่ ๑
๒. บ้านสบยาบ	หมู่ที่ ๒
๓. บ้านป่าคา	หมู่ที่ ๓
๔. บ้านปงของ	หมู่ที่ ๕
๕. บ้านแม่เงิน	หมู่ที่ ๖
๖. บ้านไร่	หมู่ที่ ๗
๗. บ้านปงของเหนือ	หมู่ที่ ๑๐
๘. บ้านแม่คำเหนือ	หมู่ที่ ๑๒

ซึ่งทั้ง ๘ แห่ง ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำ และสุ่มตรวจปลายทางทุกระบบประปา อย่างน้อย ๖ เดือนครั้ง และให้รายงานผลตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ตามแบบรายงานให้อำเภอทราบ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒. ข้อเท็จจริง

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย พบว่า โคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง (๑ ๑๑) ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำ มีผลเป็นบวกพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๘ แห่งเนื่องจากมีการเปลี่ยนสีเป็น สีเหลืองผสมส้ม กับสีเหลือง และพบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (๑ ๓๑) ณ แหล่งจ่ายน้ำ มีสีมาตรฐานแสดงความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่เงิน หมู่ที่ ๖ พบ ๐.๒ PPM และบ้านไร่ หมู่ที่ ๗ พบ ๐.๕ PPM

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ

หนังสืออำเภอเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๑๐/ว ๒๔๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หมายเหตุ : (รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย)

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายเป็นไปตามตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) จึงขอรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)




(นางสาววนิดา สมสวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(☒) เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

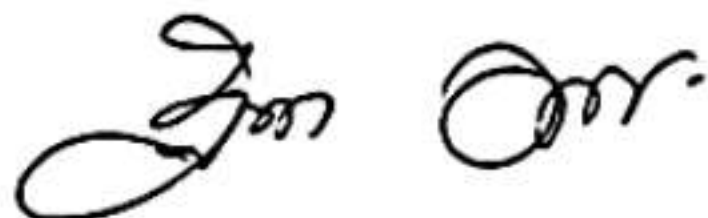

(นางสาวฐิตาภา วัฒนโพธิ์ทอง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(☒) เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นายอนันต์ วุฒิ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล
(☒) เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นายชูชาติ เม้าพิมพ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นของนายกเทศมนตรี
(☒) ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายสง่า สิทธิแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ผลการทดสอบคลอรีนอิสระในน้ำ (อ ๓๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

สีมาตรฐานแสดงความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือ						
หมู่ที่	๐.๒ PPM		๐.๕ PPM		๑.๐ PPM	
๑	ม๑ป๑	ม๑อ๑	ม๑ป๑	ม๑อ๑	ม๑ป๑	ม๑อ๑
	-	-	-	-	-	-
๒	ม๒ป๑	ม๒ม๑	ม๒ป๑	ม๒ม๑	ม๒ป๑	ม๒ม๑
	-	-	-	-	-	-
๓	ม๓ป๑	ม๓อ๑	ม๓ป๑	ม๓อ๑	ม๓ป๑	ม๓อ๑
	-	-	-	-	-	-
๕	ม๕ป๑	ม๕อ๑	ม๕ป๑	ม๕อ๑	ม๕ป๑	ม๕อ๑
	-	-	-	-	-	-
๖	ม๖ป๑	ม๖อ๑	ม๖ป๑	ม๖อ๑	ม๖ป๑	ม๖อ๑
	-	✓	-	-	-	-
๗	ม๗ป๑	ม๗อ๑	ม๗ป๑	ม๗อ๑	ม๗ป๑	ม๗อ๑
	-	-	-	✓	-	-
๑๐	ม๑๐ป๑	ม๑๐อ๑	ม๑๐ป๑	ม๑๐อ๑	ม๑๐ป๑	ม๑๐อ๑
	-	-	-	-	-	-
๑๒	ม๑๒ป๑	ม๑๒อ๑	ม๑๒ป๑	ม๑๒อ๑	ม๑๒ป๑	ม๑๒อ๑
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : - ม๑ป๑ , ม๒ป๑ , ม๓ป๑ , ม๕ป๑ , ม๖ป๑ , ม๗ป๑ , ม๑๐ป๑ , ม๑๒ป๑ หมายถึงตัวอย่างน้ำประปาจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ณ แหล่งผลิต และ ม๑อ๑ , ม๒ม๑ , ม๓อ๑ , ม๕อ๑ , ม๖อ๑ , ม๗อ๑ , ม๑๐อ๑ , ม๑๒อ๑ หมายถึง หมายถึงตัวอย่างน้ำประปาจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ณ แหล่งจ่ายน้ำ

- เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคโดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ.๒๕๔๗ คลอรีนอิสระคงเหลือ หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัม/ลิตร เกณฑ์ที่กำหนด คือ ๐.๕

- เกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคในชนบทของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดให้มีน้ำสะอาดในชนบททั่วราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๓๑ คลอรีนอิสระคงเหลือ หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัม/ลิตร เกณฑ์ที่กำหนด คือ ๐.๒ - ๐.๕

ลงชื่อ.....ประธาน

(นางสาวนิตา สมสวัสดิ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....คณะทำงาน

(นายสุขประเสริฐ จันแปงเงิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....คณะทำงาน

(นายรัฐพล จินดา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....คณะทำงาน

(นายณัฐยะฉัตรศักดิ์ ชัยบุญ)
คนงาน

ผลการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

ผลการเทียบสีที่บ่มทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง				
หมู่ที่	ไม่เปลี่ยนสี (ลบ) “ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย”		เปลี่ยนสีเป็น สีส้มปนแดง สีส้ม และสีเหลือง (บวก) “พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย”	
๑	ม๑ข๑	ม๑อ๑	ม๑ข๑	ม๑อ๑
	-	-	✓	✓
๒	ม๒ข๑	ม๒ม๑	ม๒ข๑	ม๒ม๑
	-	-	✓	✓
๓	ม๓ข๑	ม๓อ๑	ม๓ข๑	ม๓อ๑
	-	-	✓	✓
๕	ม๕ข๑	ม๕อ๑	ม๕ข๑	ม๕อ๑
	-	-	✓	✓
๖	ม๖ข๑	ม๖อ๑	ม๖ข๑	ม๖อ๑
	-	-	✓	✓
๗	ม๗ข๑	ม๗อ๑	ม๗ข๑	ม๗อ๑
	-	-	✓	✓
๑๐	ม๑๐ข๑	ม๑๐อ๑	ม๑๐ข๑	ม๑๐อ๑
	-	-	✓	✓
๑๒	ม๑๒ข๑	ม๑๒อ๑	ม๑๒ข๑	ม๑๒อ๑
	-	-	✓	✓

หมายเหตุ : ม๑ข๑ , ม๒ข๑ , ม๓ข๑ , ม๕ข๑ , ม๖ข๑ , ม๗ข๑ , ม๑๐ข๑ , ม๑๒ข๑ หมายถึง ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ณ แหล่งผลิต และ ม๑อ๑ , ม๒ม๑ , ม๓อ๑ , ม๕อ๑ , ม๖อ๑ , ม๗อ๑ , ม๑๐อ๑ , ม๑๒อ๑ หมายถึง ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ณ แหล่งจ่ายน้ำ มีการพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๘ แห่ง

ลงชื่อ.....ประธาน

(นางสาววนิดา สมสวัสดิ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....คณะทำงาน

(นายสุขประเสริฐ จันแปงเงิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลงชื่อ.....คณะทำงาน

(นายรัฐพล จินดา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....คณะทำงาน

(นายณัฐยะฉัตรศักดิ์ ชัยบุญ)
คนงาน



รูปการทดสอบคลอรีนอิสระในน้ำ (อ ๓๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

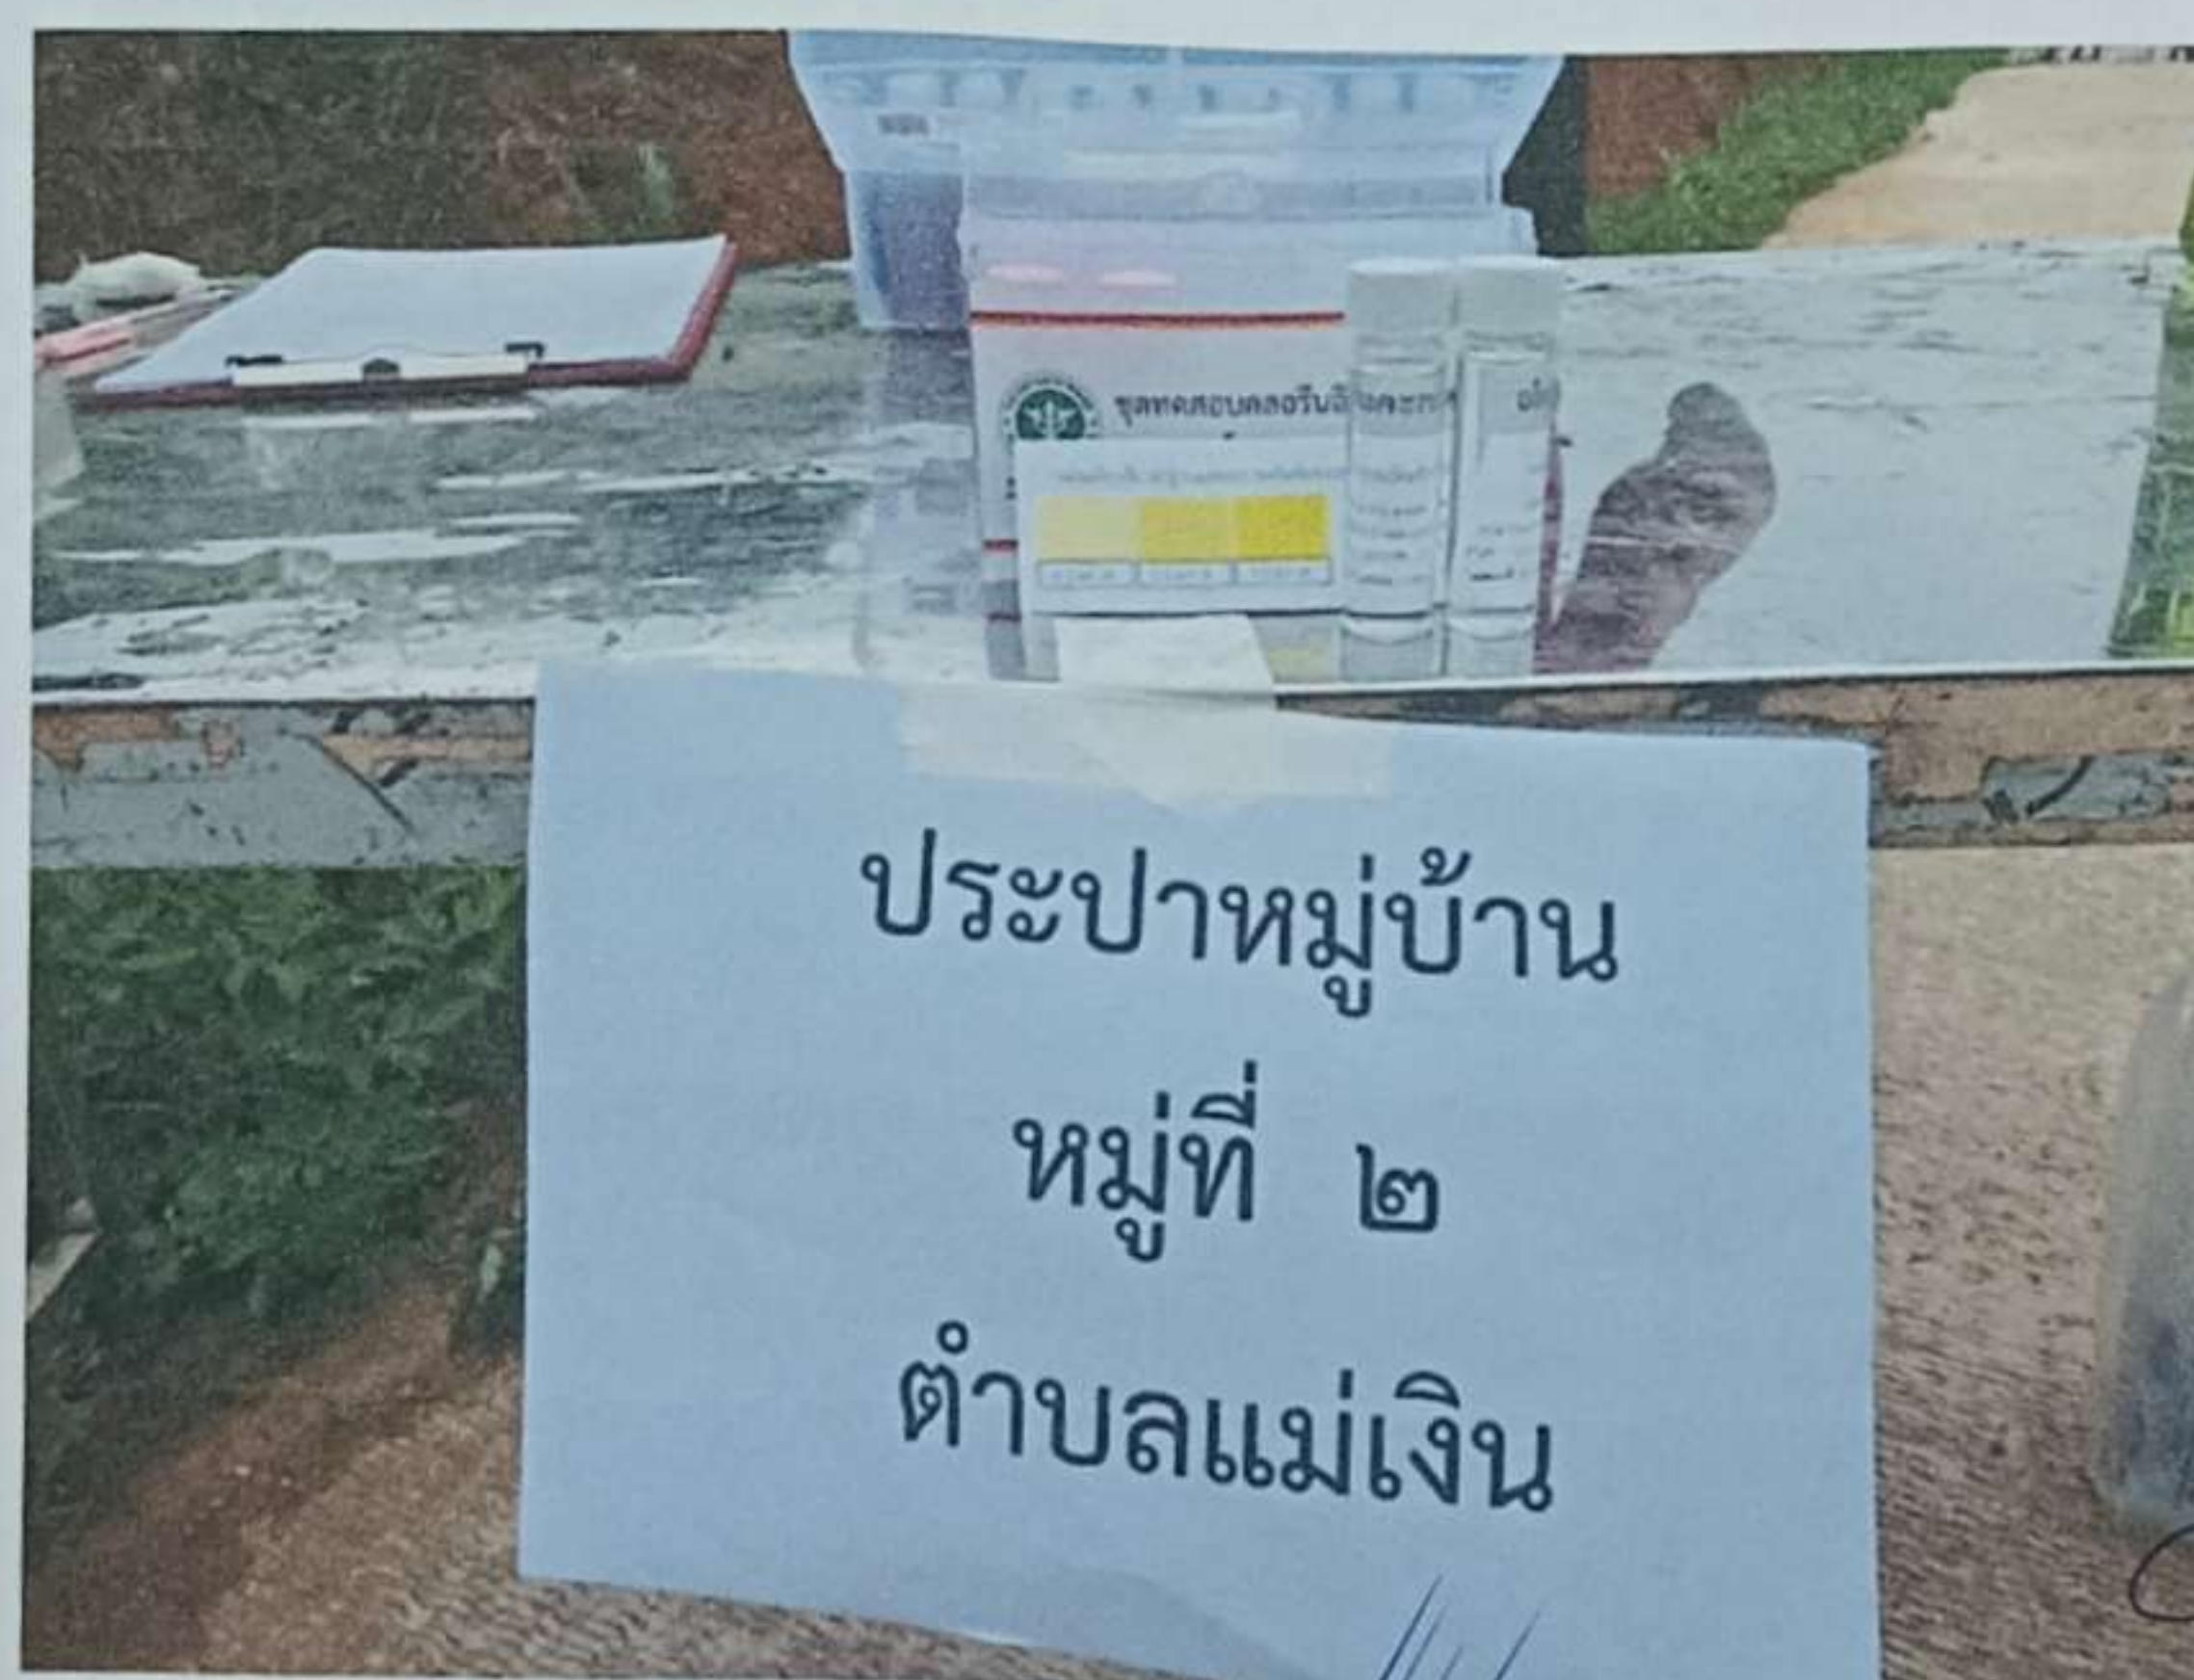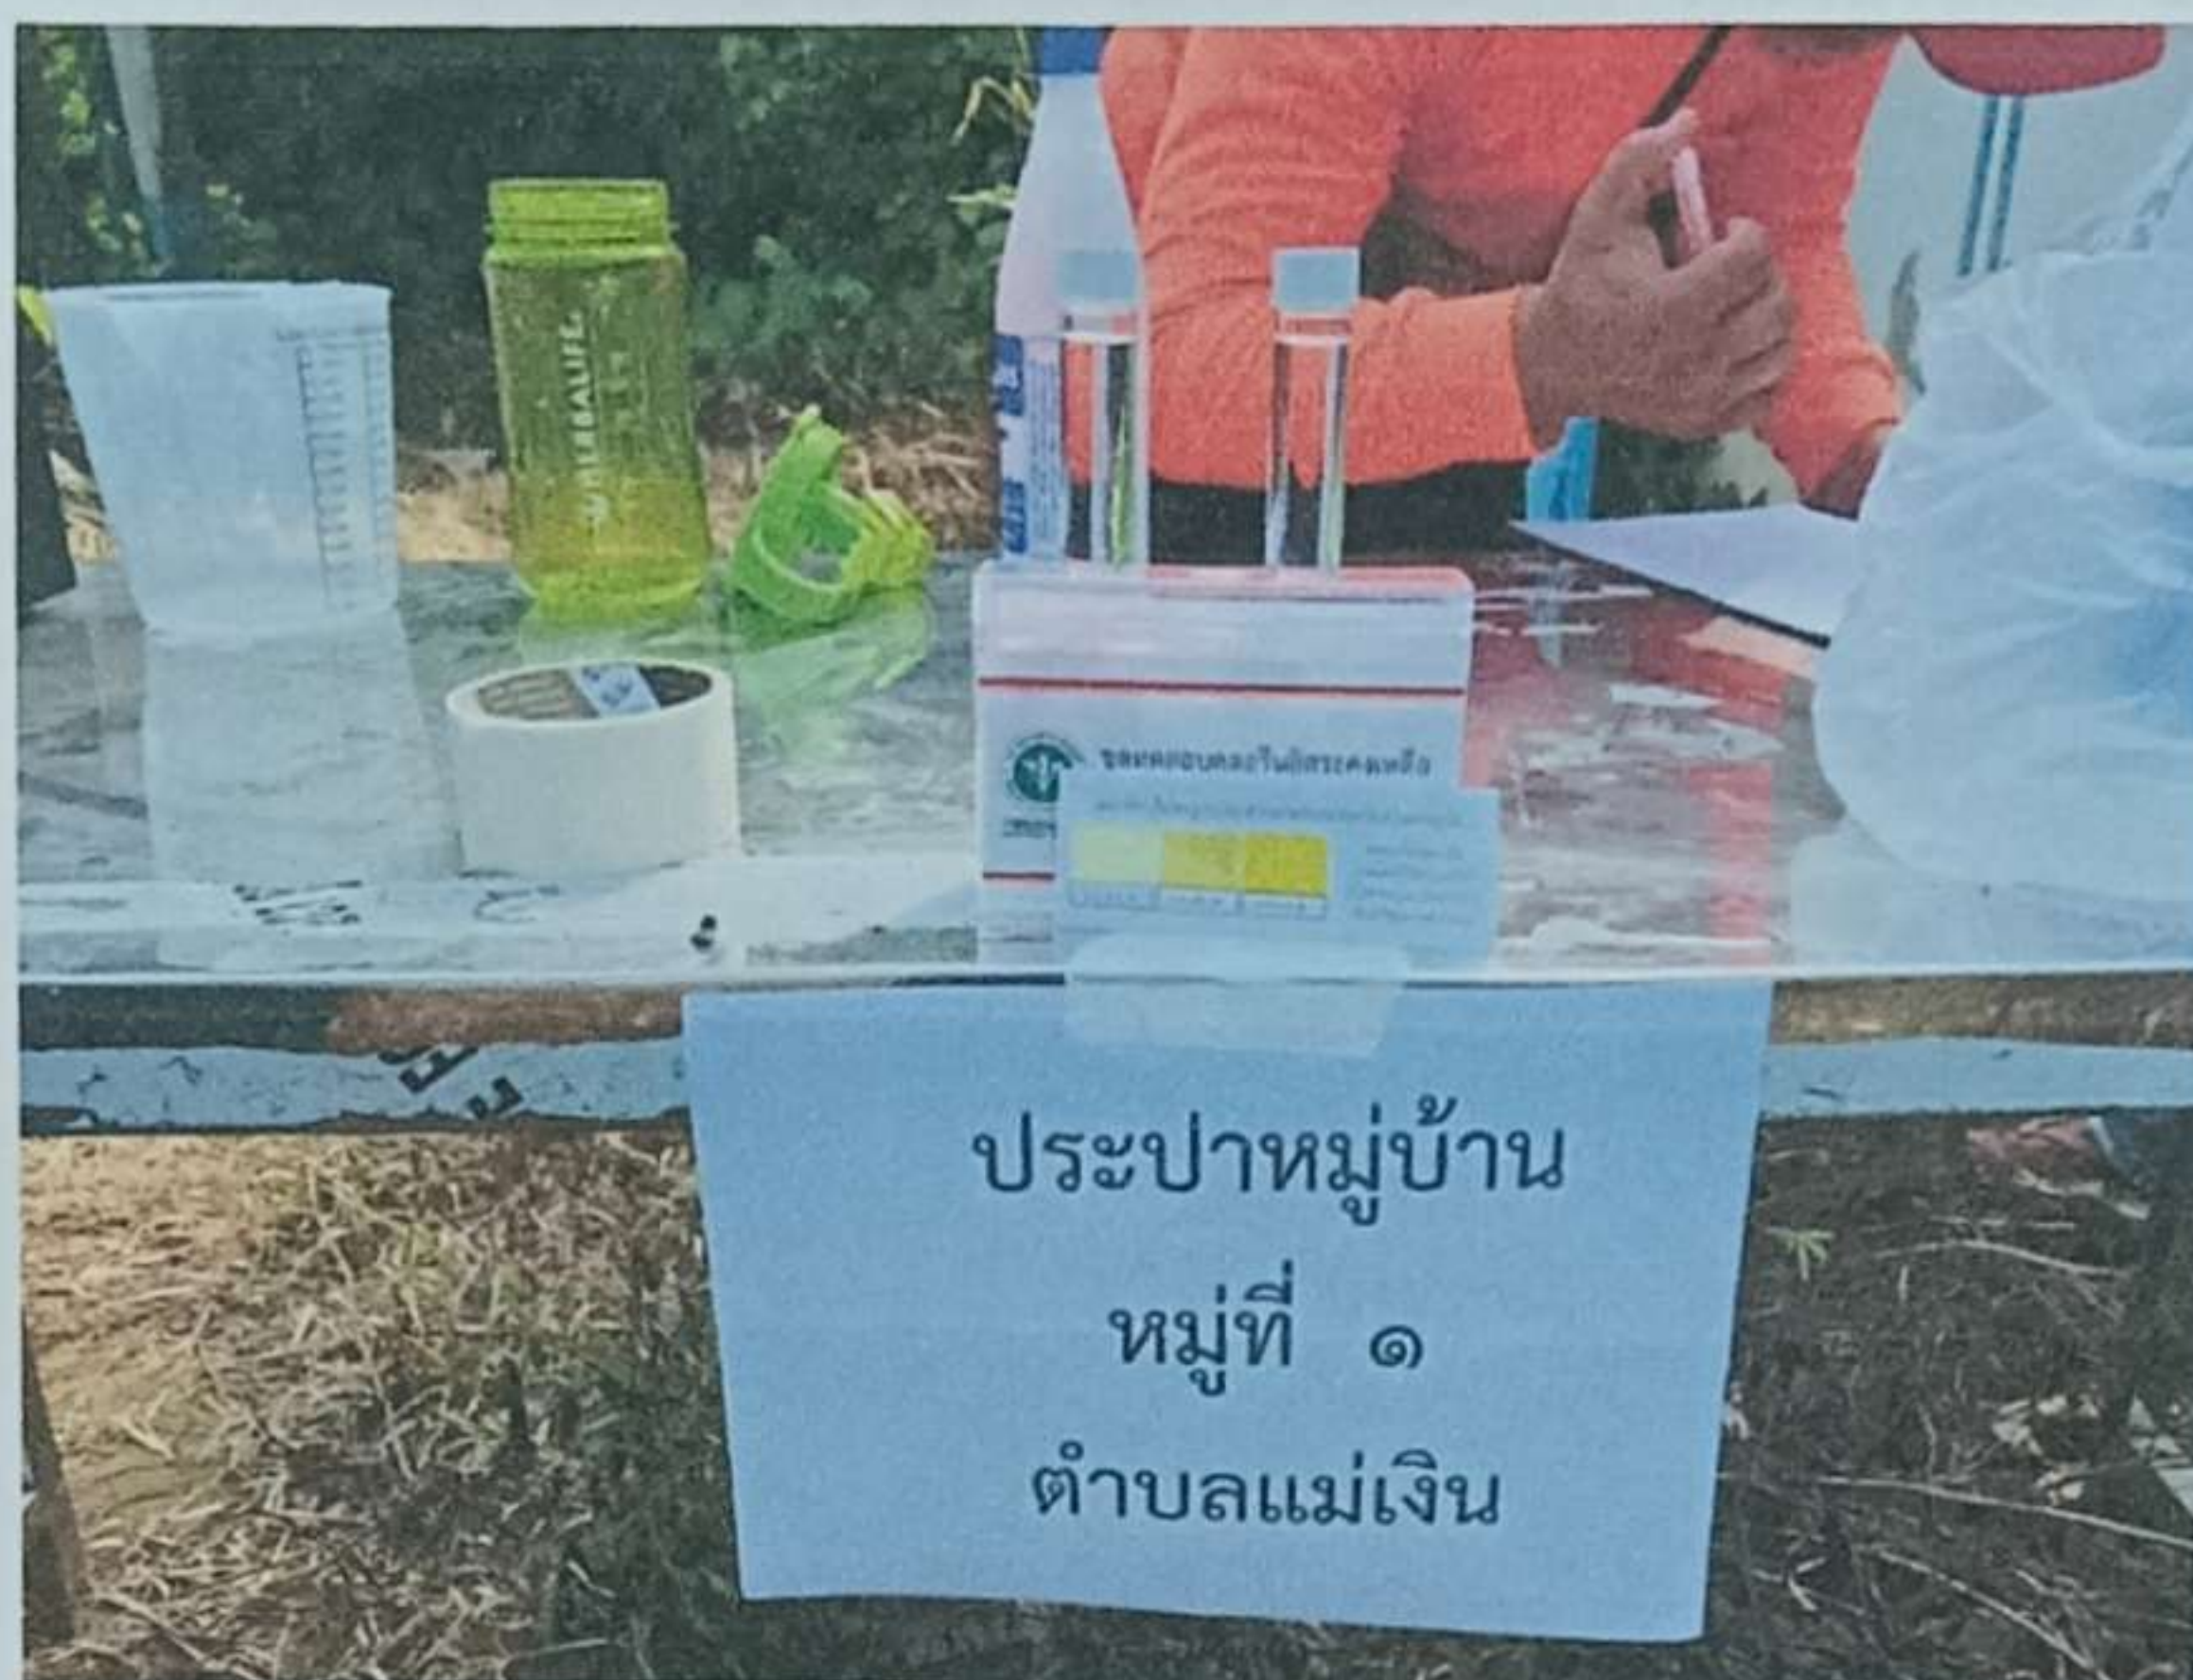

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

รูปการทดสอบคลอรีนอิสระในน้ำ (อ ๓๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

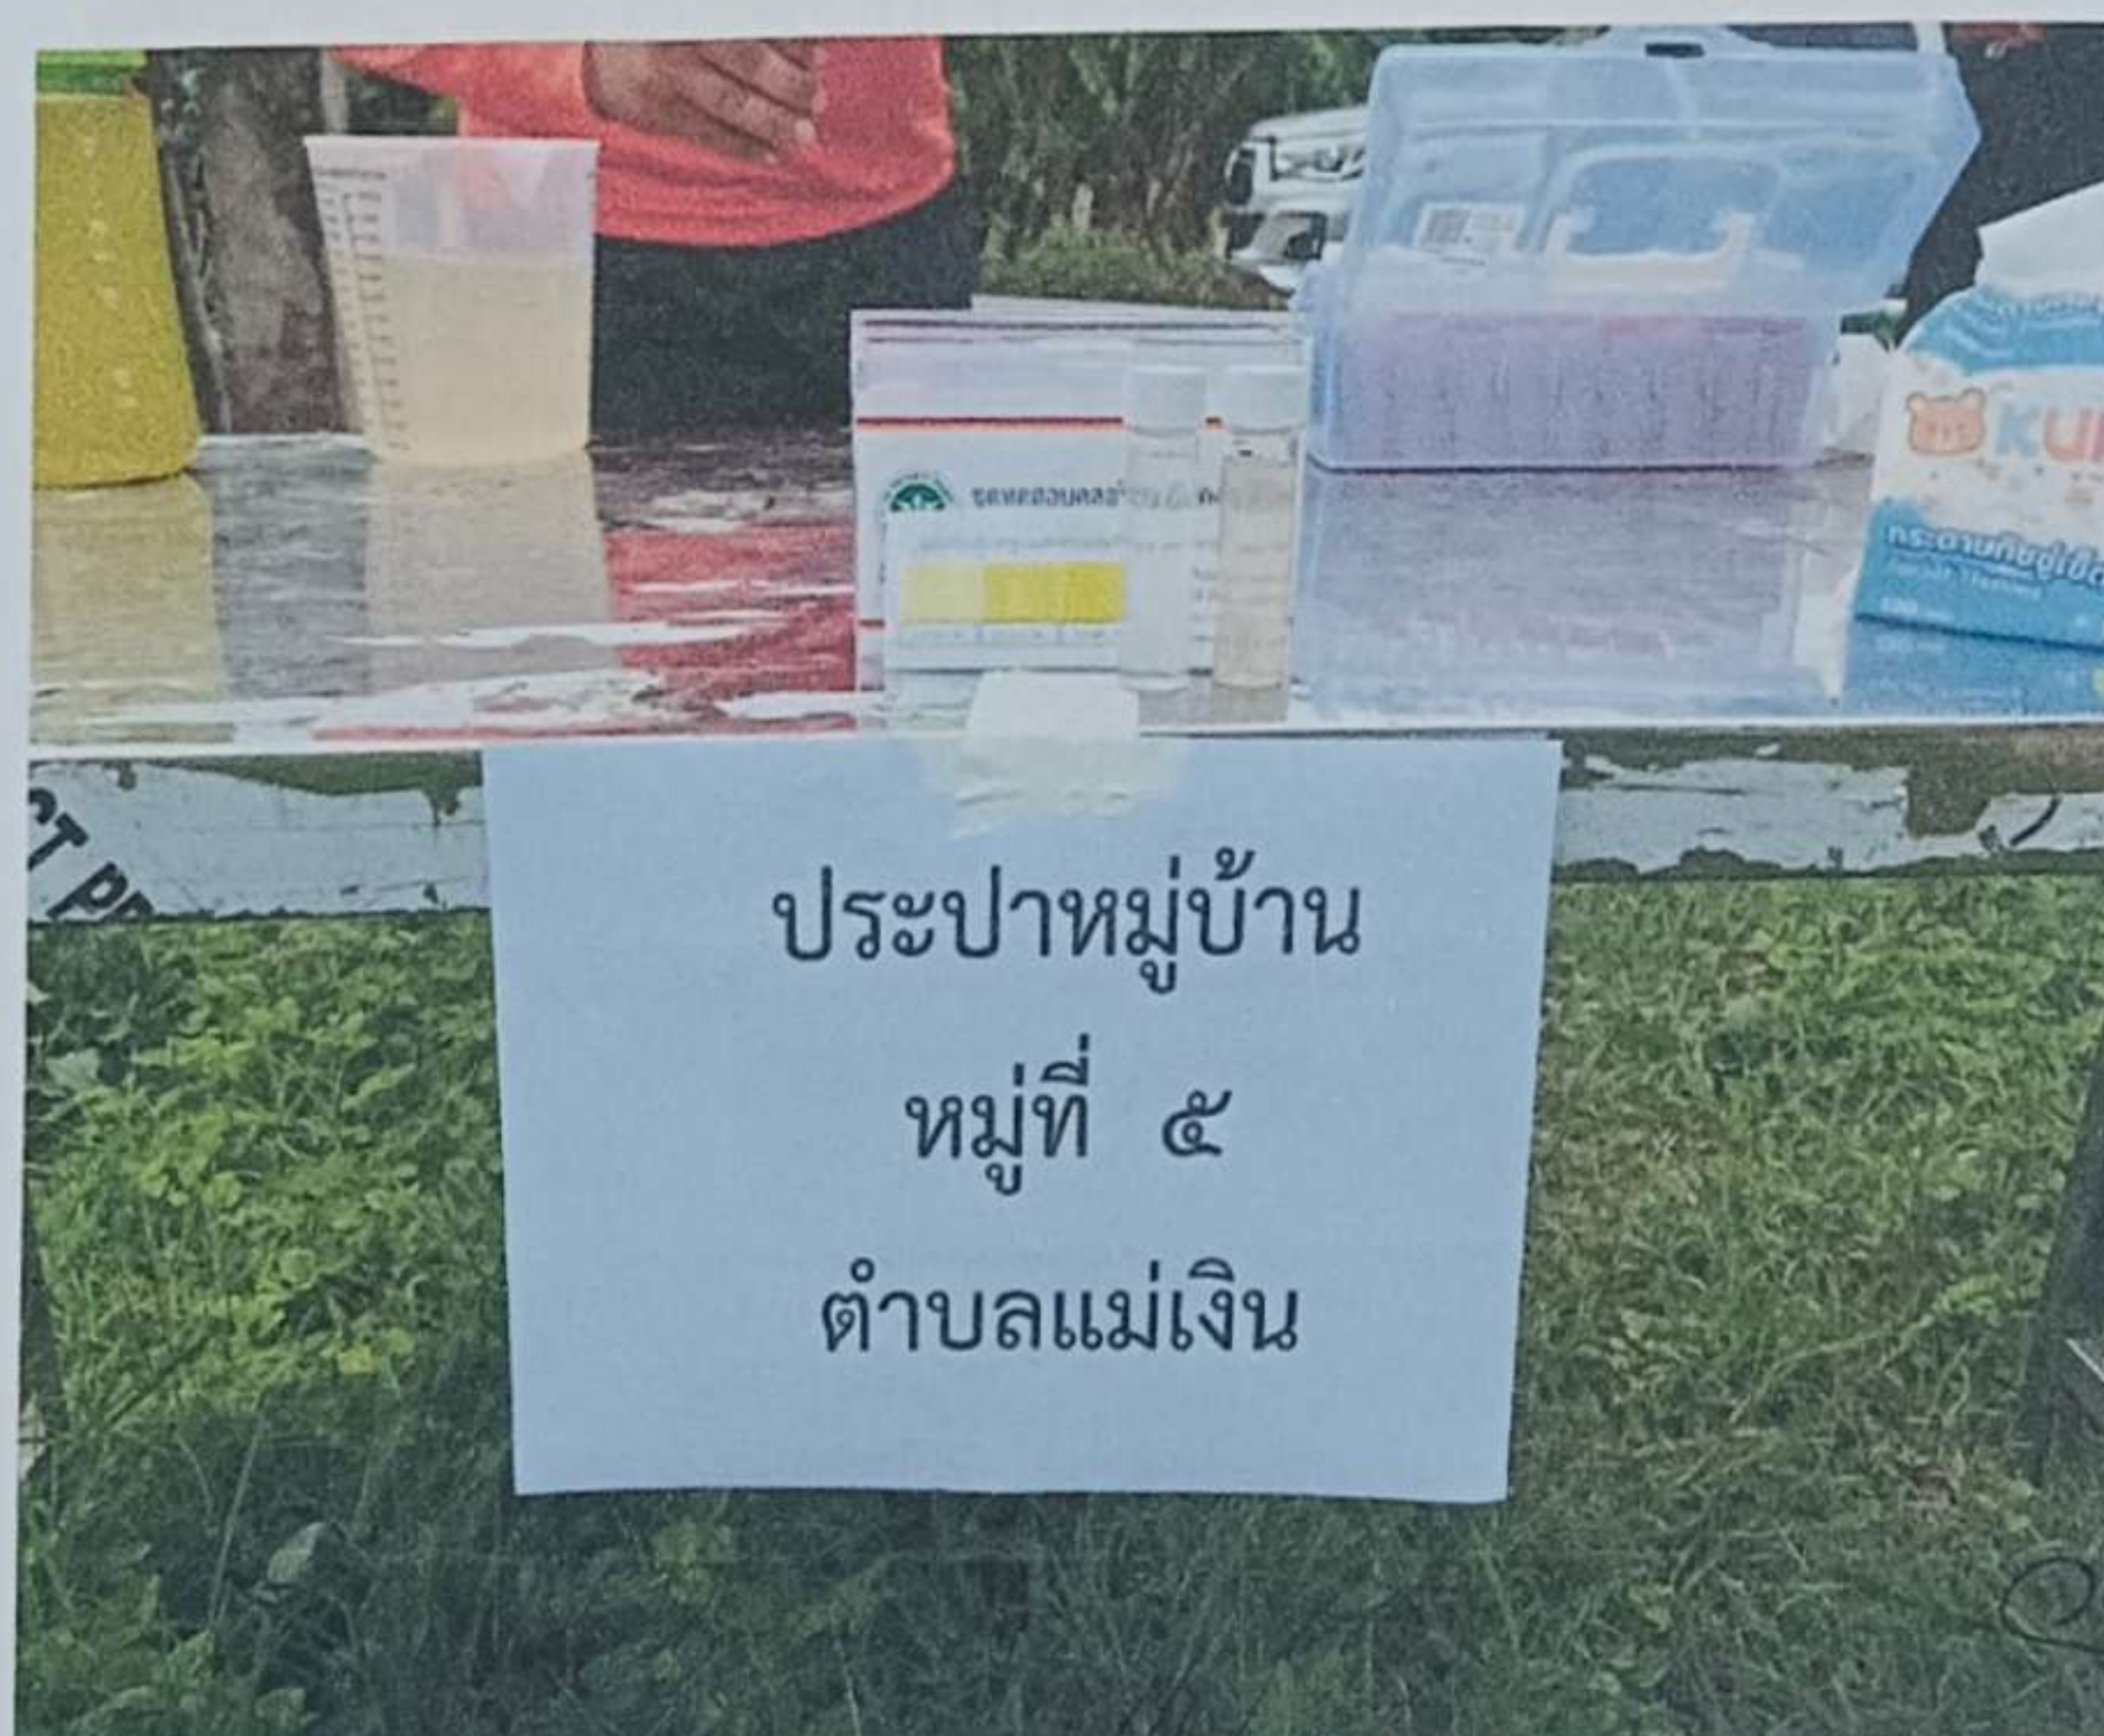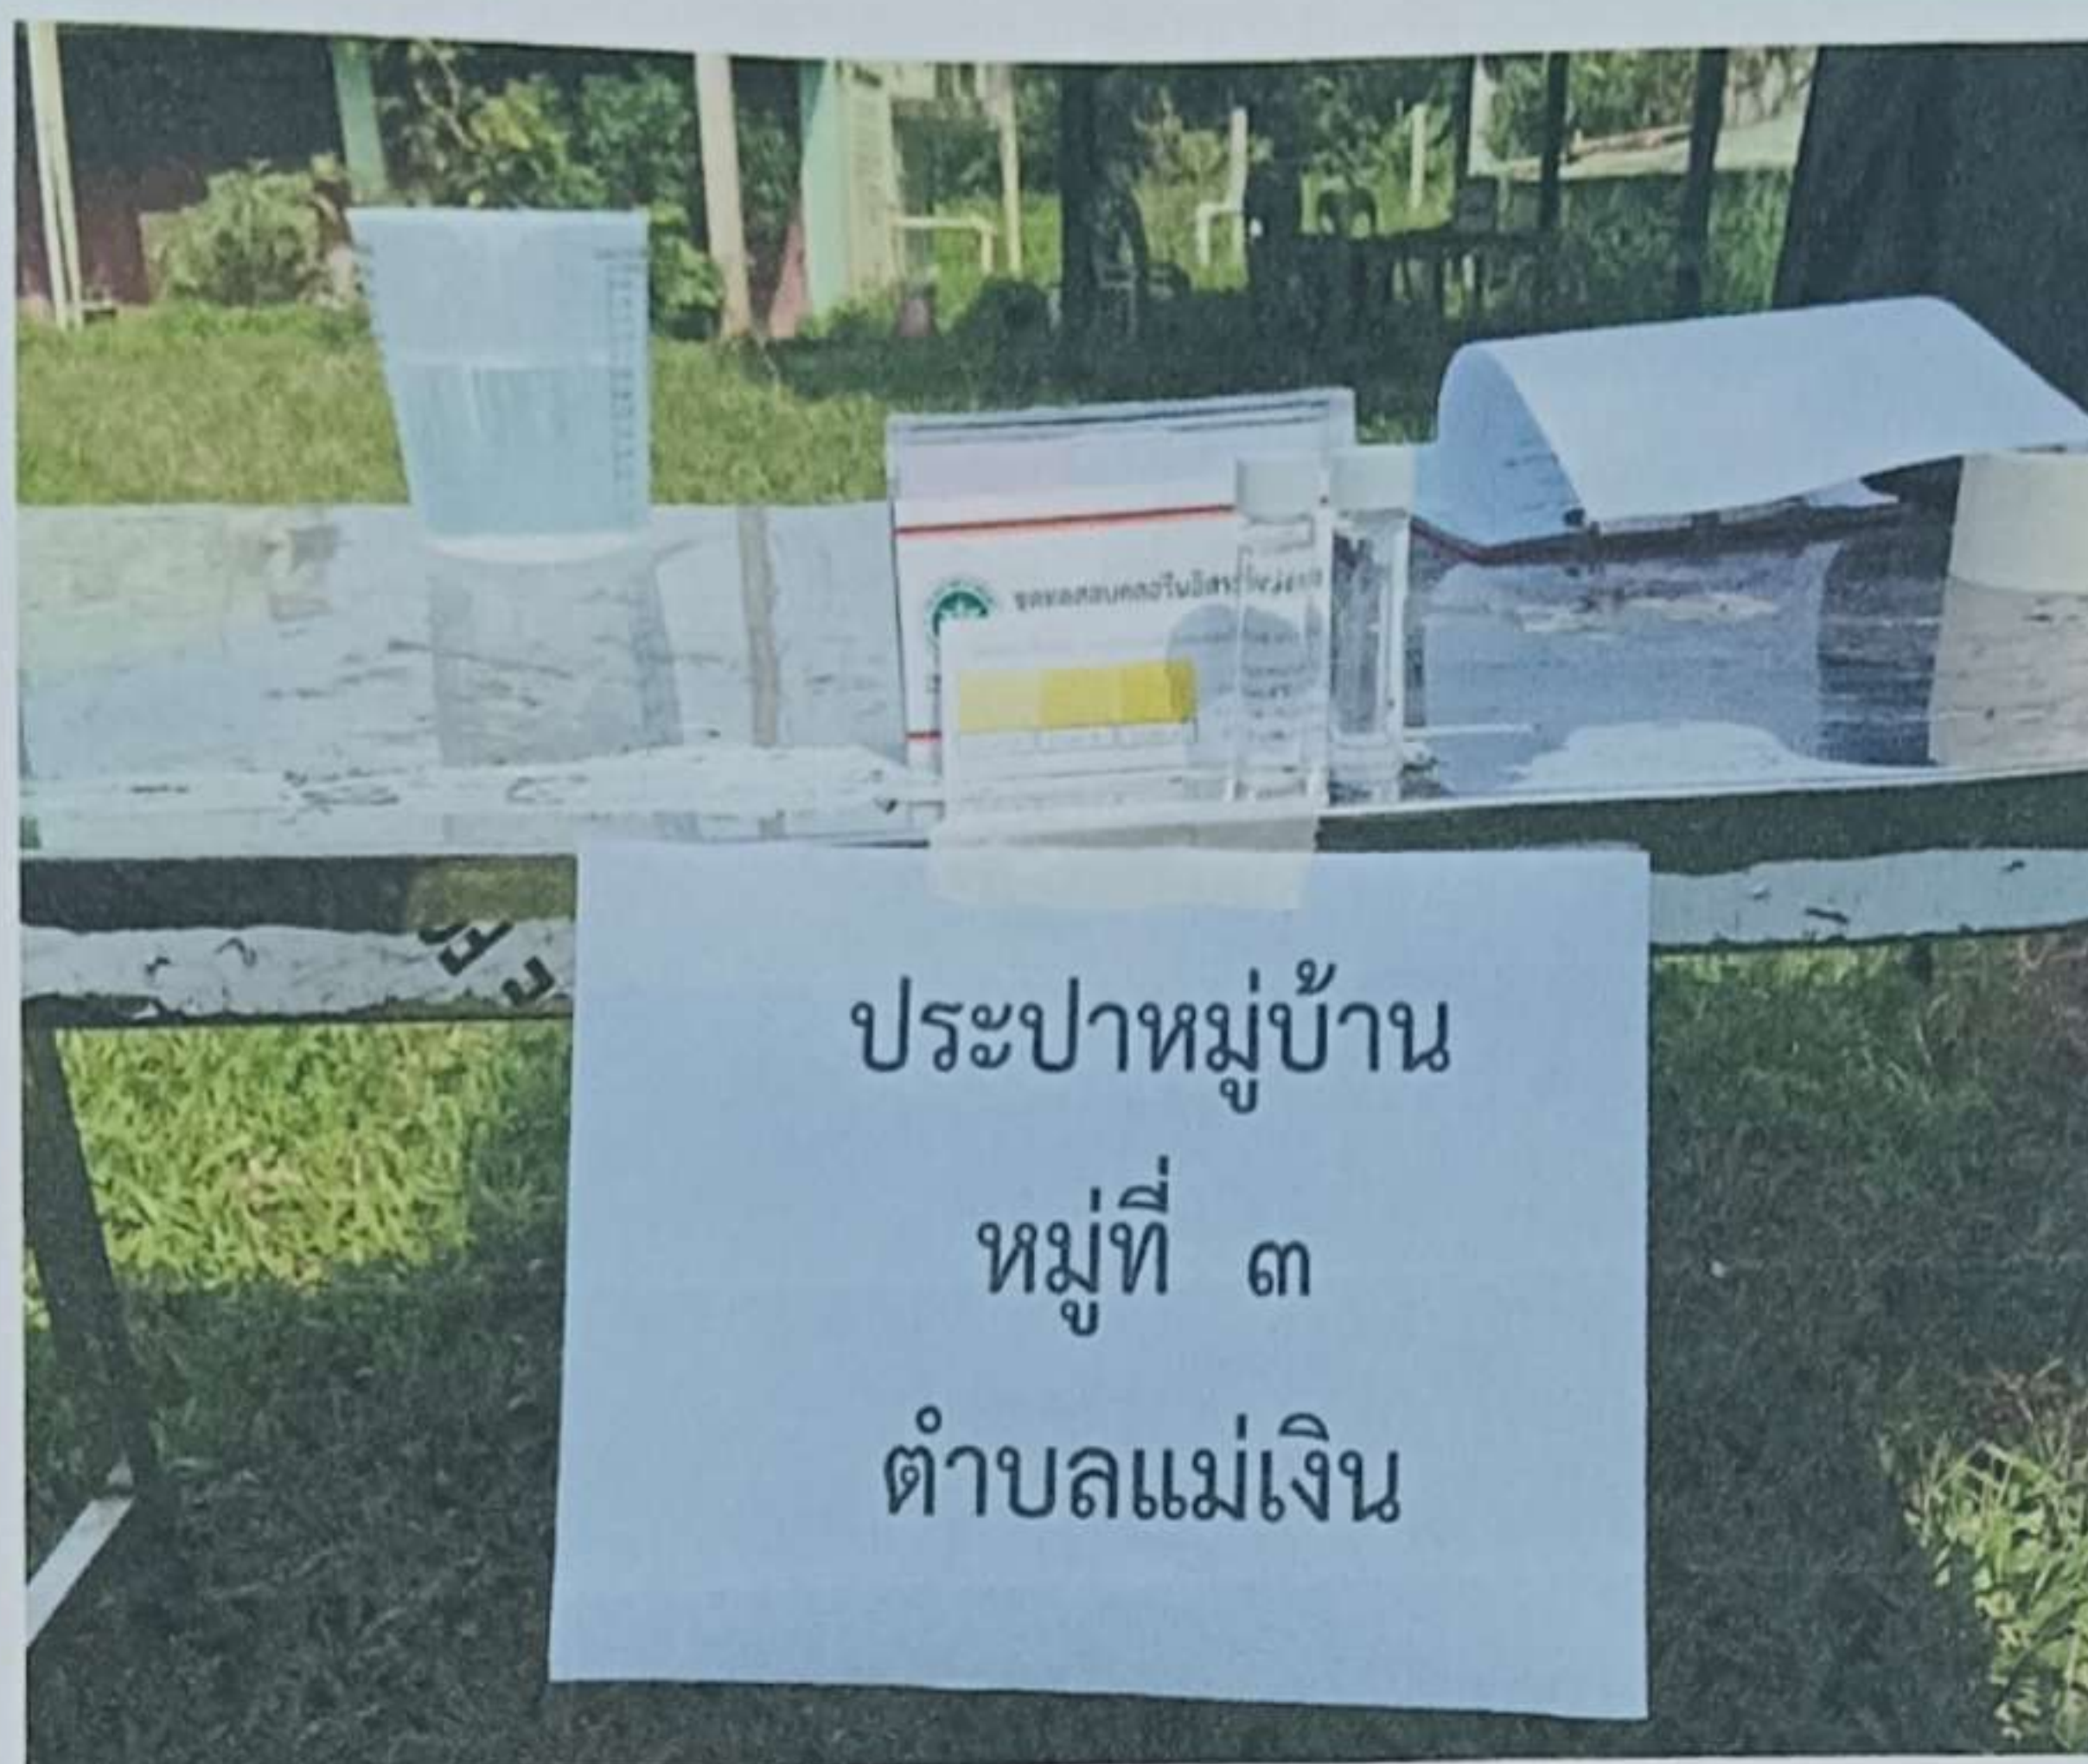

[Handwritten signature]

รูปการทดสอบคลอรีนอิสระในน้ำ (อ ๓๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

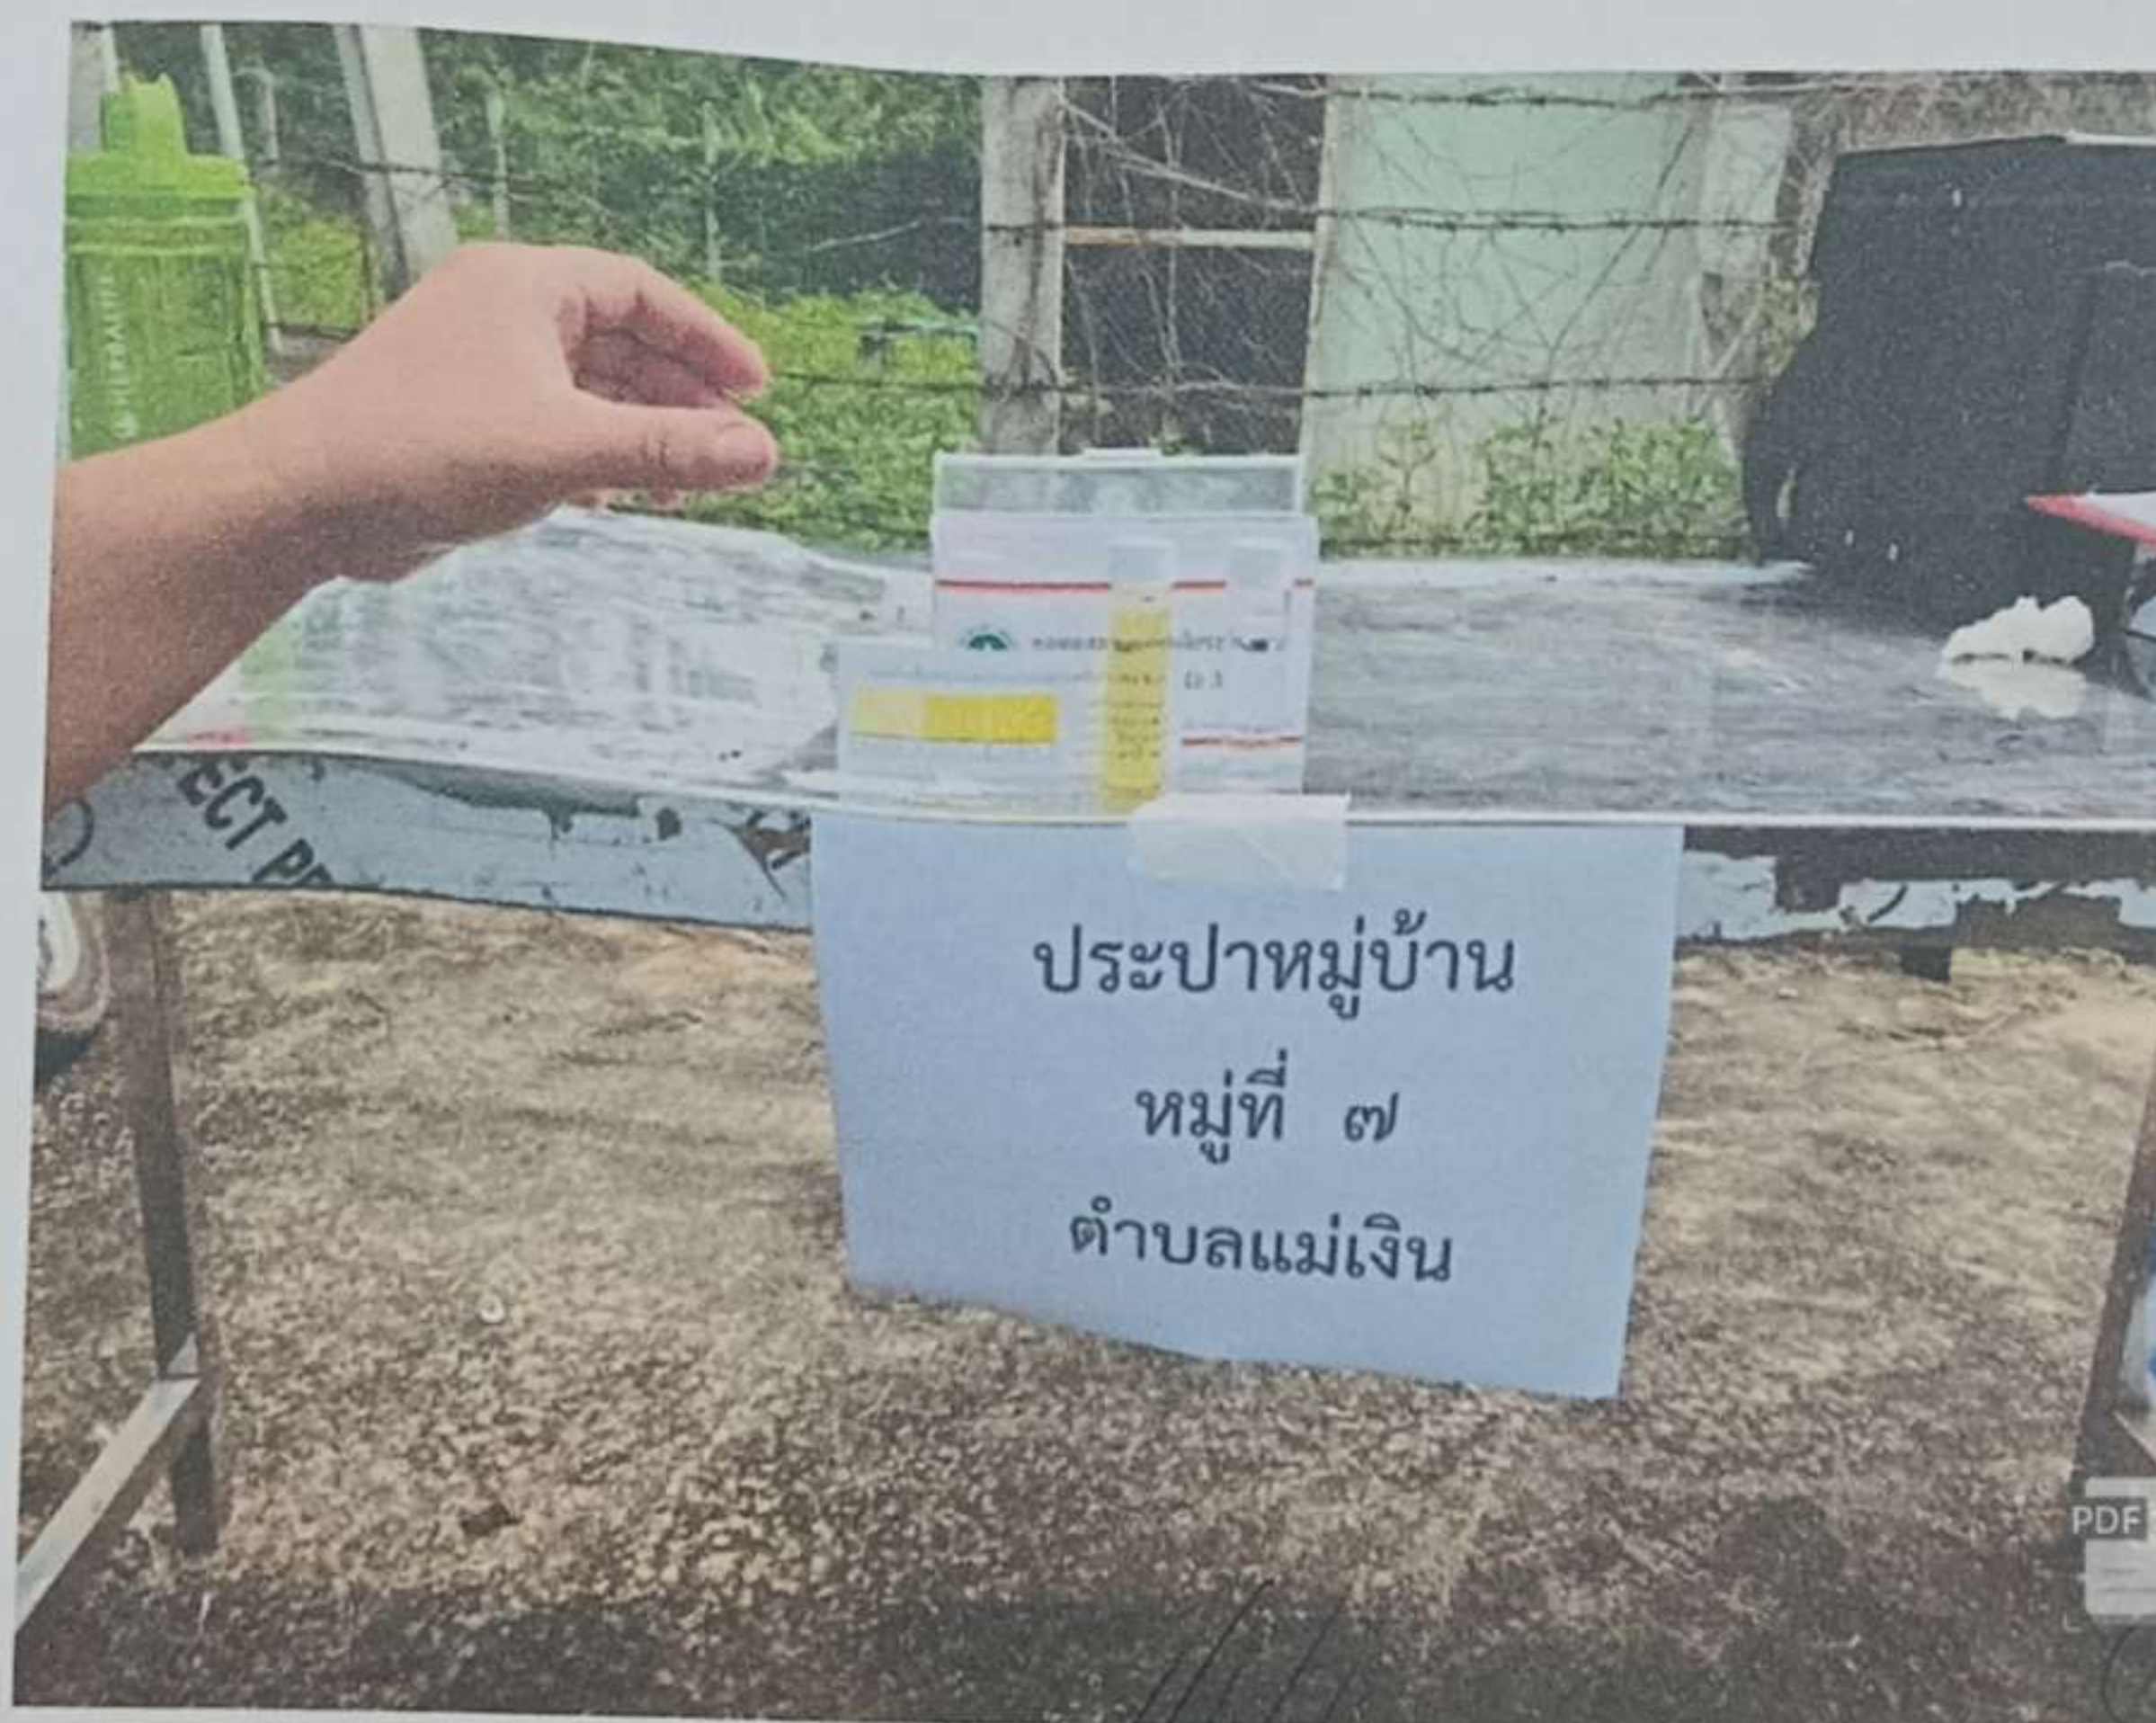
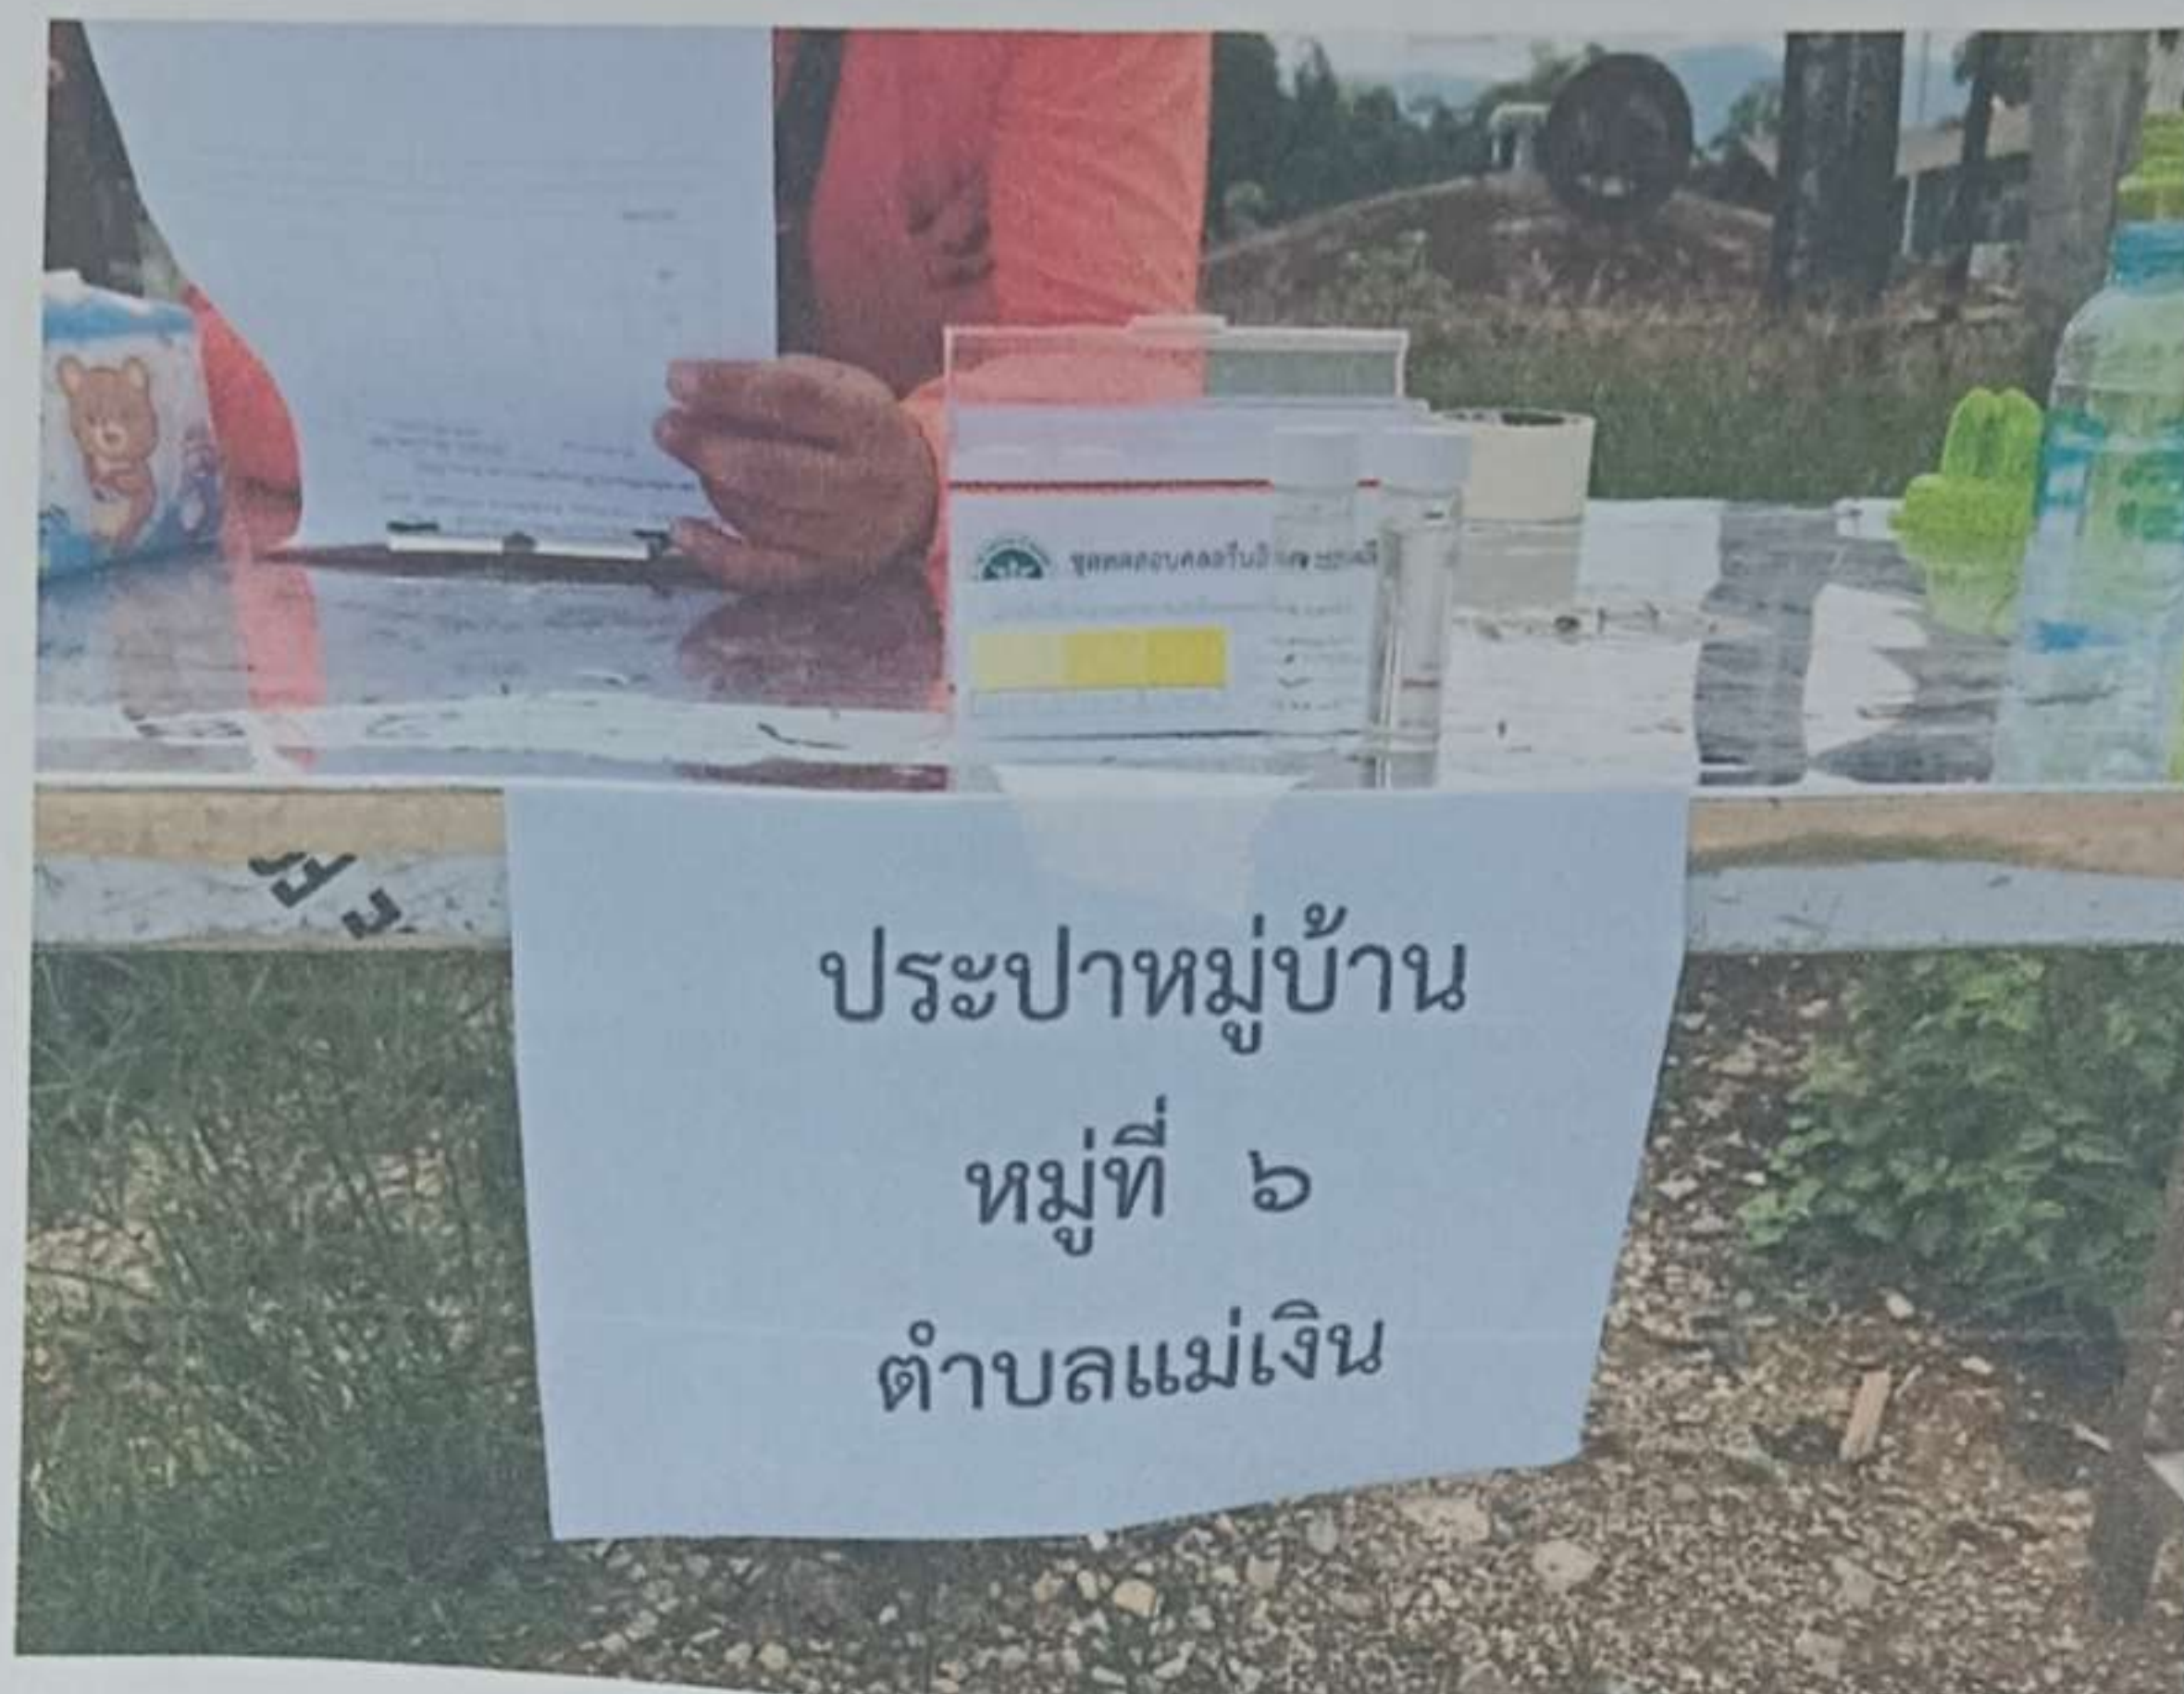


รูปการทดสอบคลอรีนอิสระในน้ำ (อ ๓๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐




[Handwritten signatures]

รูปการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

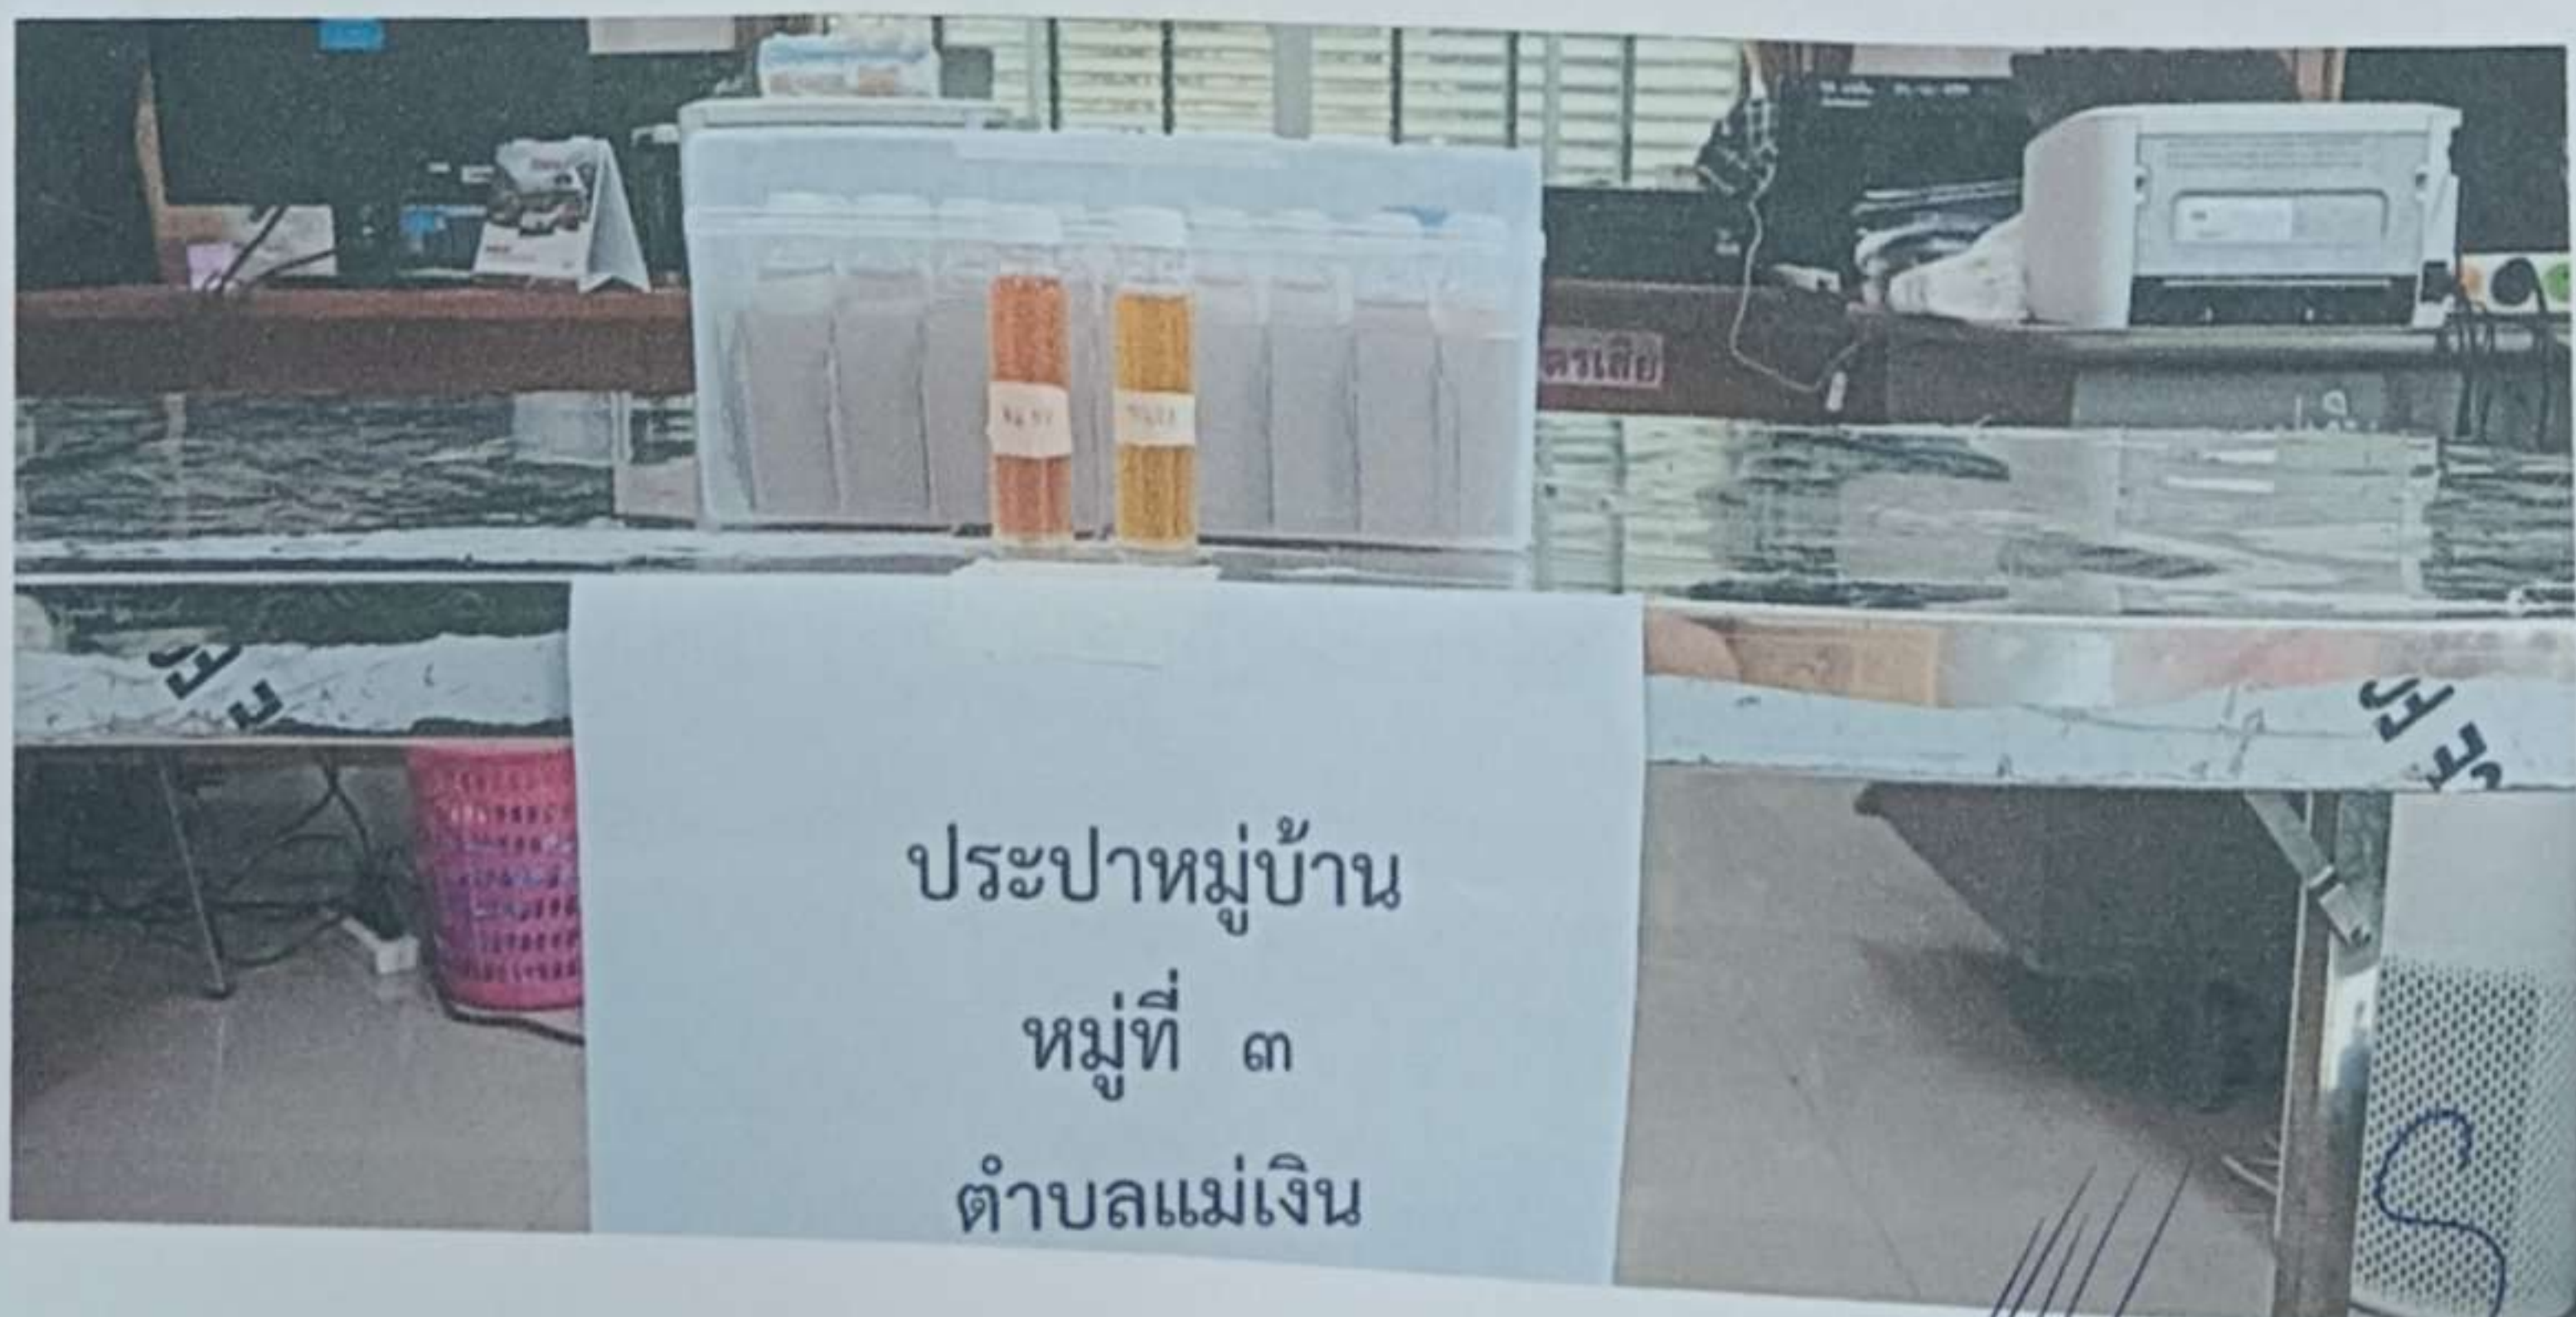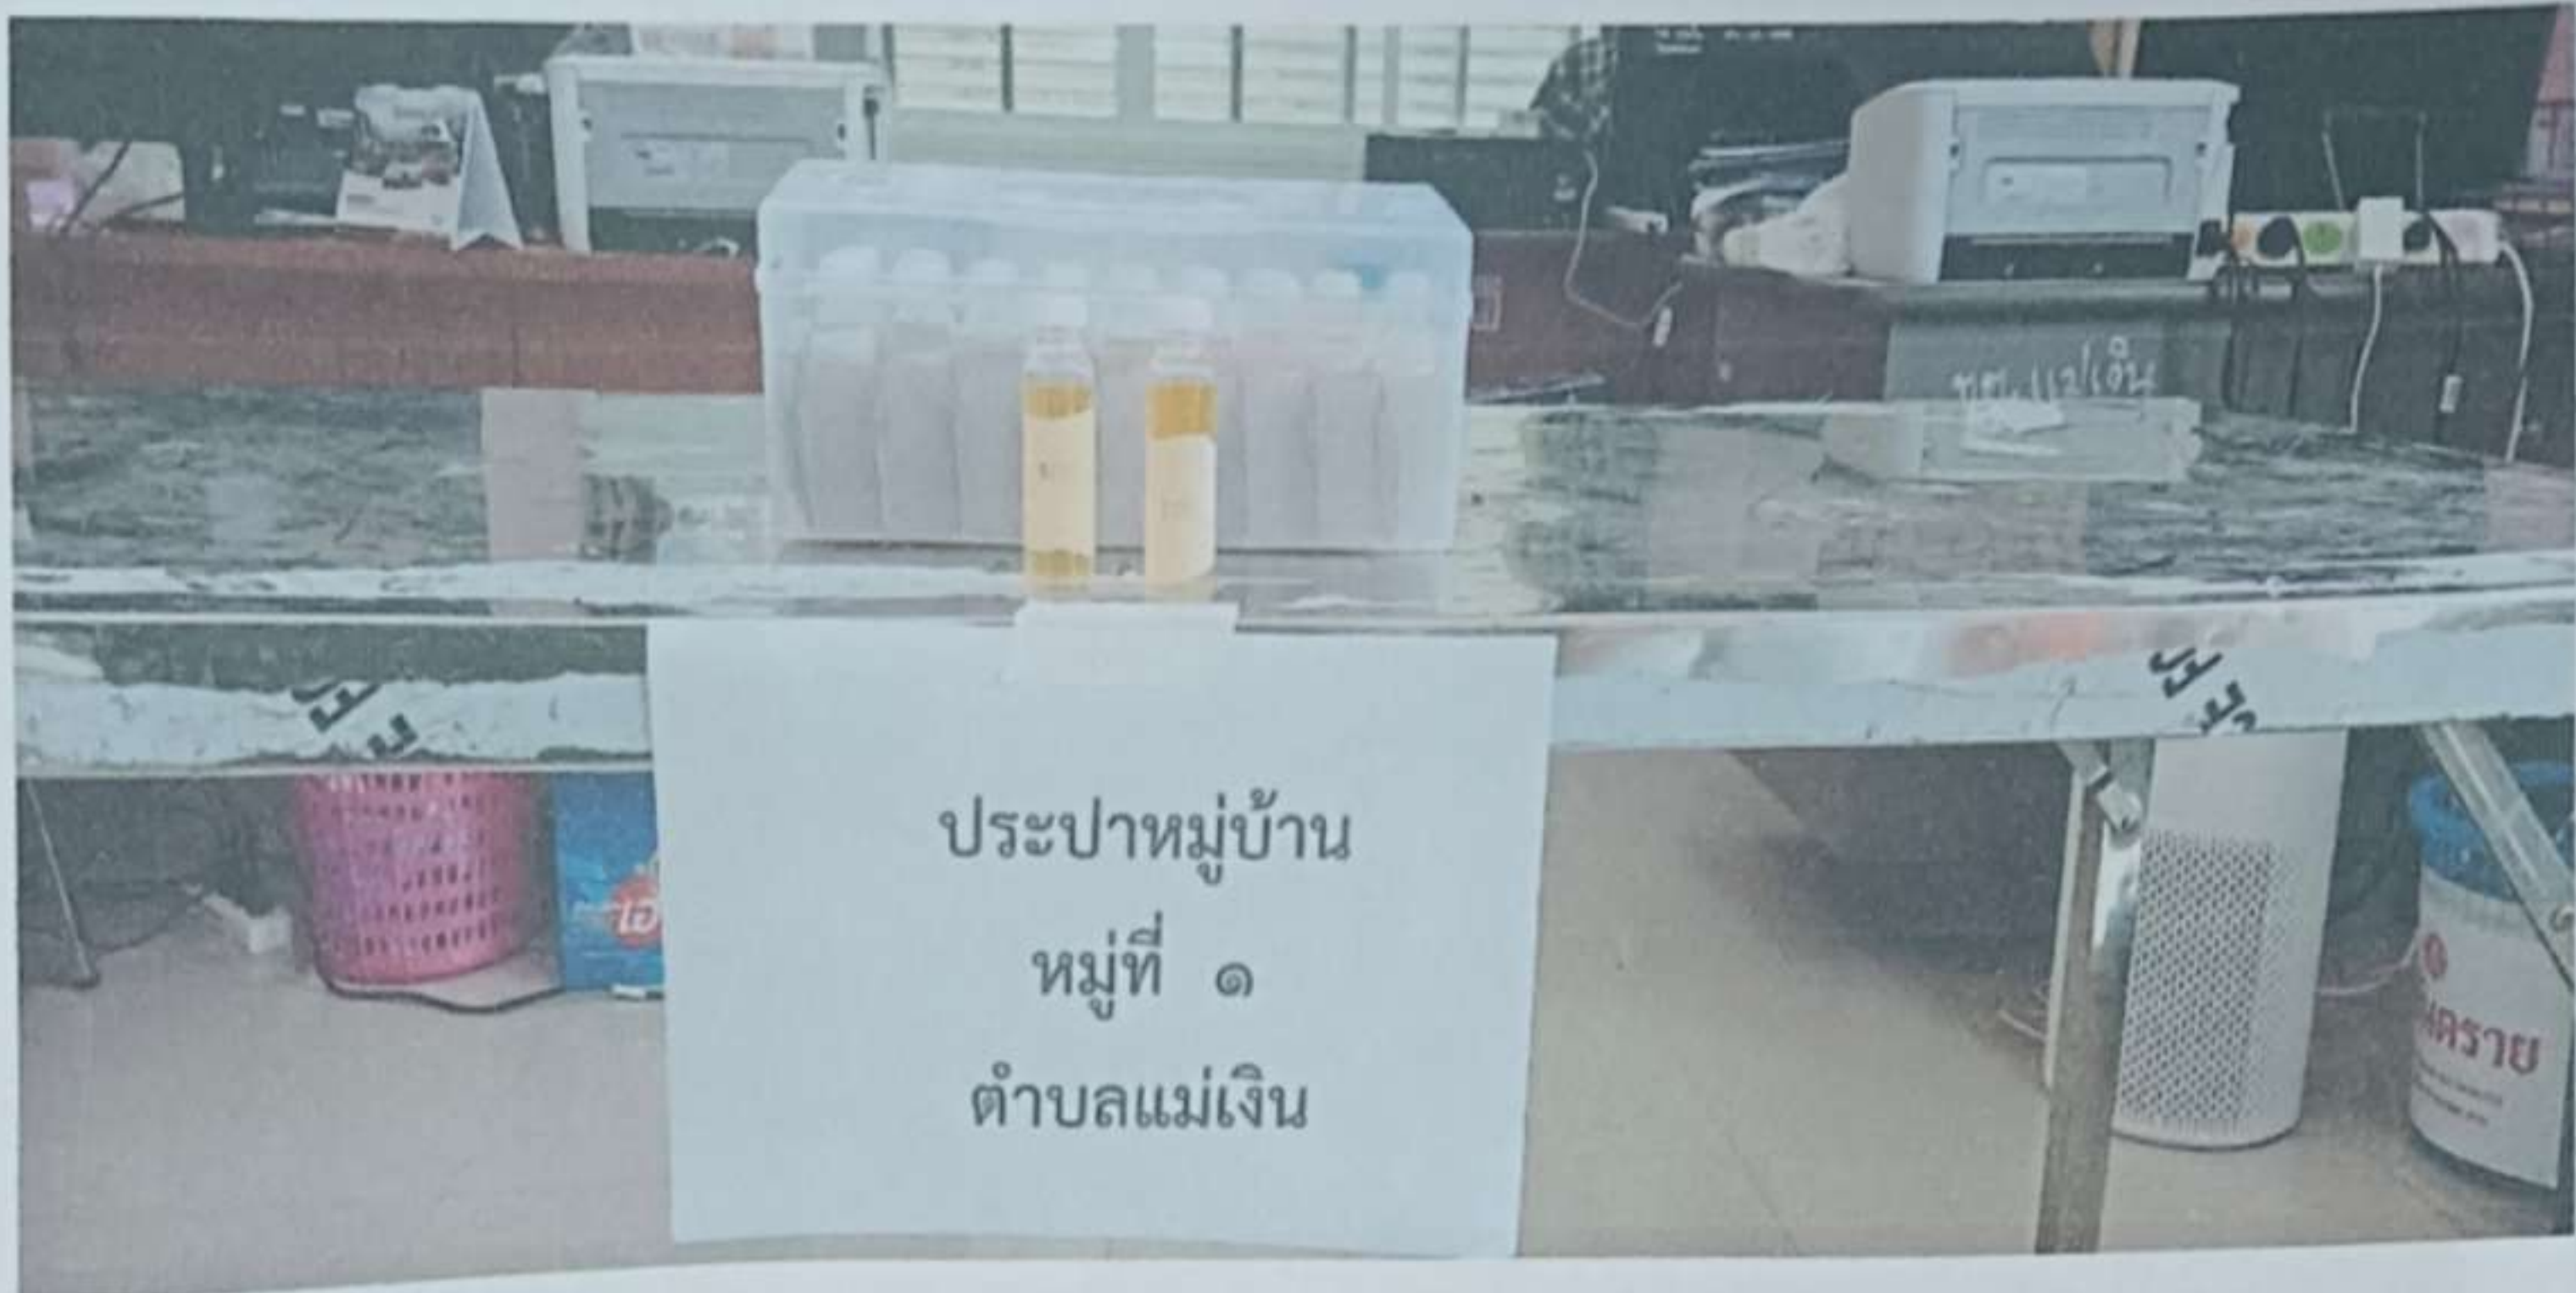

[Handwritten signature]

รูปการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

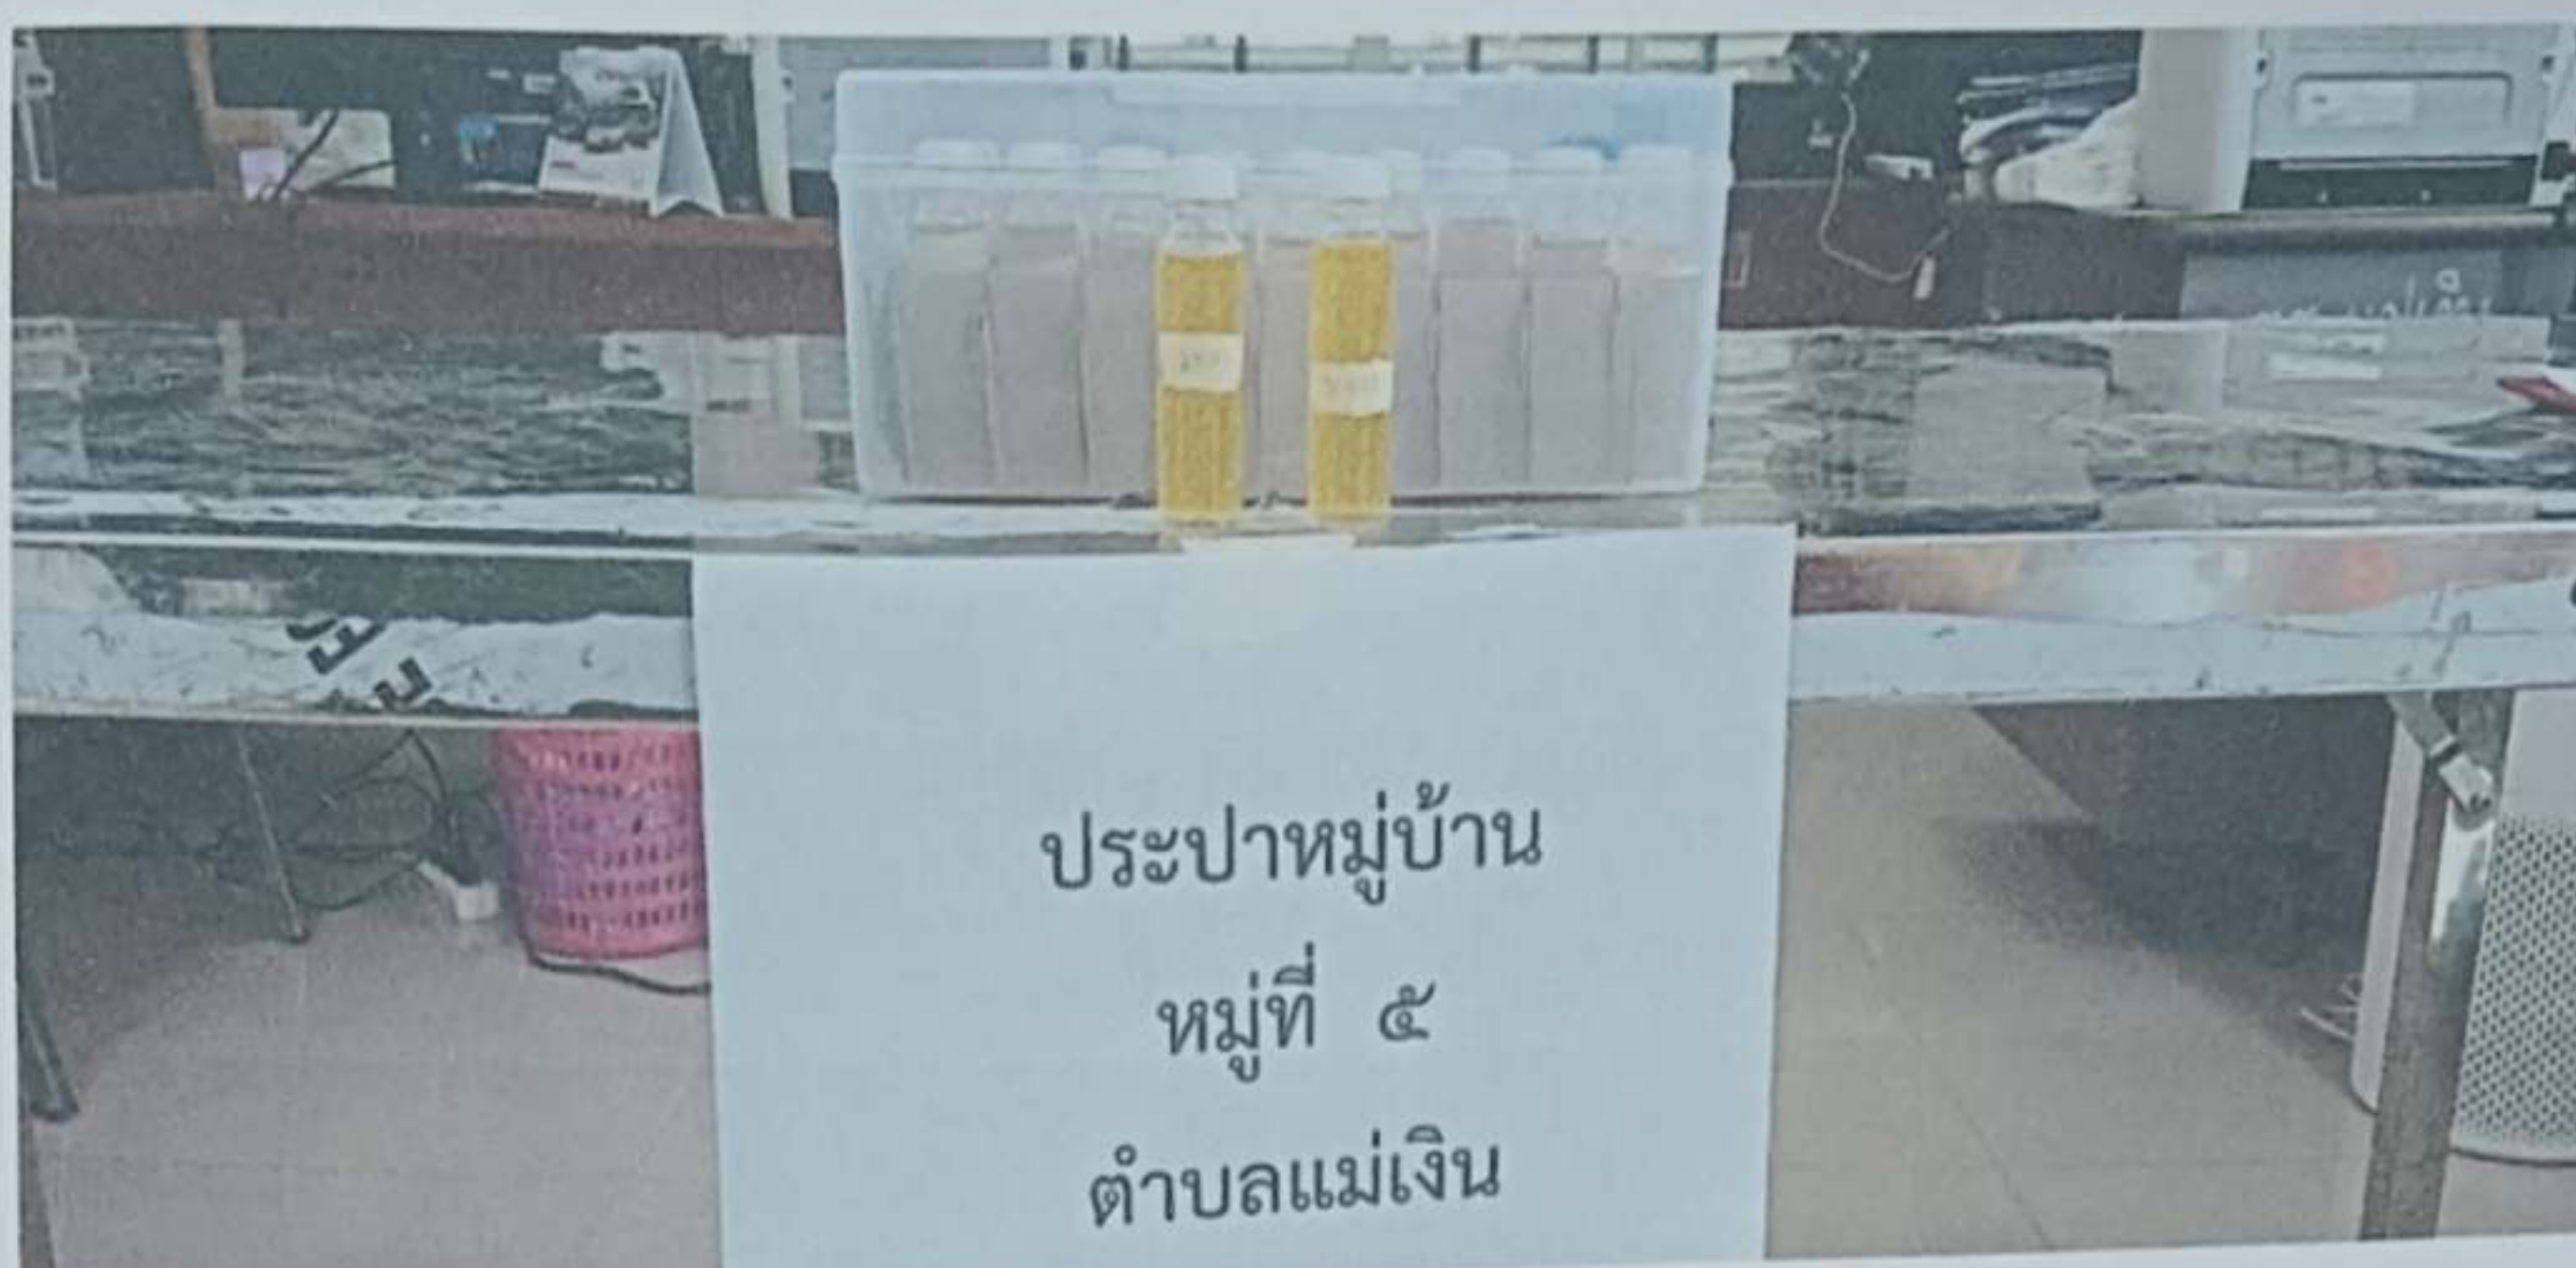

[Handwritten signature]

รูปการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐



[Handwritten signature]