

สำเนาฉบับ



ที่ ขร ๕๘๗๐๑/ว ๕๓๗

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน
๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เงิน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๕๐

๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

เรียน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

ด้วยสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลแม่เงิน มีความประสงค์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๕ , ๖ , ๗ , ๑๐ , ๑๒ ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน ด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ได้แก่ โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑) และชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ ๓๑)

เทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขอลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ในวันอังคาร ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

สำนักปลัดเทศบาล

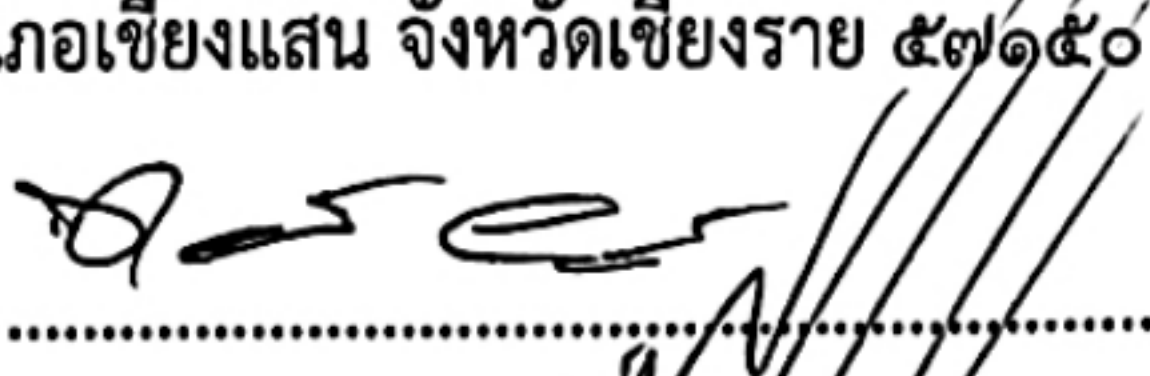
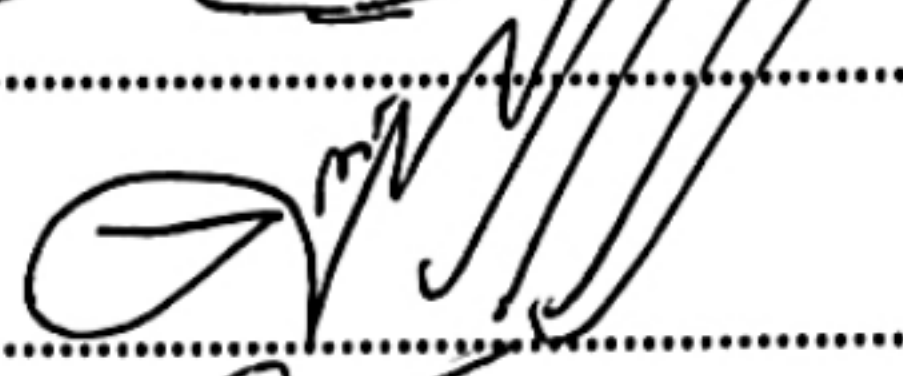
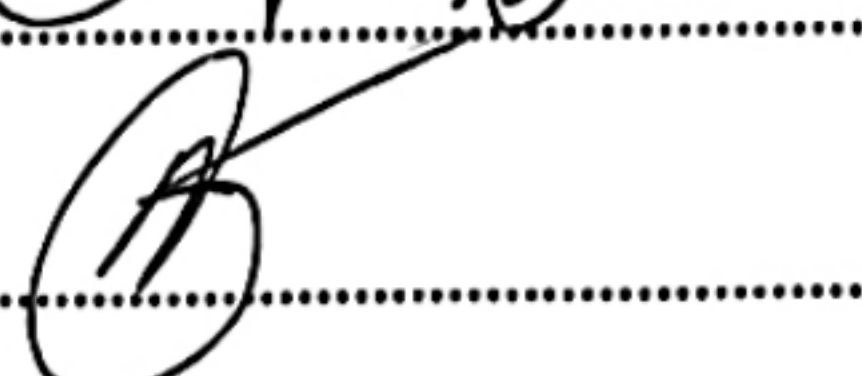
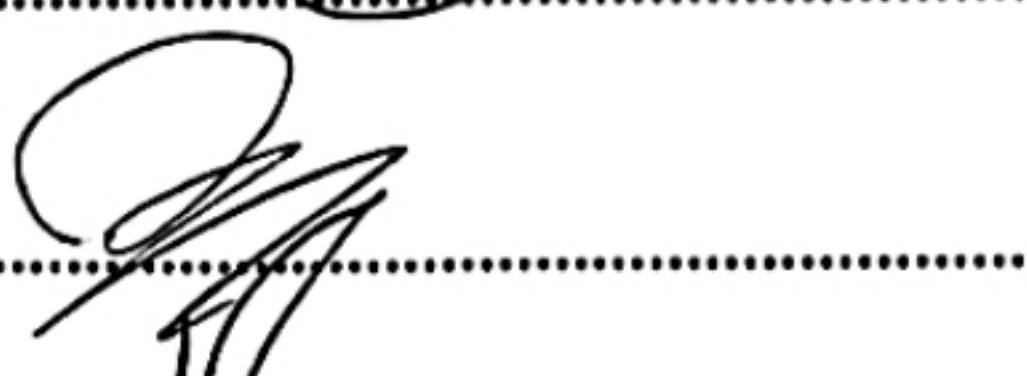
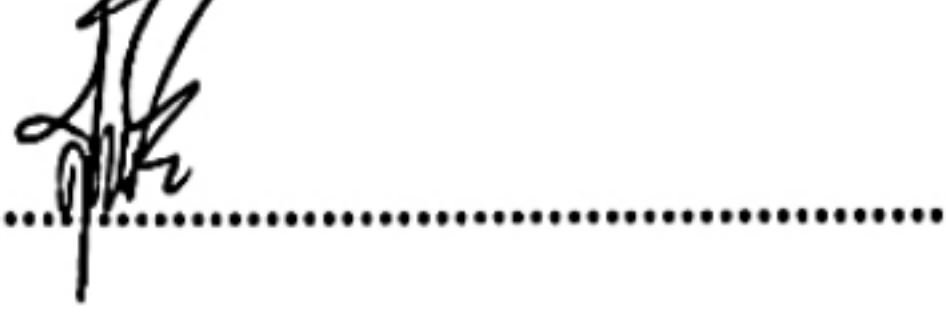
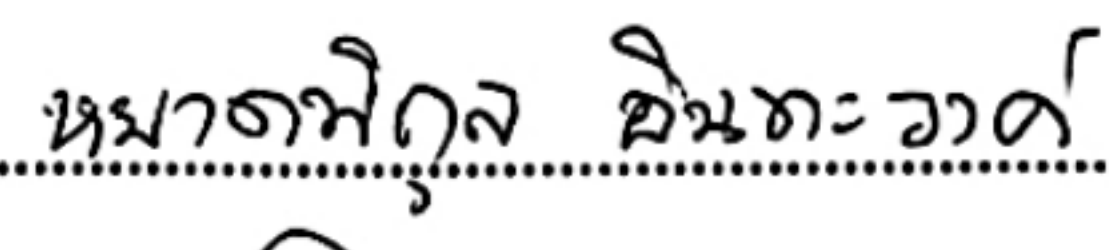
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ -๕๓๑๘- ๒๒๗- ๑ ต่อ ๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

	ปลัด ทค.
	หน.สำนักงาน
	ผู้ตรวจ/เจ้าหน้าที่
	ผู้พิมพ์
	ผู้ร่าง

บัญชีรายชื่อแนบท้าย ที่ ขร ๕๘๗๐๑/ว ๔๓๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขอลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย
ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

๑. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ 
๒. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
๓. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
๔. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
๕. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ 
๖. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
๗. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐  หม่อมราชวงศ์ ชื่นทระวดี
๘. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 