



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...สำนักปลัดเทศบาล...เทศบาลตำบลแม่เงิน

ที่...พร.๕๘๗๐๑/๙๗๙

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง...รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

๑. เรื่องเดิม

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน โดยอ้างอิงข้อมูลประปาหมู่บ้านจากกองช่าง เทศบาลตำบลแม่เงิน มีจำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่

๑. บ้านสันตันเปา	หมู่ที่ ๑
๒. บ้านสบยาบ	หมู่ที่ ๒
๓. บ้านป่าคา	หมู่ที่ ๓
๔. บ้านแม่คำ	หมู่ที่ ๔
๕. บ้านปงของ	หมู่ที่ ๕
๖. บ้านแม่เงิน	หมู่ที่ ๖
๗. บ้านไร่	หมู่ที่ ๗
๘. บ้านป่าคาเหนือ	หมู่ที่ ๘
๙. บ้านปงของเหนือ	หมู่ที่ ๑๐
๑๐. บ้านแม่คำเหนือ	หมู่ที่ ๑๒

๒. ข้อเท็จจริง

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย พบว่า โคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑) (ตามเอกสารแนบ ๑) ณ แหล่งผลิต ผลการทดสอบเป็นบวกพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๑๐ , ๑๒ ส่วนแหล่งจ่ายน้ำ ผลการทดสอบเป็นลบไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ผลการทดสอบเป็นบวกพบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ แหล่งจ่ายน้ำ ในน้ำประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๘ แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๑๒ และพบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ ๓๑) (ตามเอกสารแนบ ๒) ณ แหล่งจ่ายน้ำ มีสีมาตรฐานแสดงความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ พบ ๐.๒ PPM หมู่ที่ ๖ พบ ๐.๕ PPM และหมู่ที่ ๑๐ พบ ๑.๐ PPM

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ

หนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ขร ๐๐๒๓.๓/ว ๘๘๔๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

/๔. ข้อเสนอ...



Scanned with
MOBILE SCANNER

หมายเหตุ : (เรื่อง รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย)

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เป็นไปตามตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) จึงขอรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาววนิดา สมสวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(/) เพื่อโปรดทราบ ดำเนินการตามเสนอ

() ไม่เห็นควร เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายถนอม เทพสุรินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(/) เพื่อโปรดทราบ ดำเนินการตามเสนอ

() ไม่เห็นควร เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายชูชาติ เม้าพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(/) ทราบ ดำเนินการตามรายงาน

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ผลการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

ผลการเทียบสีที่บ่มทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง				
หมู่ที่	ไม่เปลี่ยนสี (ลบ) “ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย”		เปลี่ยนสีเป็น สีส้มปนแดง สีส้ม และสีเหลือง (บวก) “พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย”	
๑	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	✓	✓
๒	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	✓	✓
๓	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	✓	✓
๔	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	✓	✓
๕	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	✓	✓
๖	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	✓	✓
๗	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	✓	✓
๘	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	✓	✓
๑๐	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	✓	✓	-
๑๒	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	✓	✓

หมายเหตุ : - ผลการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง ณ แหล่งผลิต และแหล่งจ่ายน้ำ
ของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ และ ๑๒ พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ส่วนหมู่ที่
๑๐ พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ แหล่งผลิต แต่ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ แหล่งจ่ายน้ำ

ลงชื่อ.....ประธาน
(นางสาววนิดา สมสวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ
(นายรัฐพล จินดา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ
(นายสุขประเสริฐ จันแปงเงิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ
(นายณัฐยะฉัตรศักดิ์ ชัยบุญ)
คนงาน

ผลการทดสอบคลอรีนอิสระในน้ำ (อ ๓๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

สีมาตรฐานแสดงความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือ						
หมู่ที่	๐.๒ PPM		๐.๕ PPM		๑.๐ PPM	
	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
๑	-	-	-	-	-	-
๒	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	-	-	-	-
๓	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	-	-	-	-
๔	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	✓	-	-	-	-
๕	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	-	-	-	-
๖	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	-	✓	-	-
๗	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	-	-	-	-
๘	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	-	-	-	-
๑๐	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	-	-	-	✓
๑๒	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ	แหล่งผลิต	แหล่งจ่ายน้ำ
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : - เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคโดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ.๒๕๔๗ คลอรีนอิสระคงเหลือ

หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ๐.๕

- ผลการทดสอบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ , ๖ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หมู่ที่ ๑๐ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วน หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๕ , ๗ , ๘ , ๑๒ ตรวจไม่พบคลอรีนอิสระในน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคในชนบทของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดให้มีน้ำสะอาดในชนบททั่วราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๓๑ คลอรีนอิสระคงเหลือ หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัม/ลิตร เกณฑ์ที่กำหนด คือ ๐.๒ - ๐.๕

ลงชื่อ.....ประธาน

(นางสาววนิดา สมสวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....คณะทำงาน

(นายสุขประเสริฐ จันแปงเงิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....คณะทำงาน

(นายรัฐพล จินดา)


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....คณะทำงาน


(นายณัฐยะฉัตรศักดิ์ ชัยบุญ)

คนงาน



รูปการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

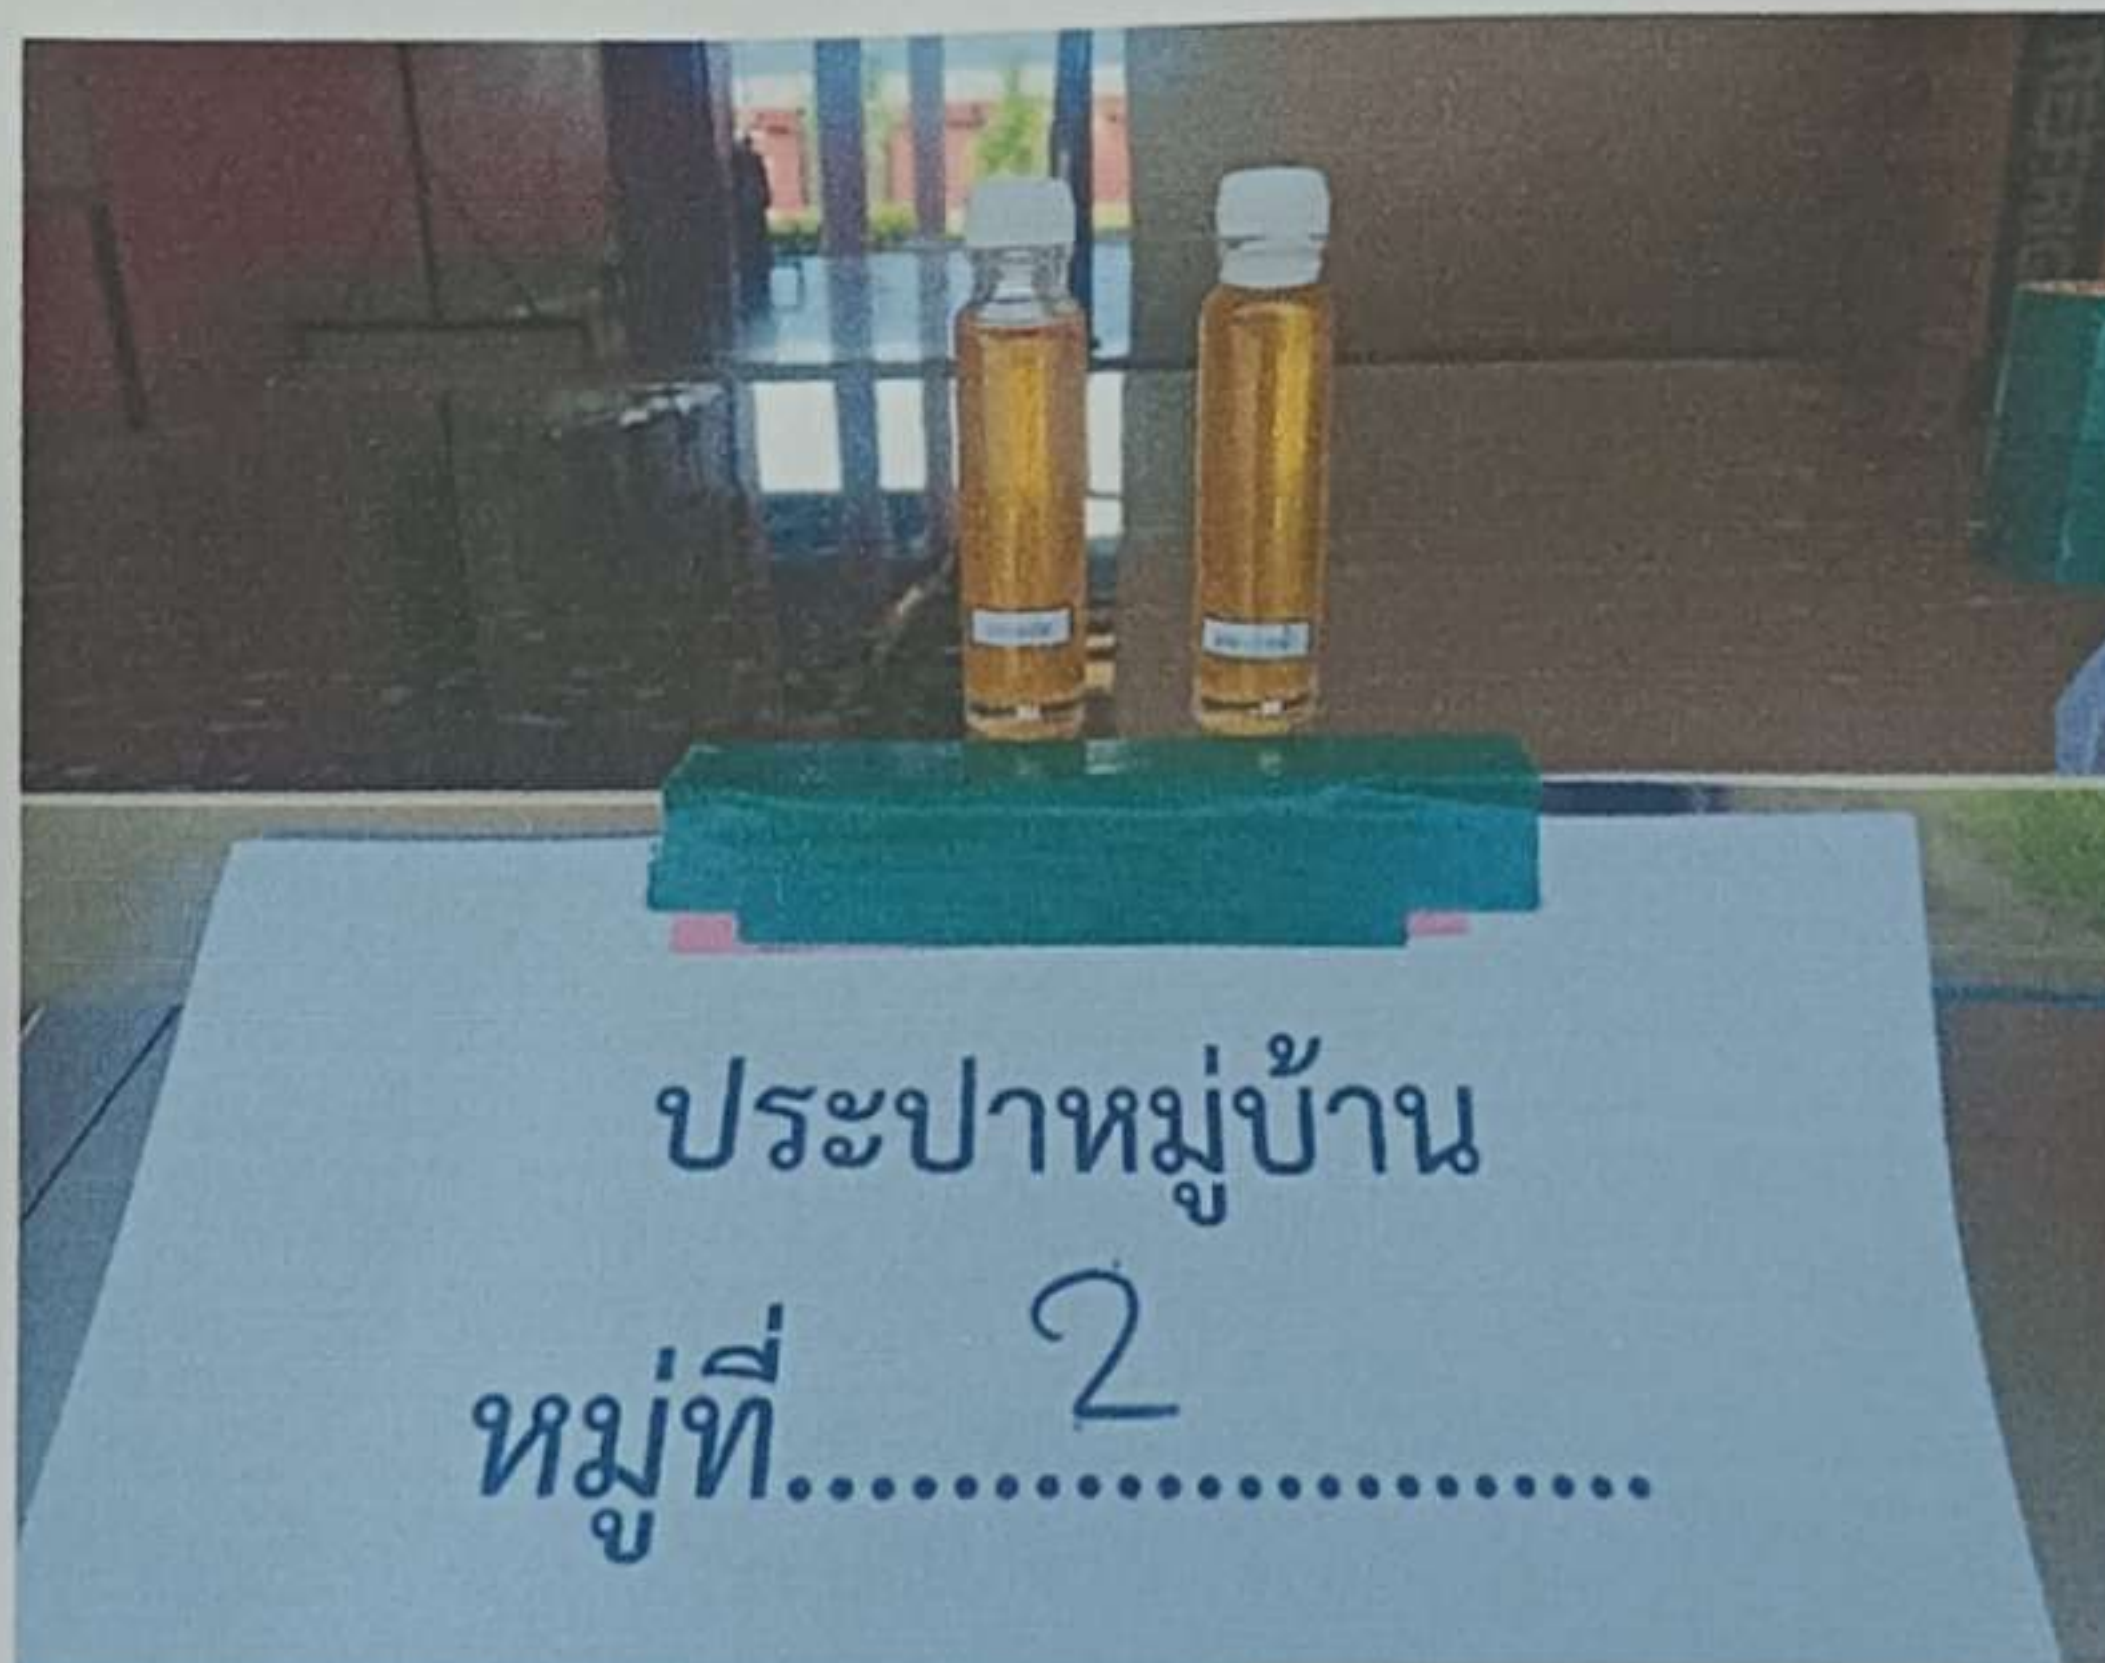



รูปการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

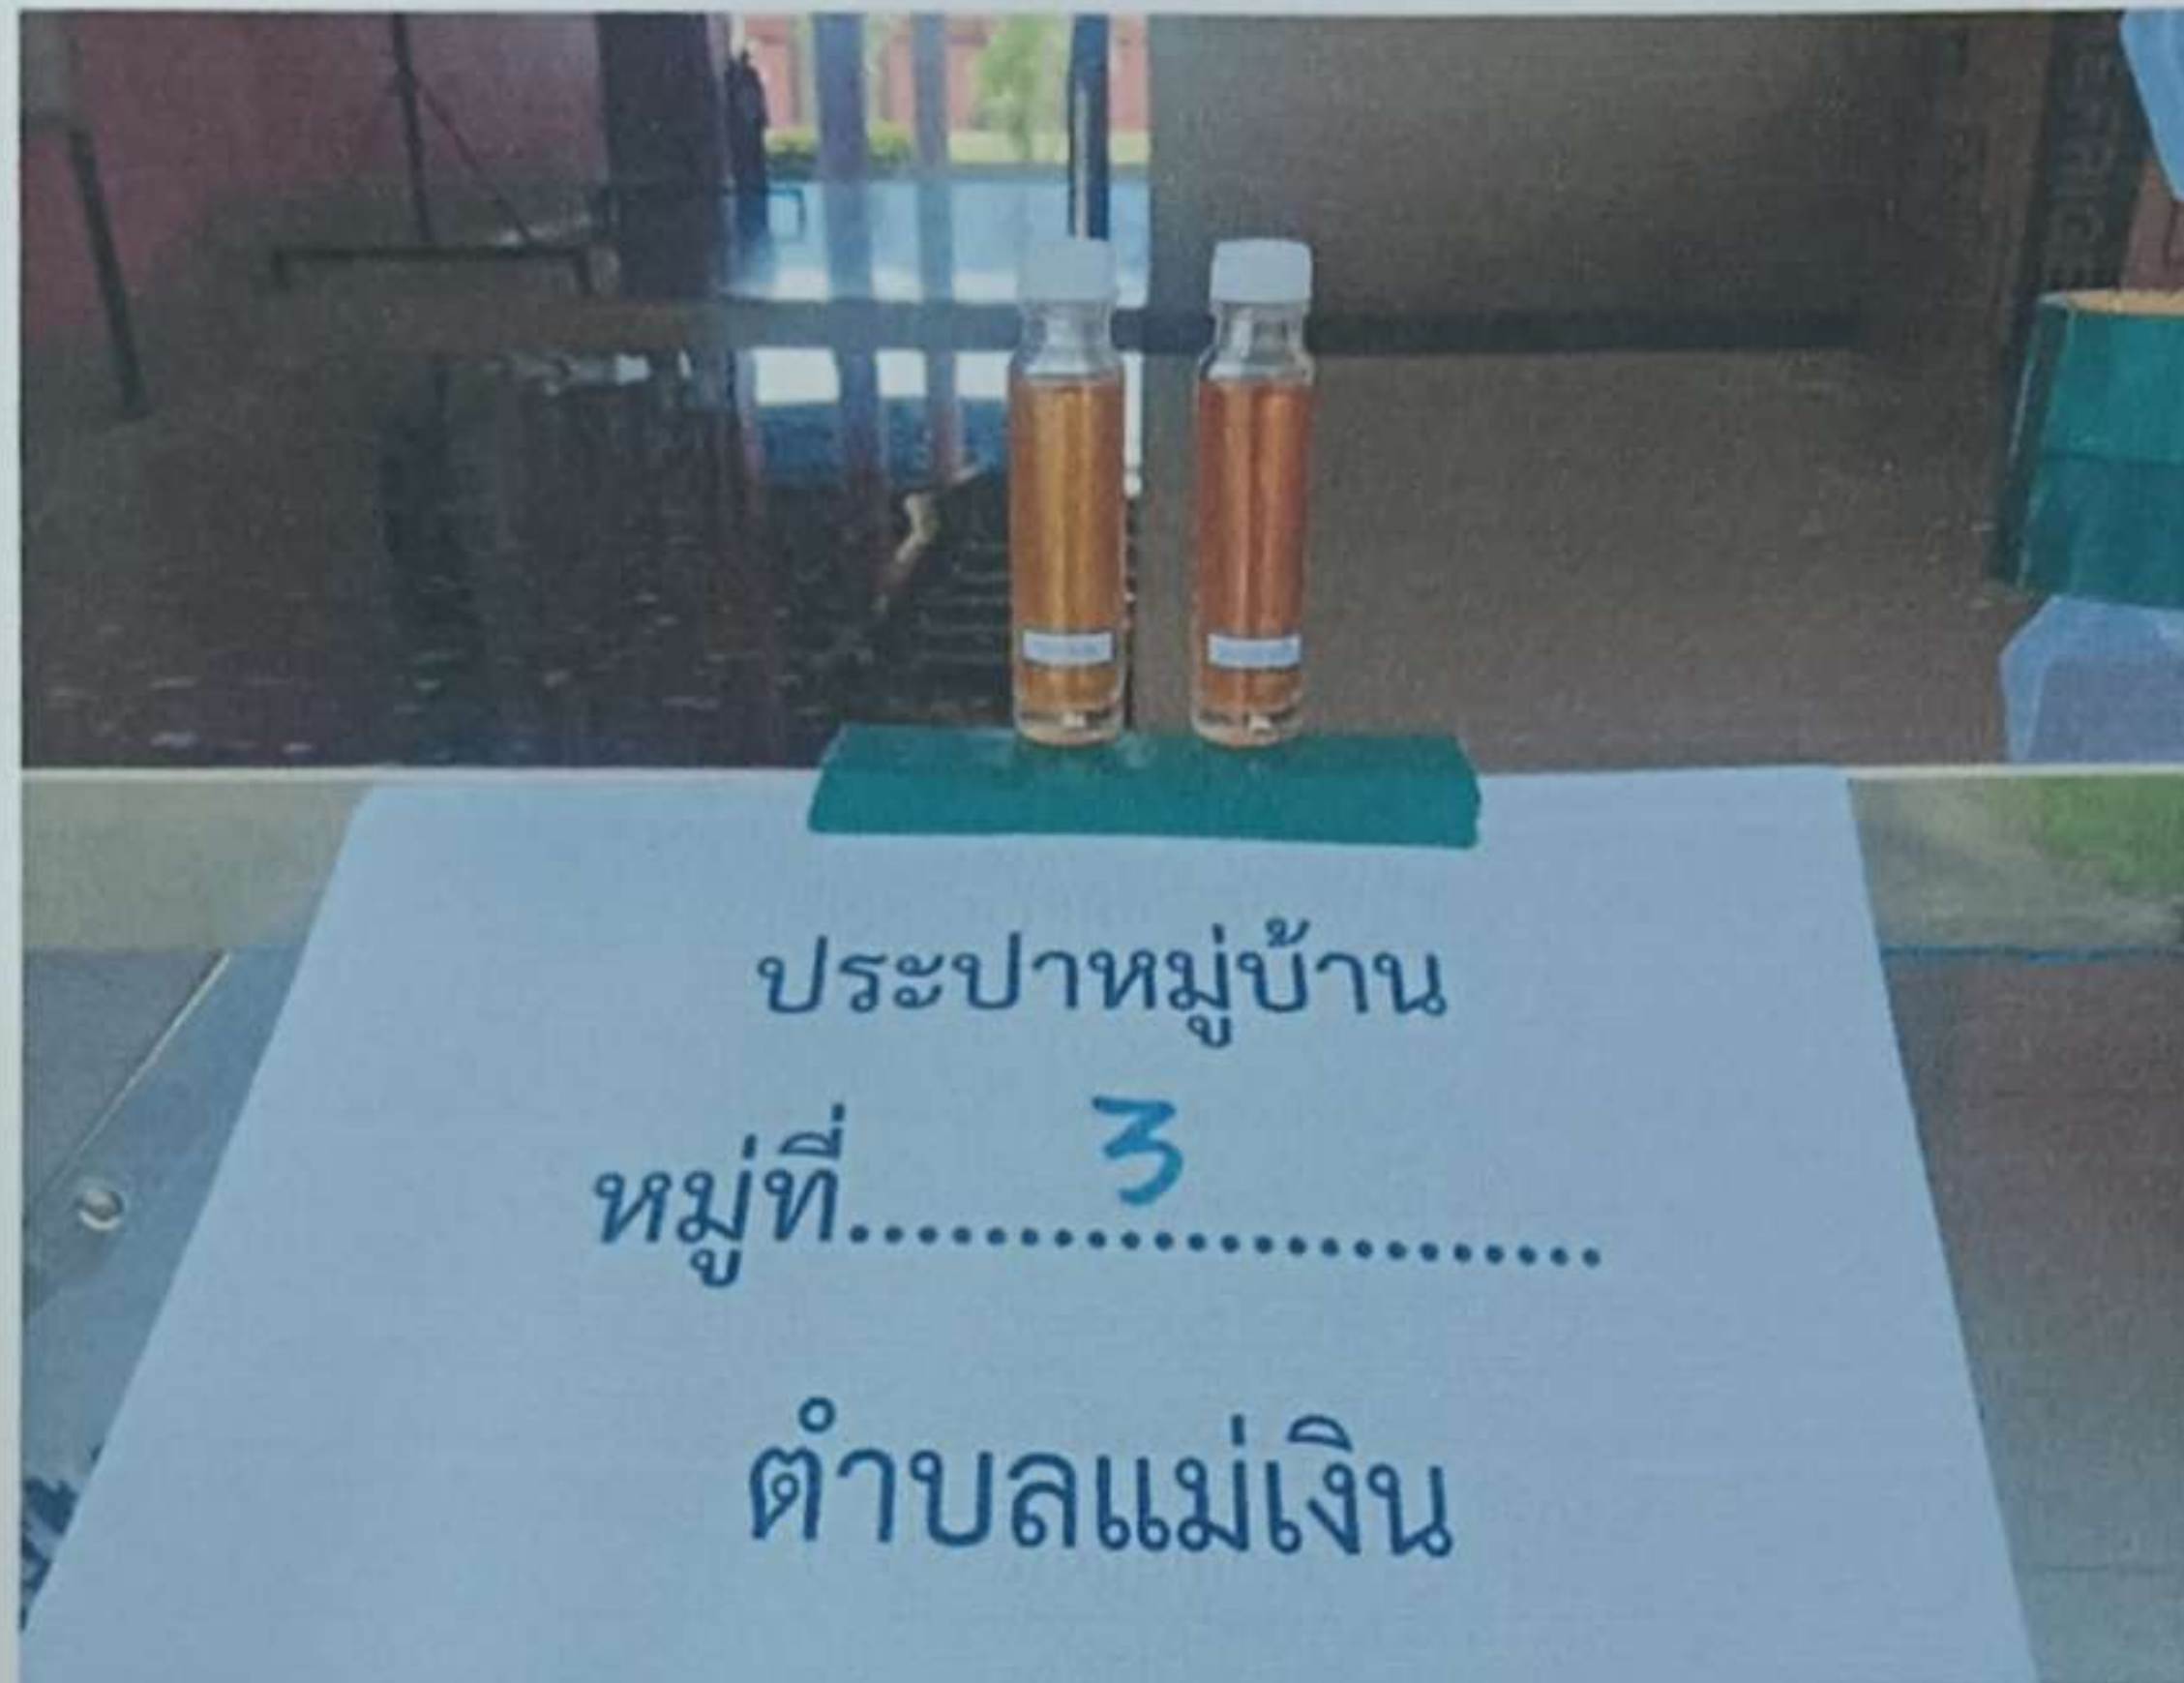


รูปการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

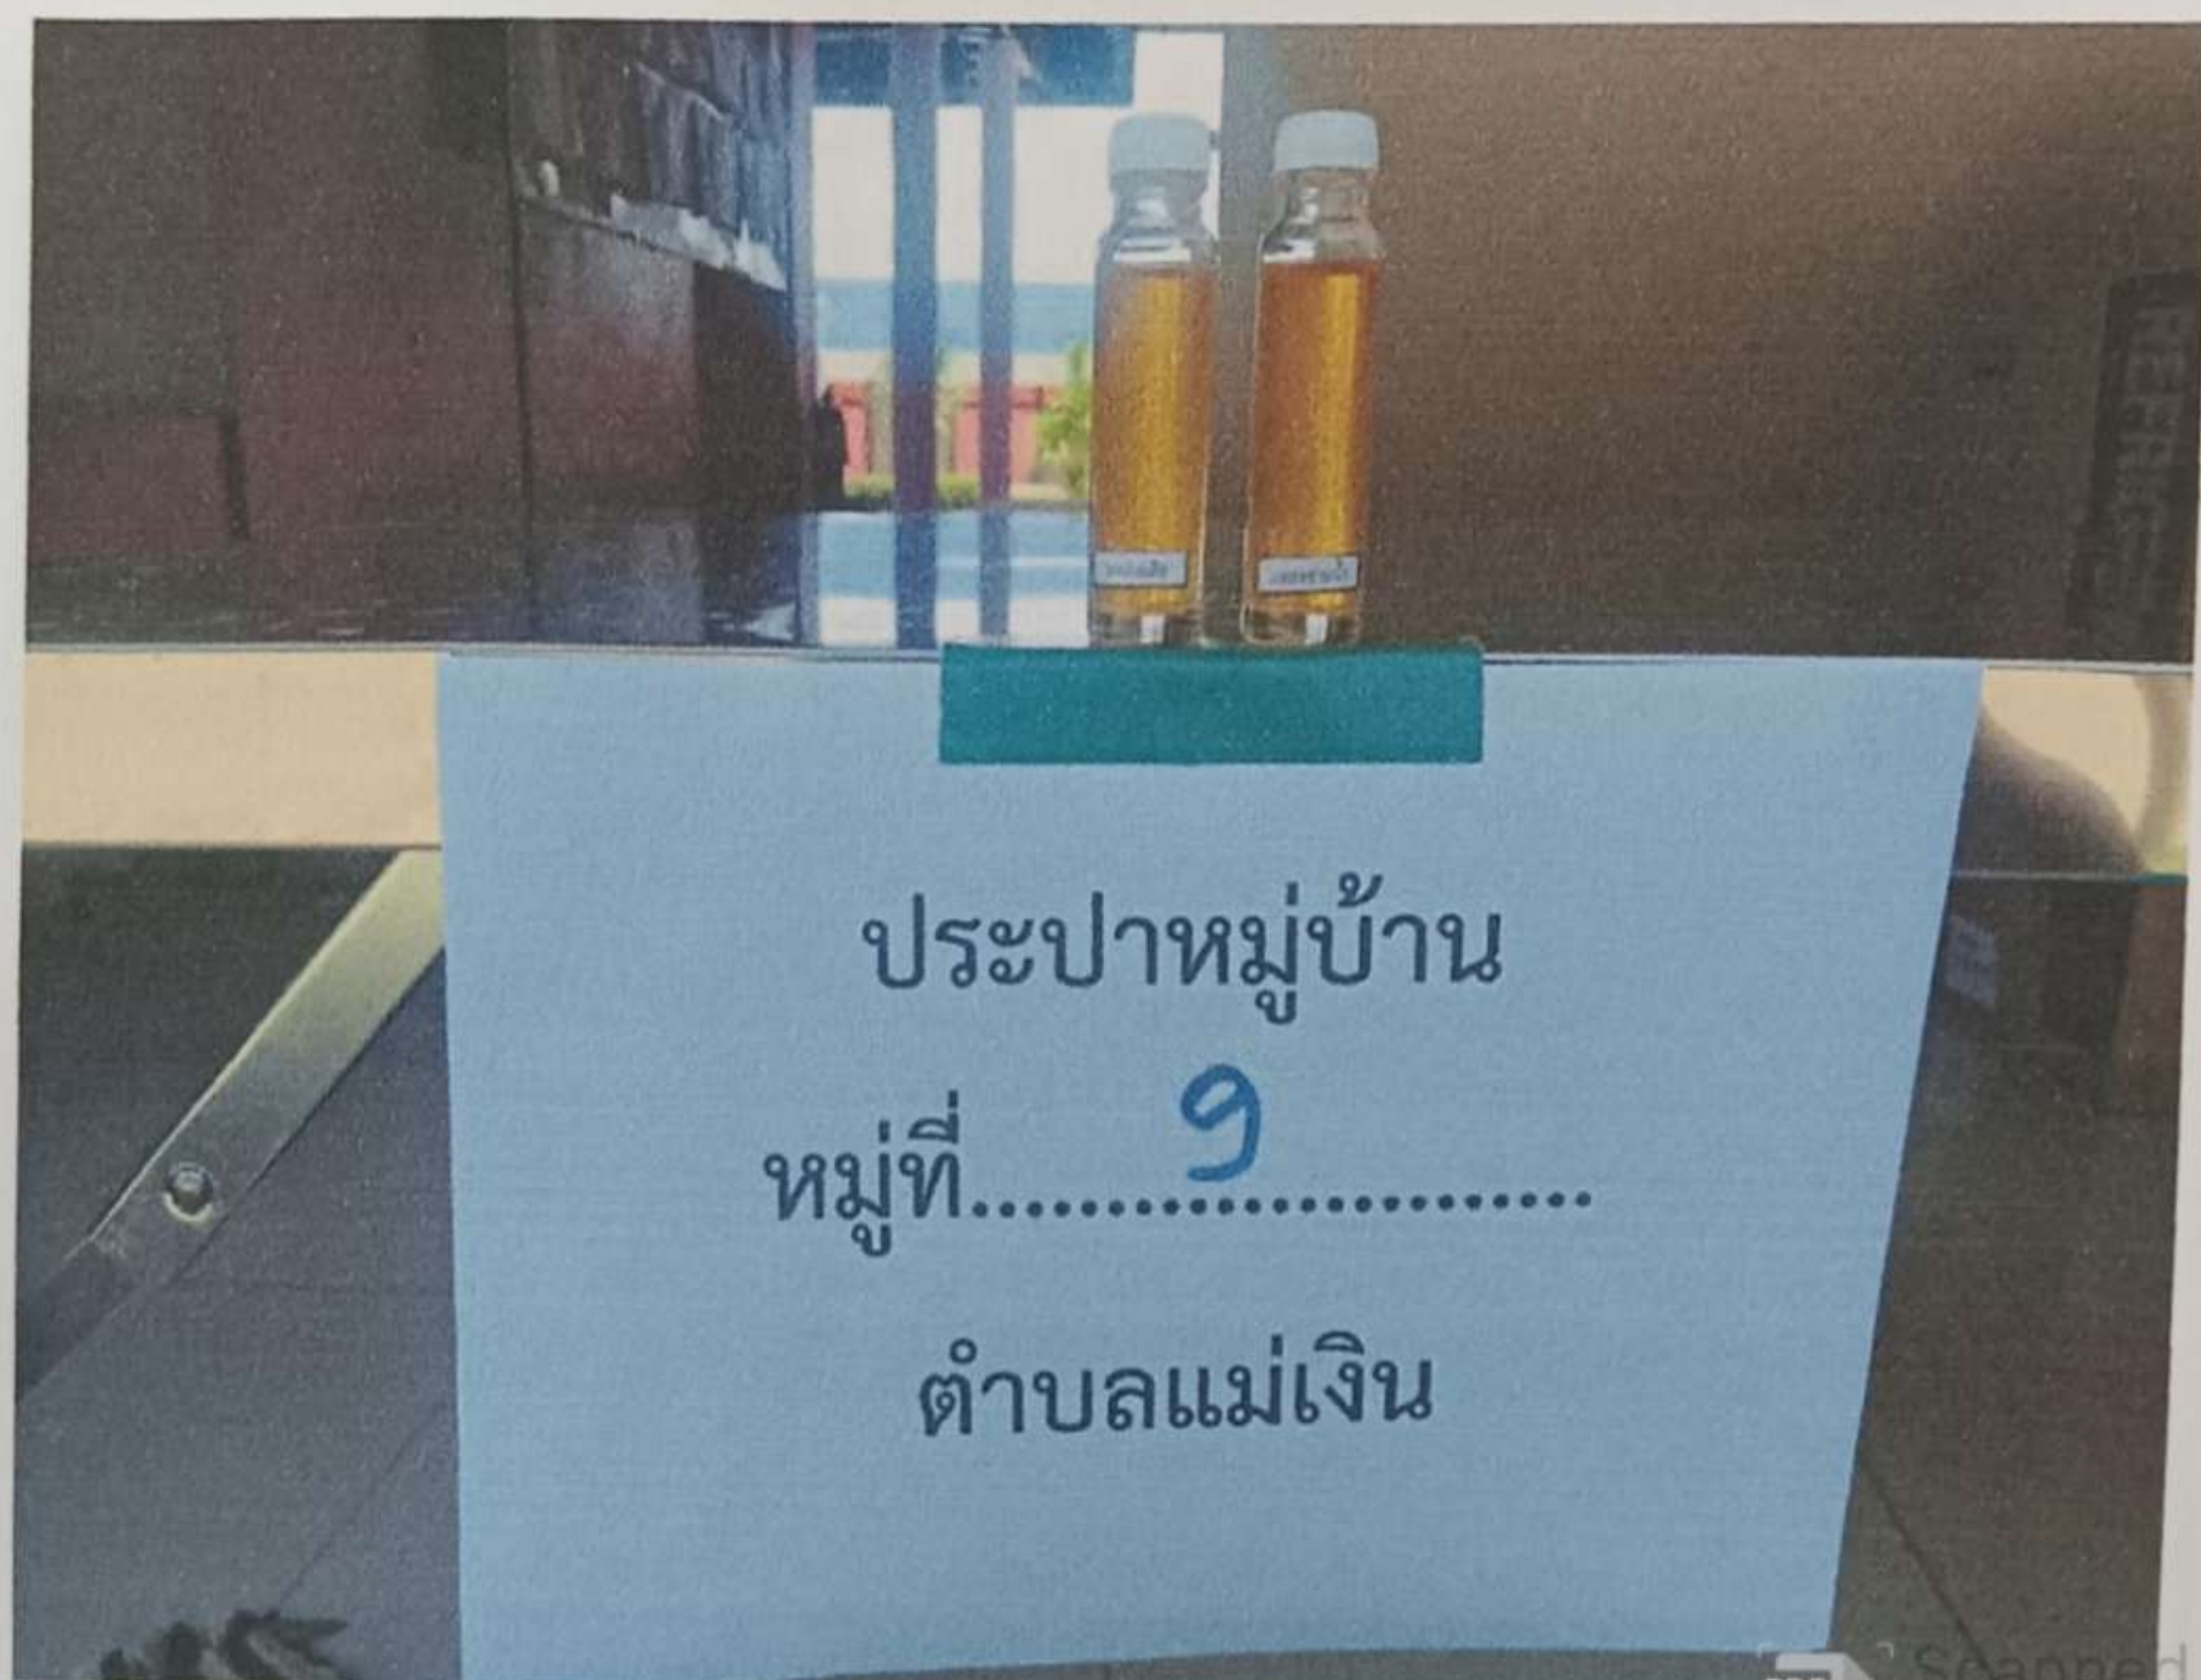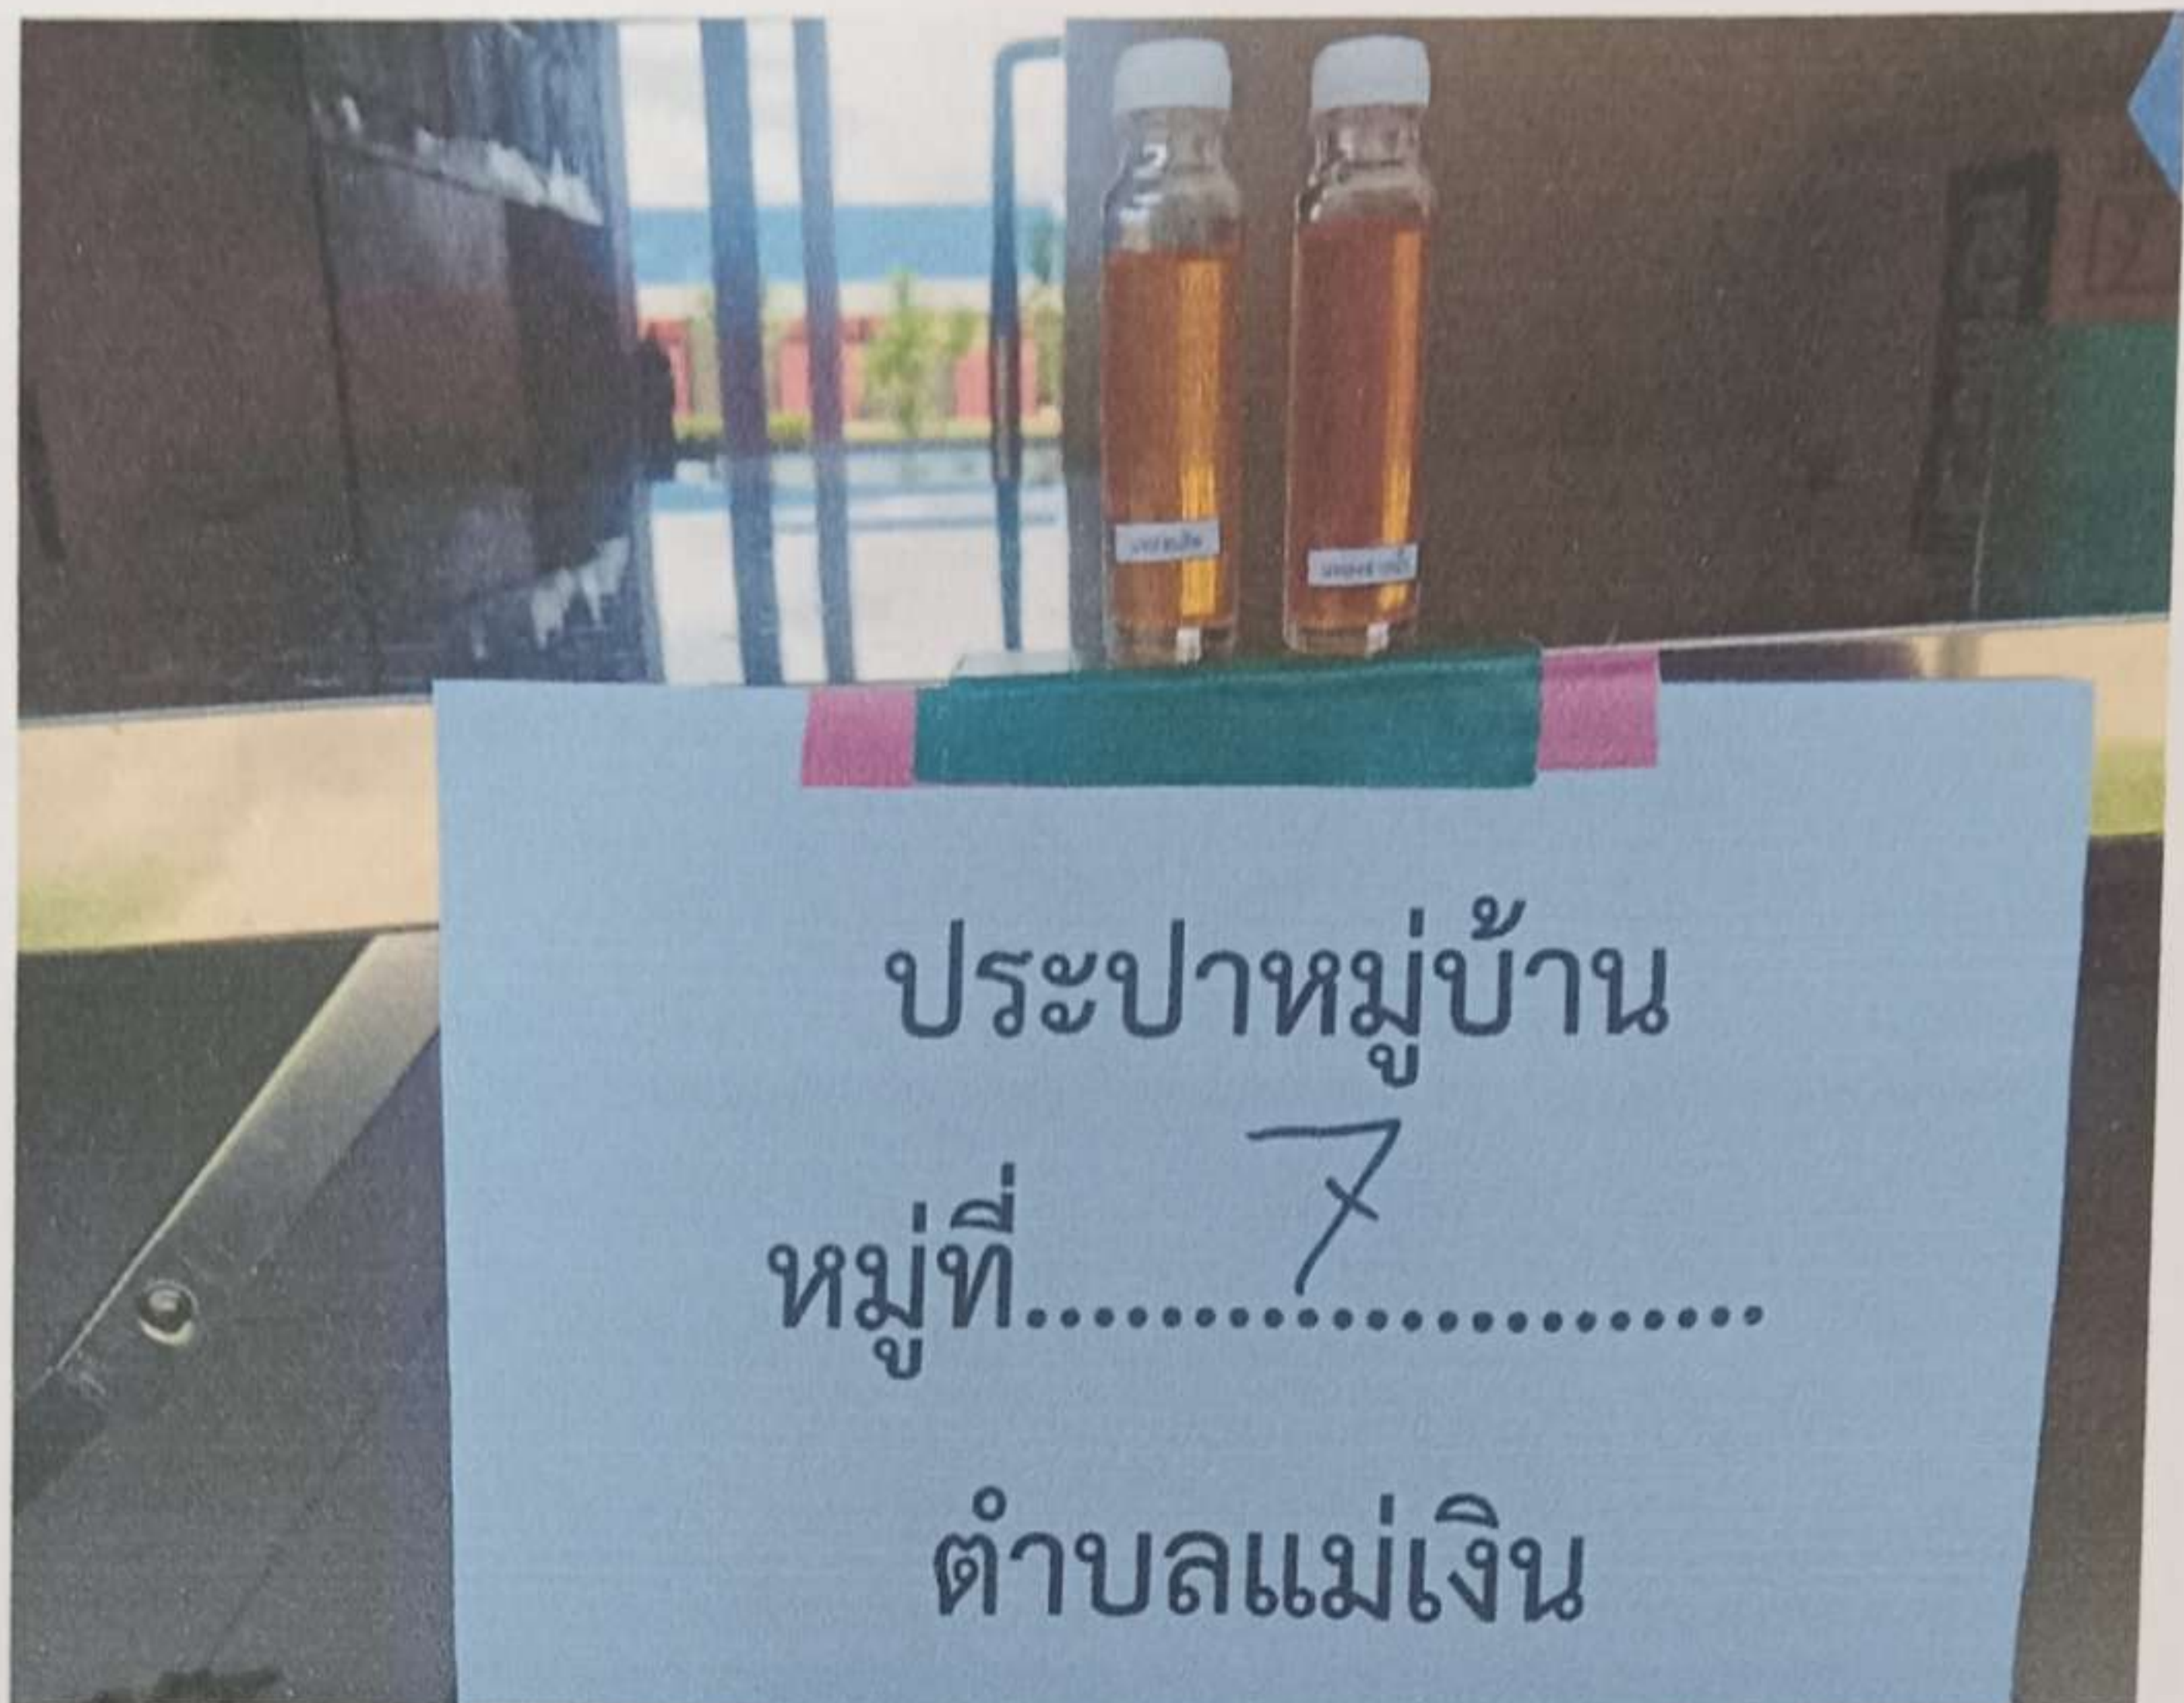


รูปการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

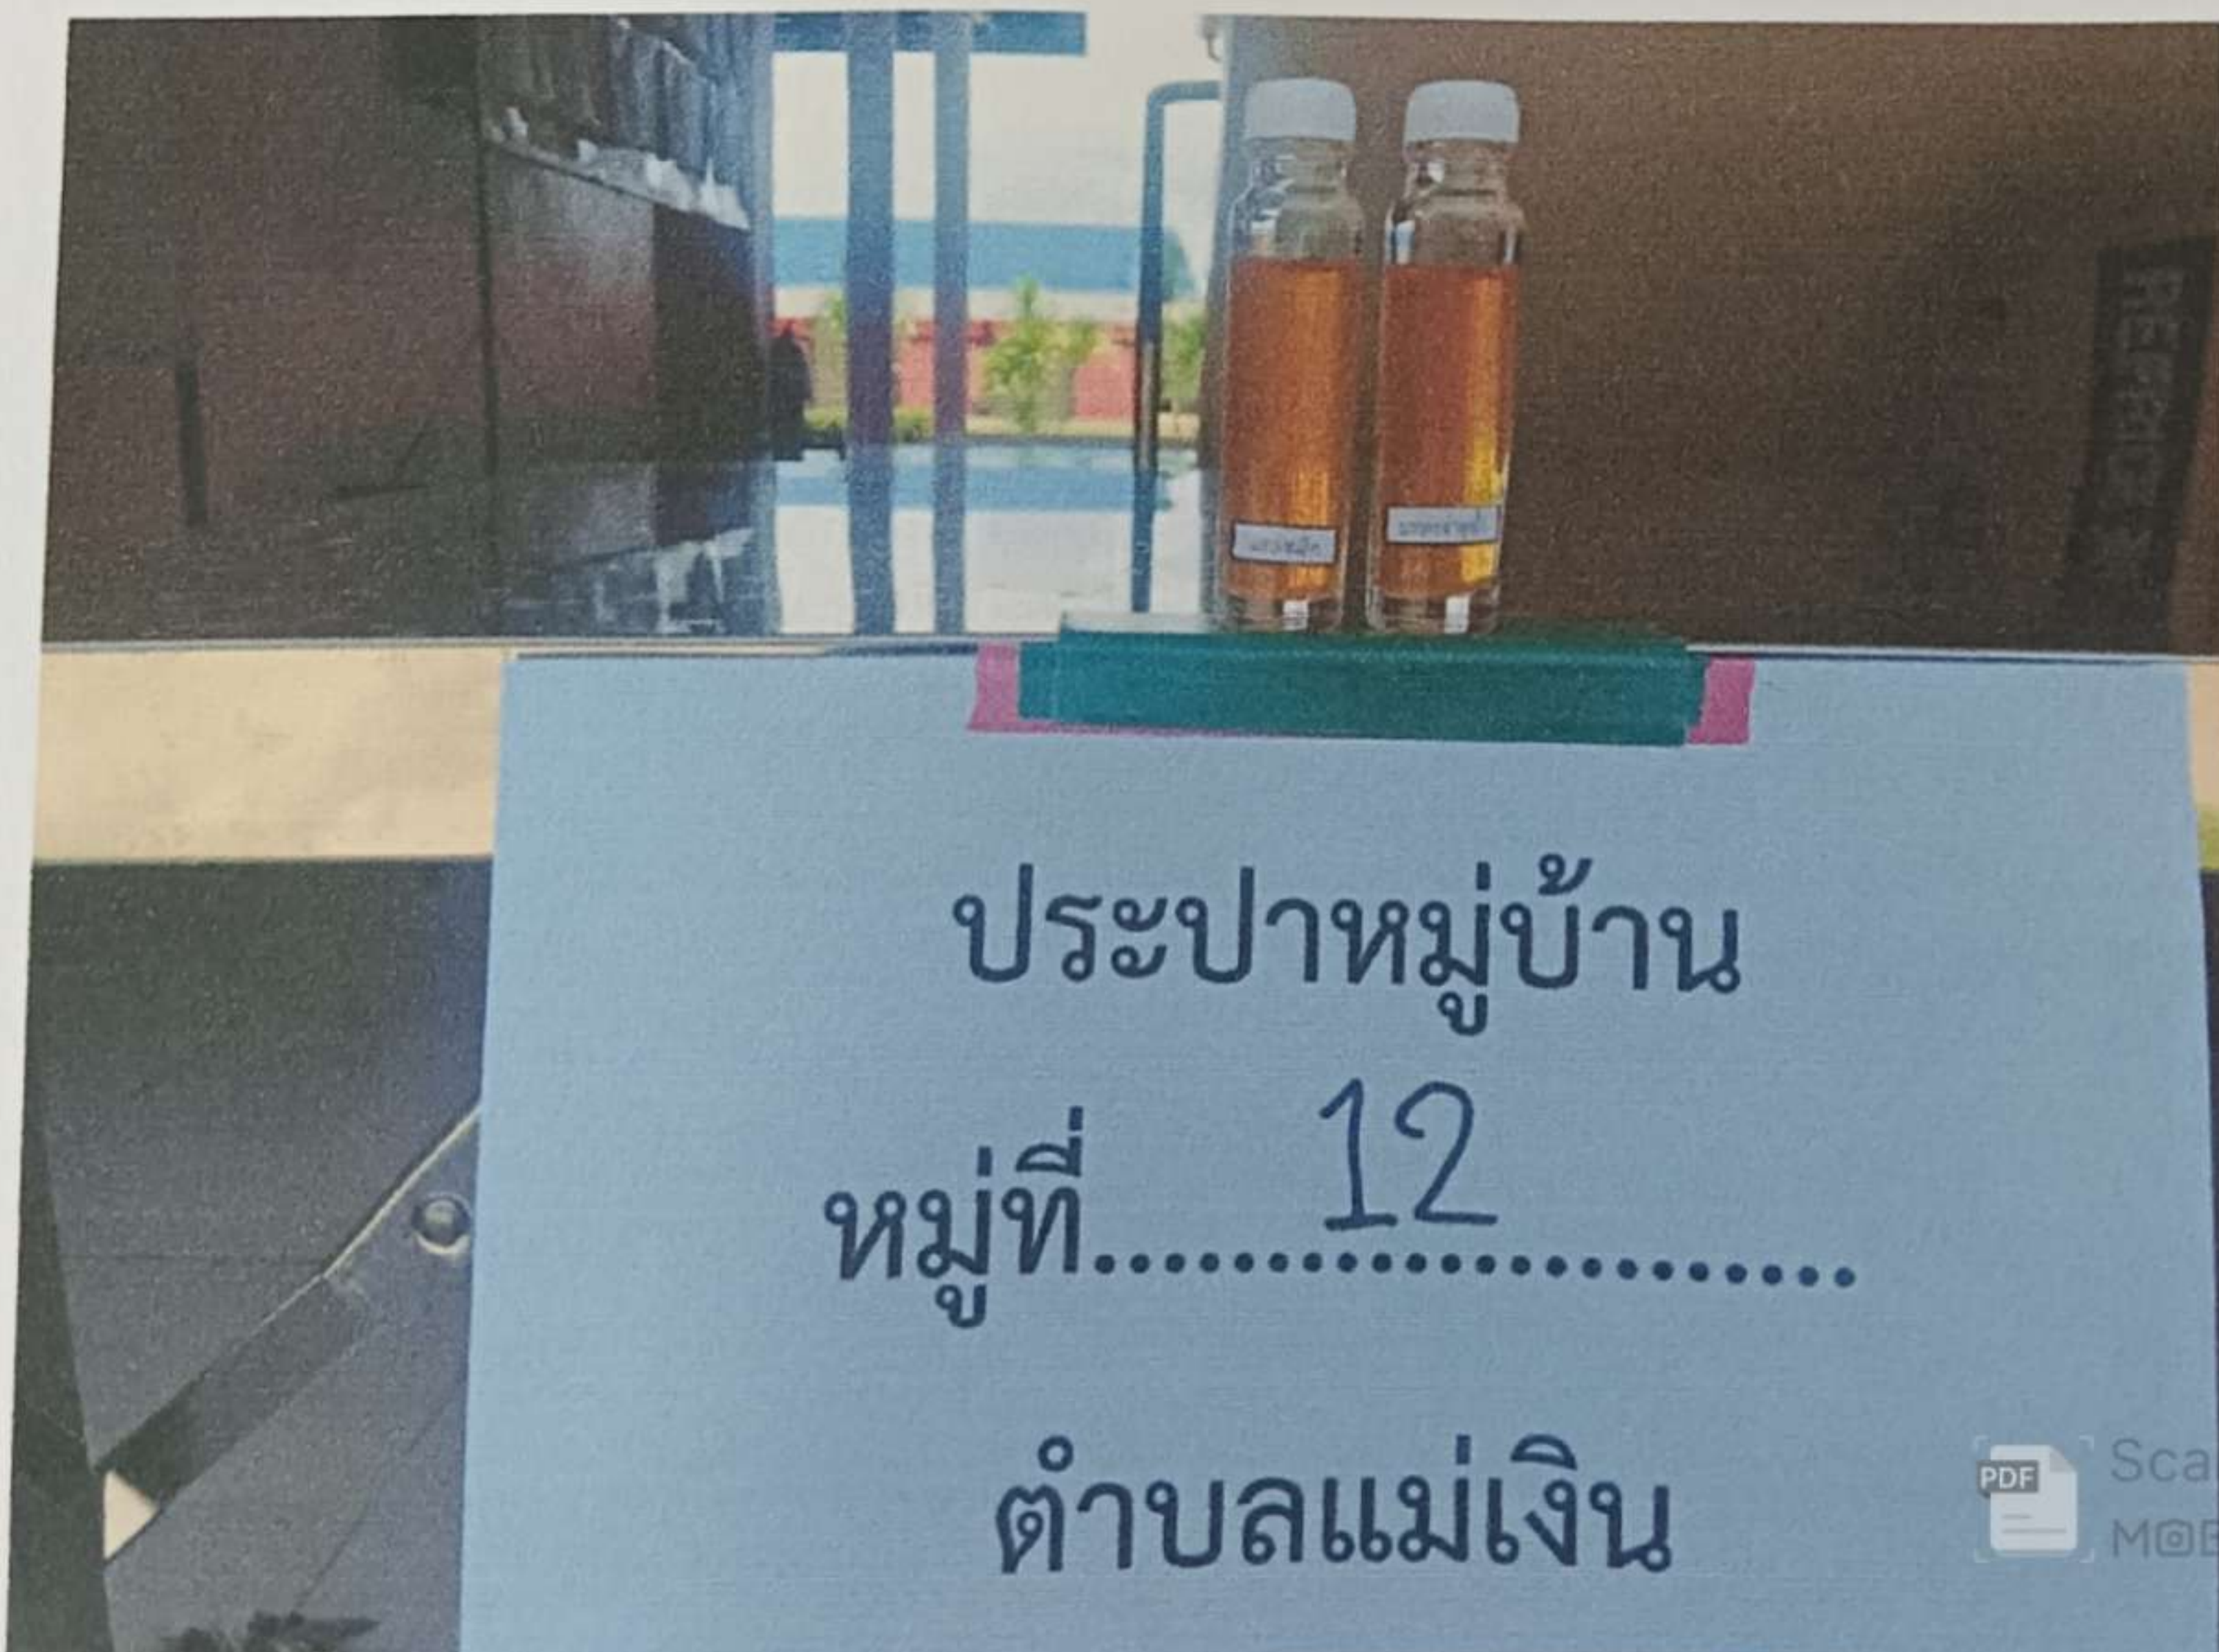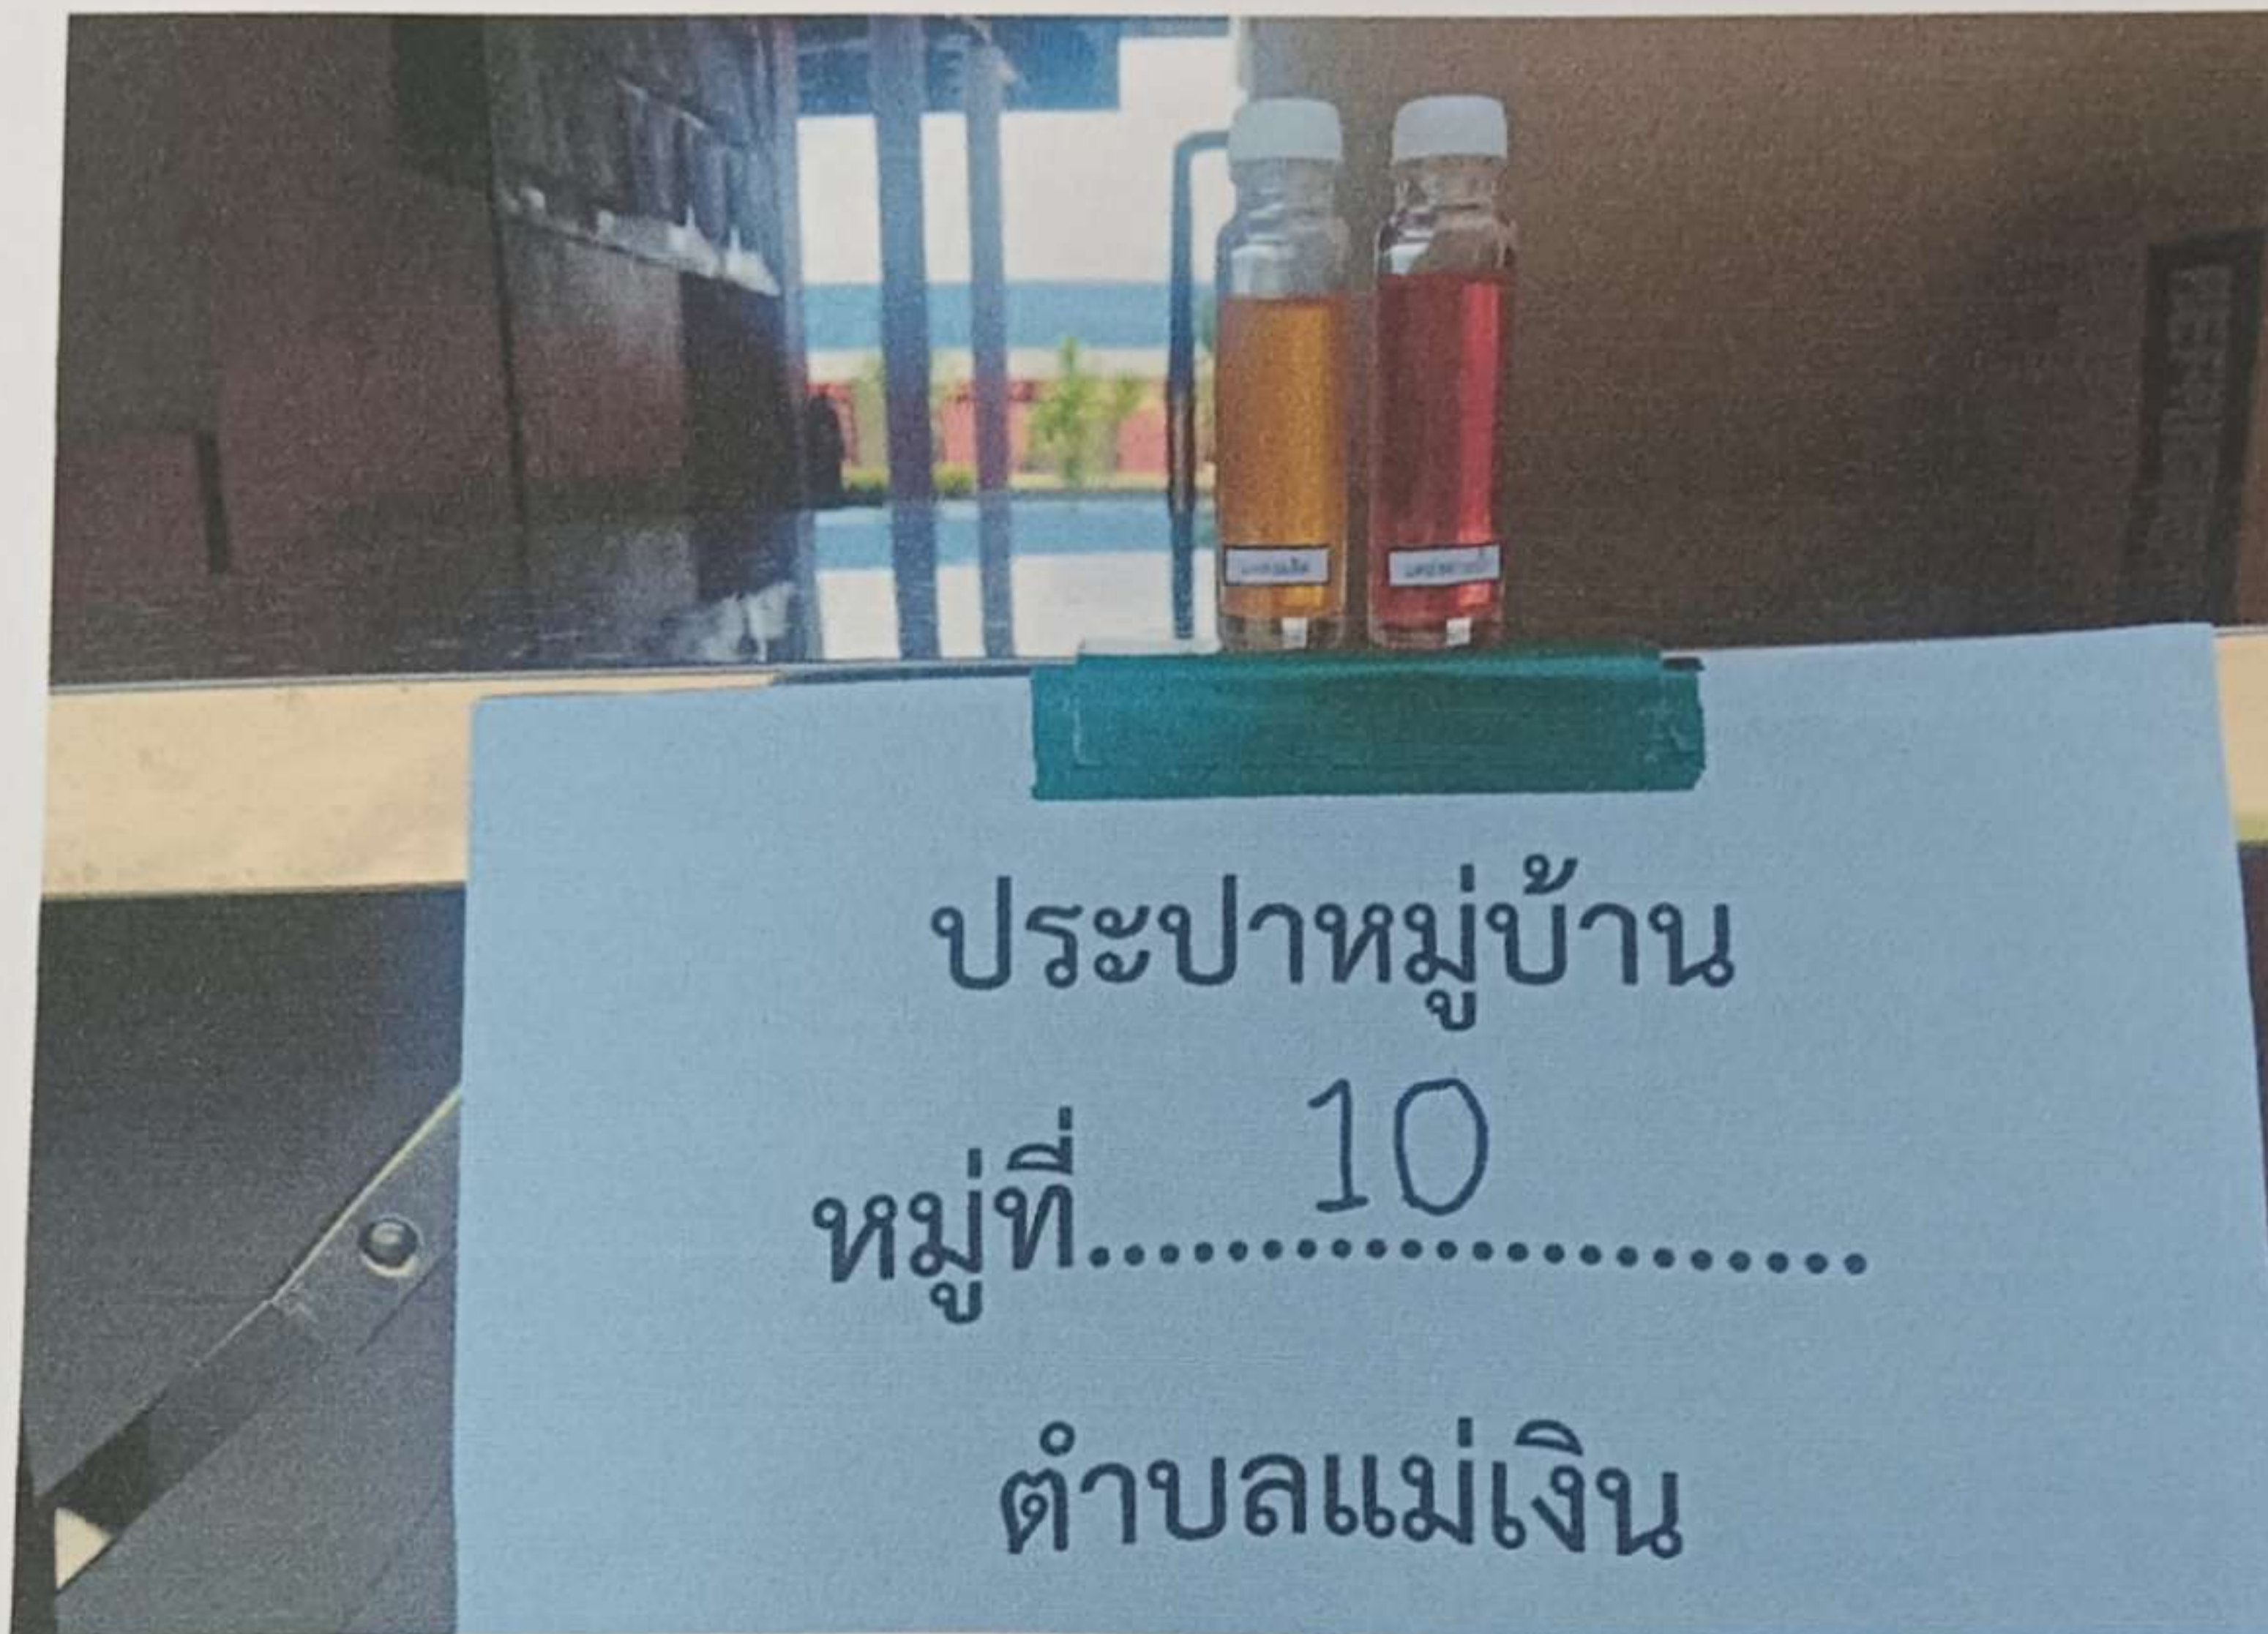


รูปการทดสอบคลอรีนอิสระในน้ำ (อ ๓๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

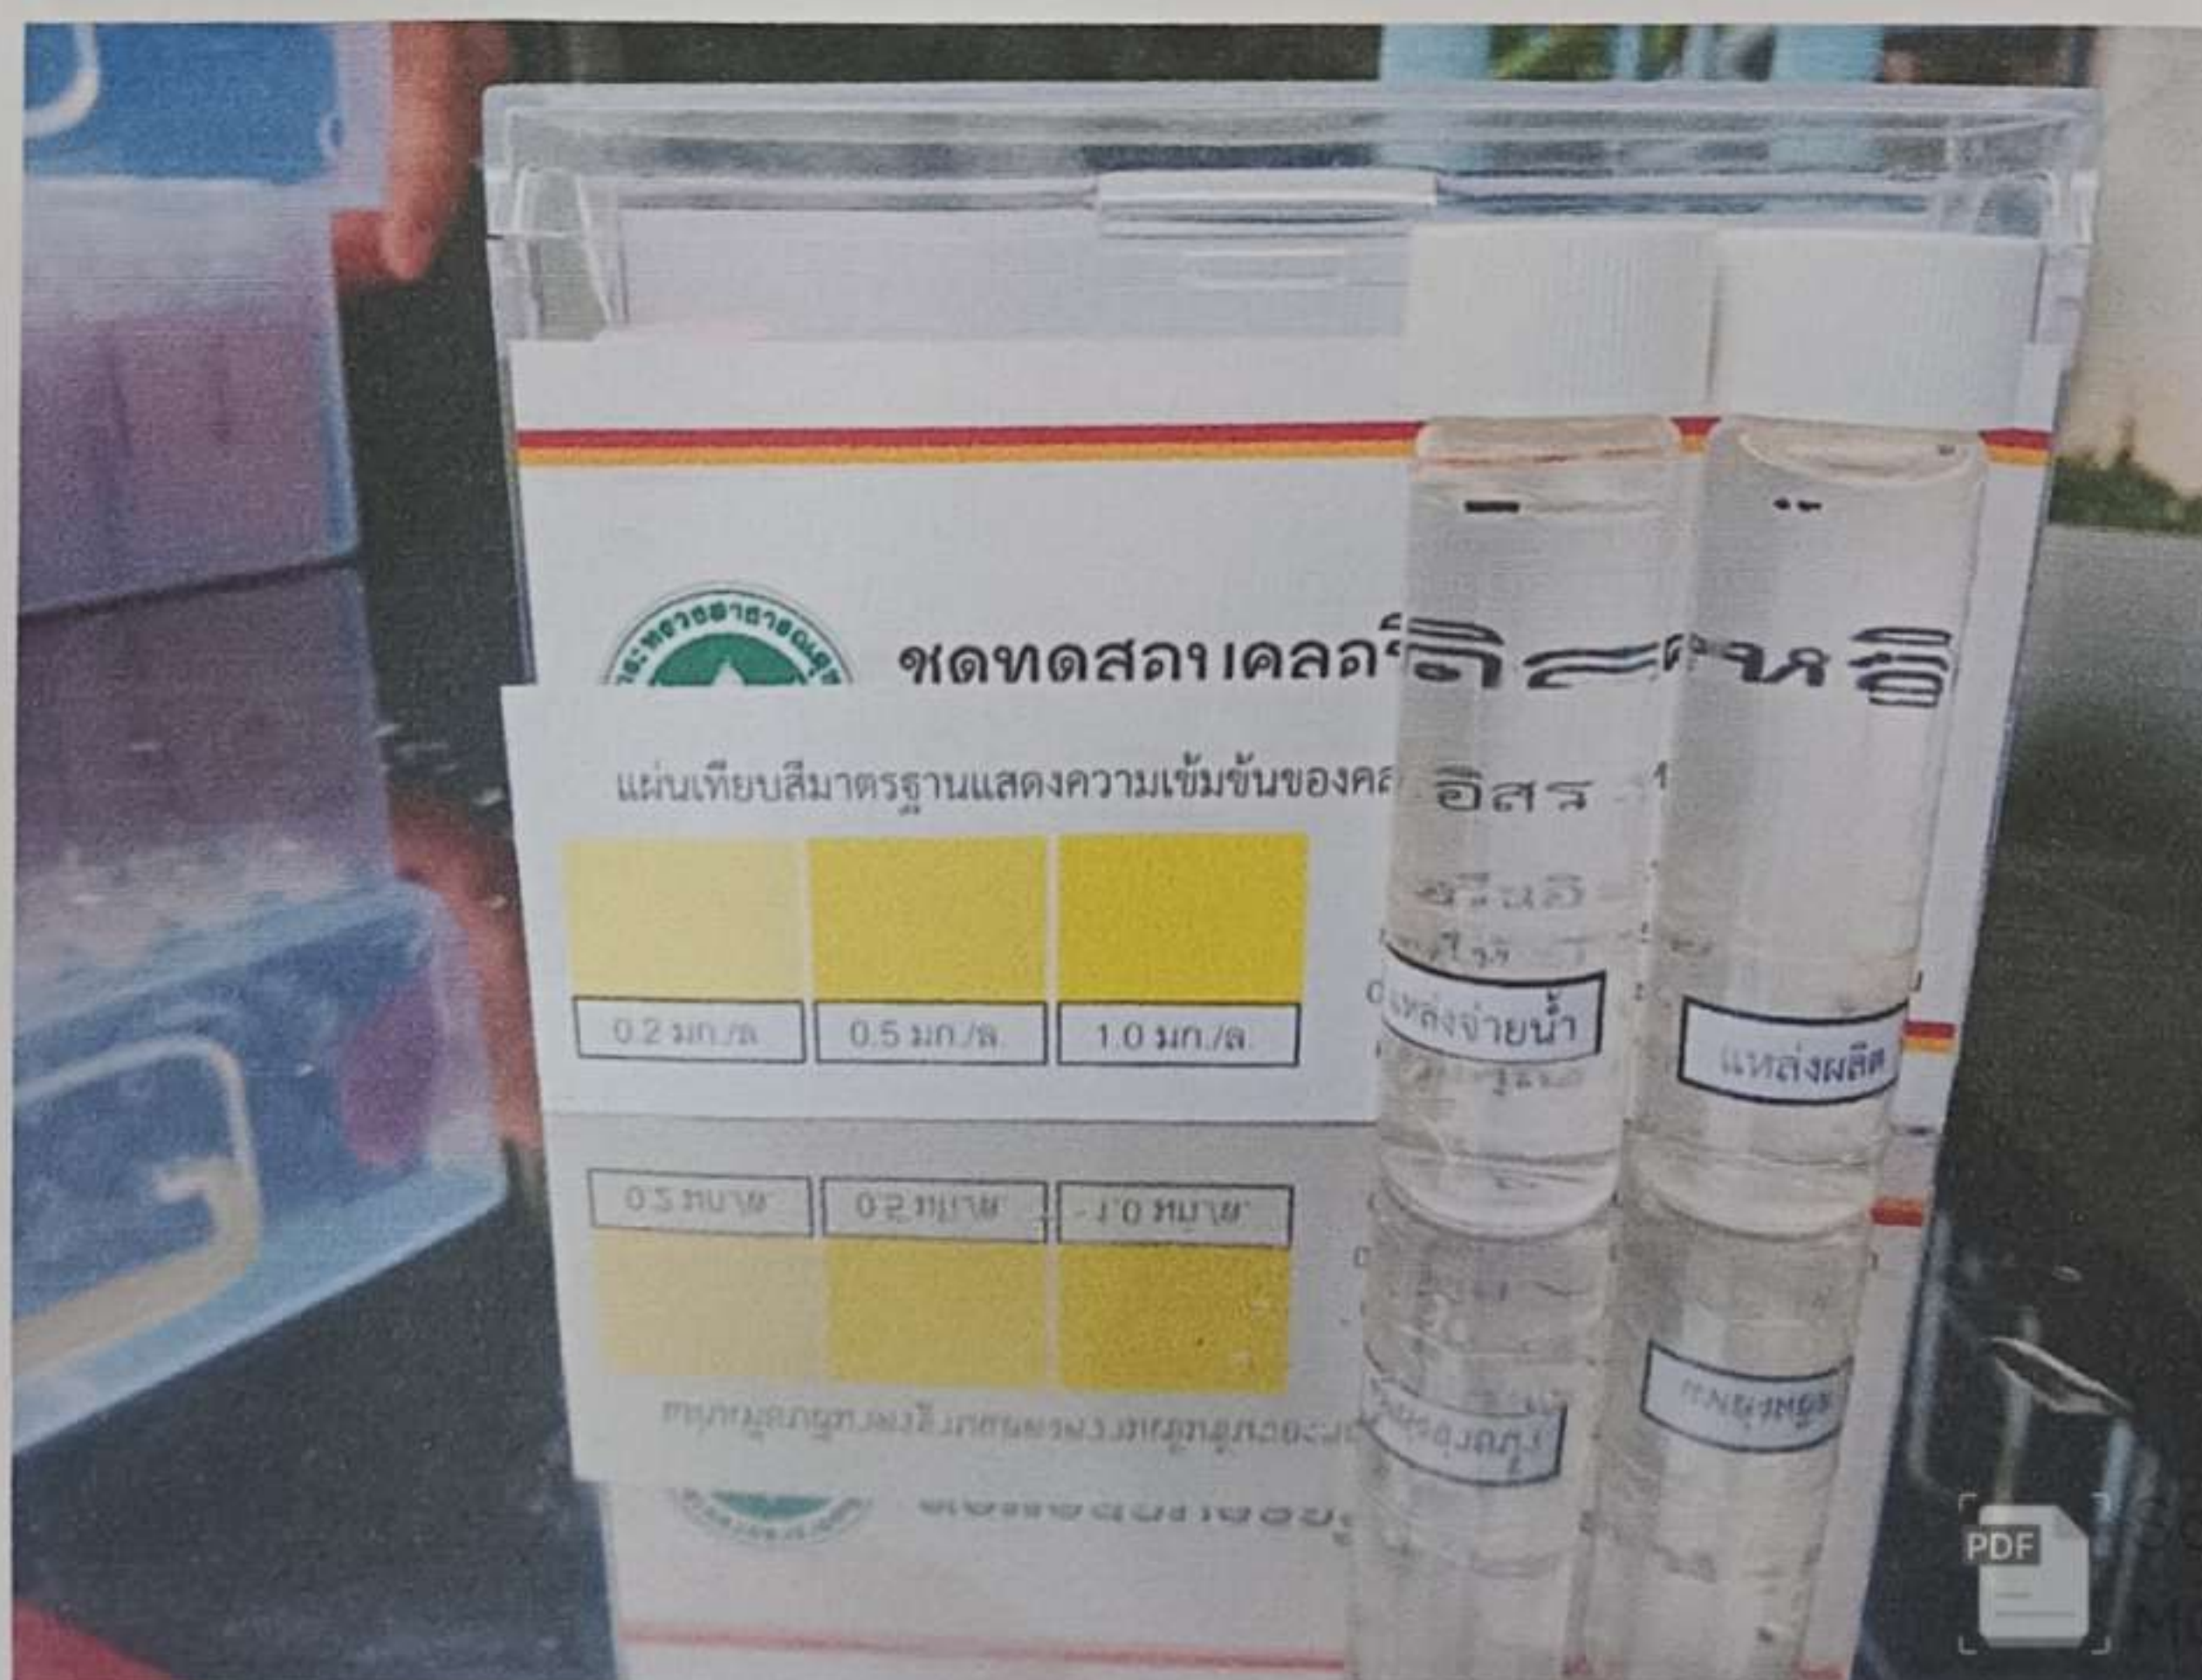



รูปการทดสอบคลอรีนอิสระในน้ำ (อ ๓๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

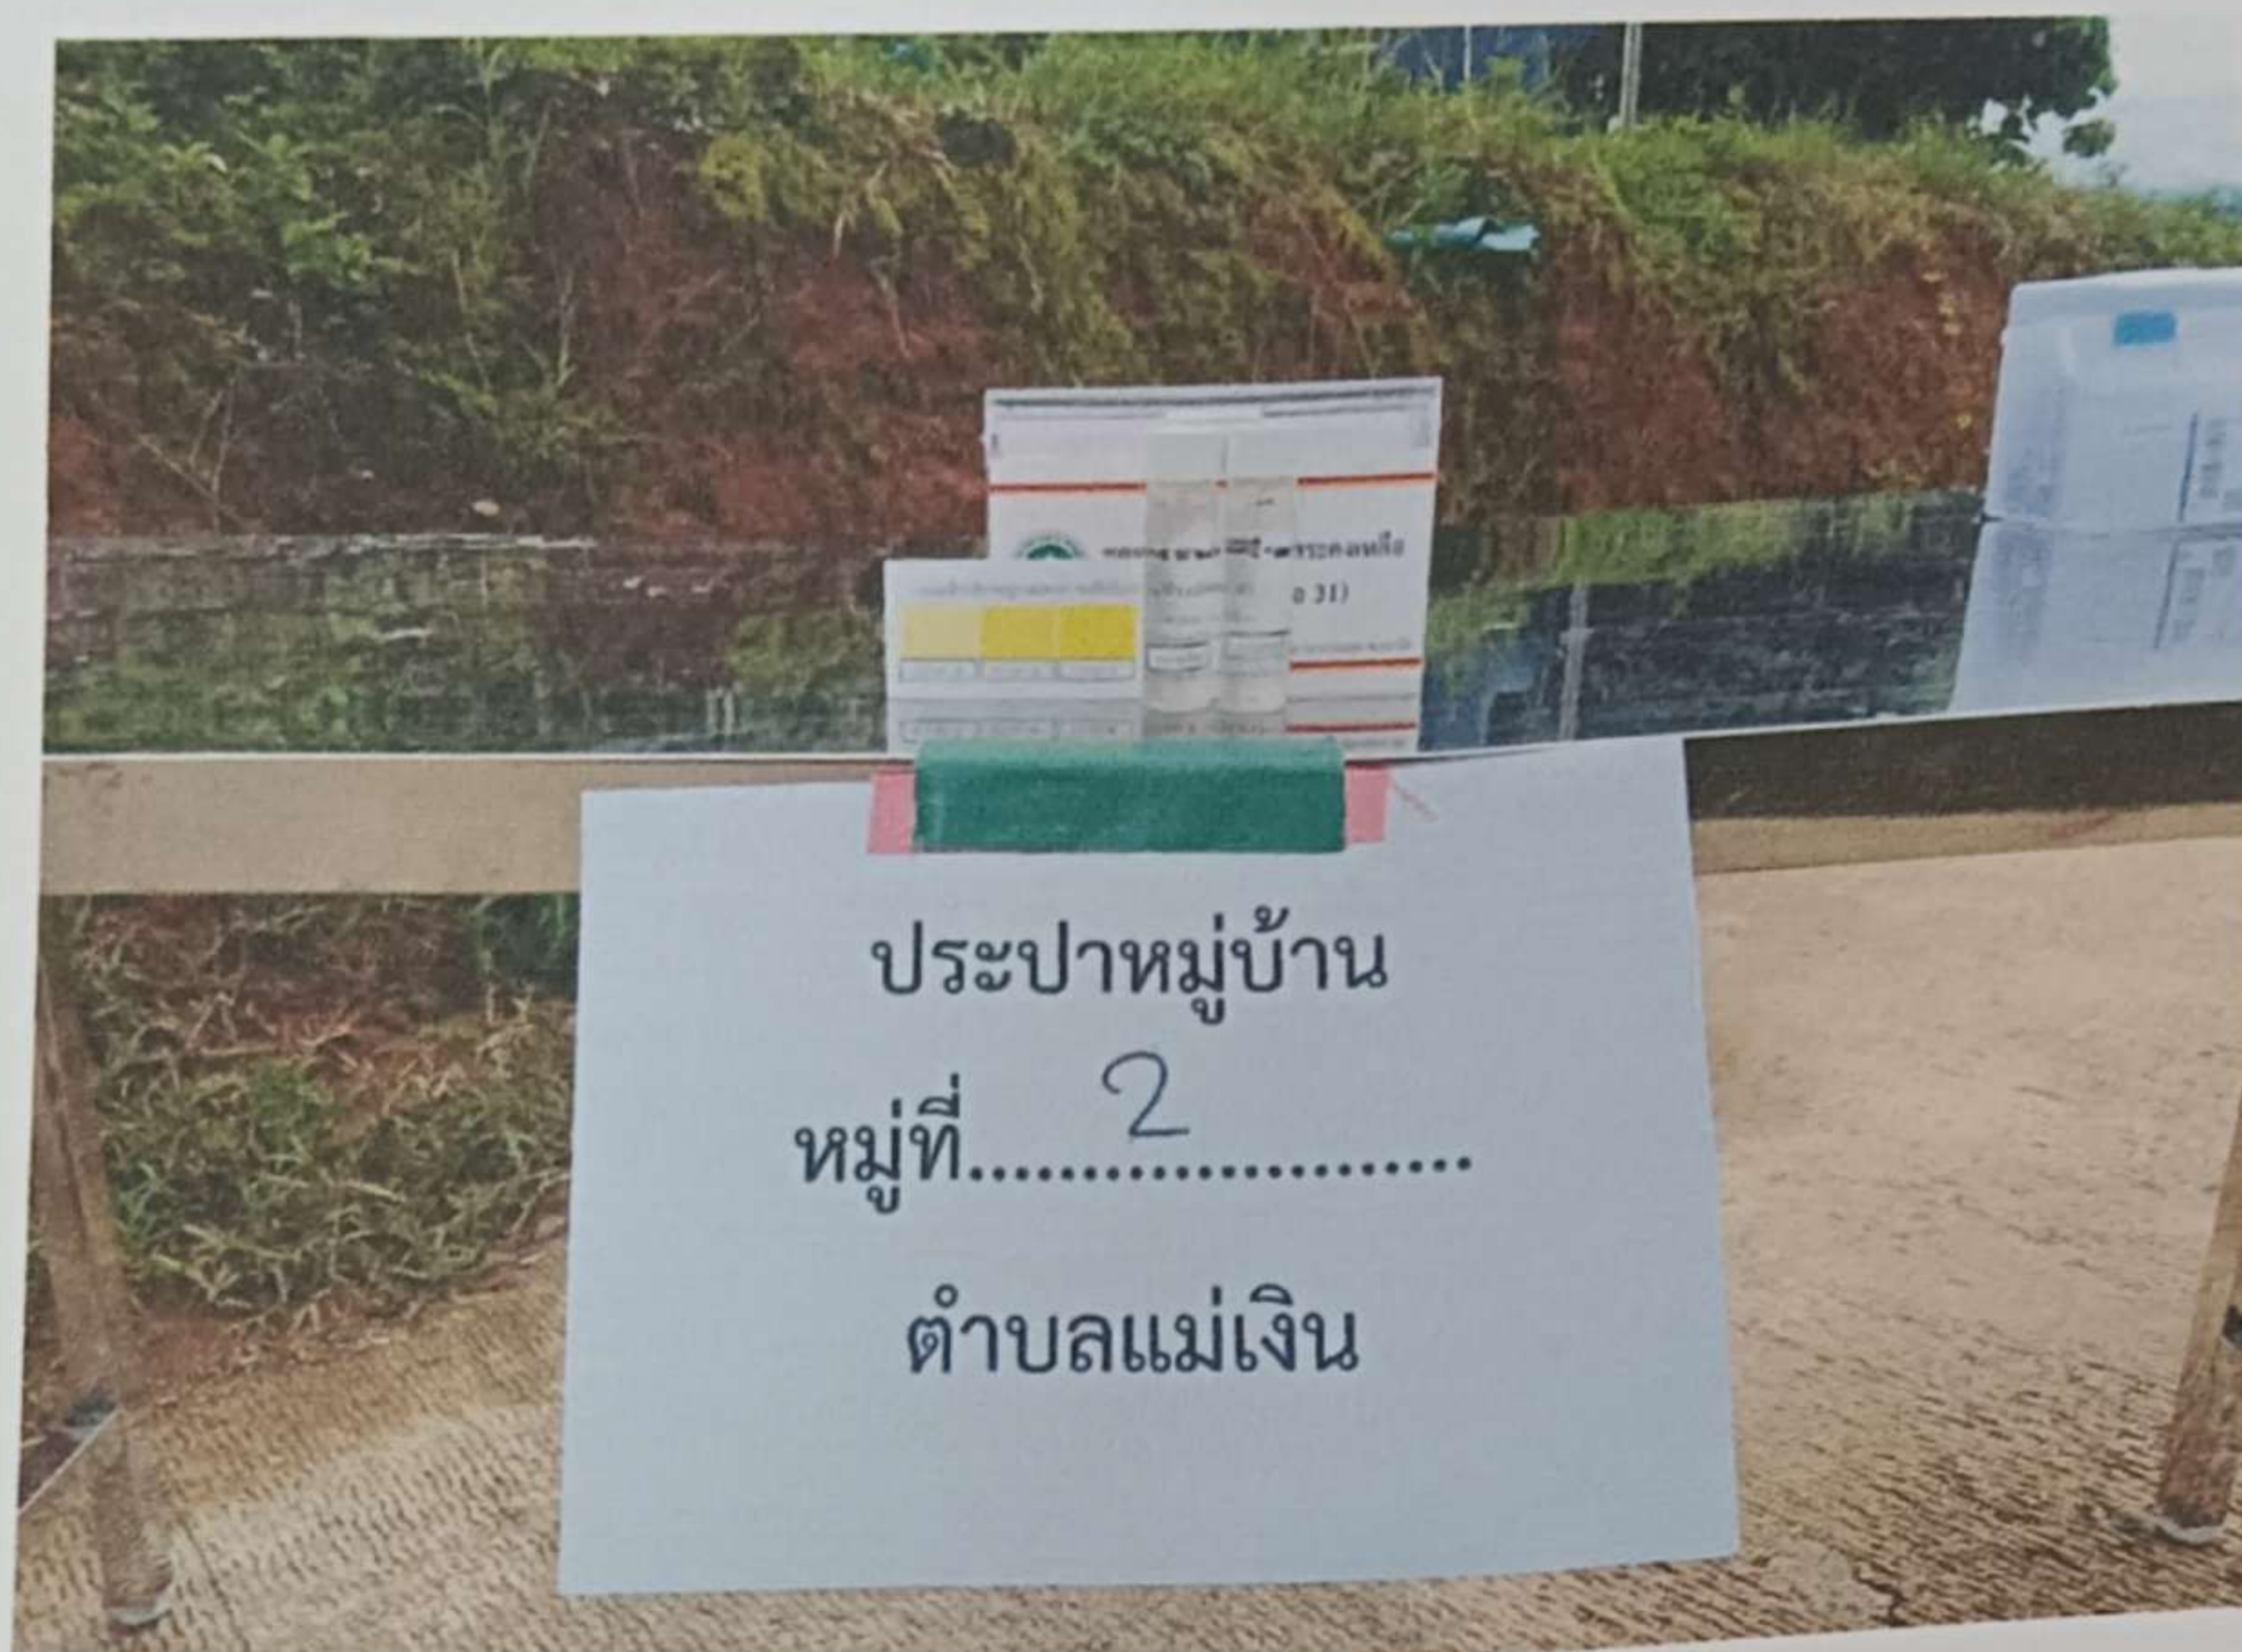


รูปการทดสอบคลอรีนอิสระในน้ำ (อ ๓๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

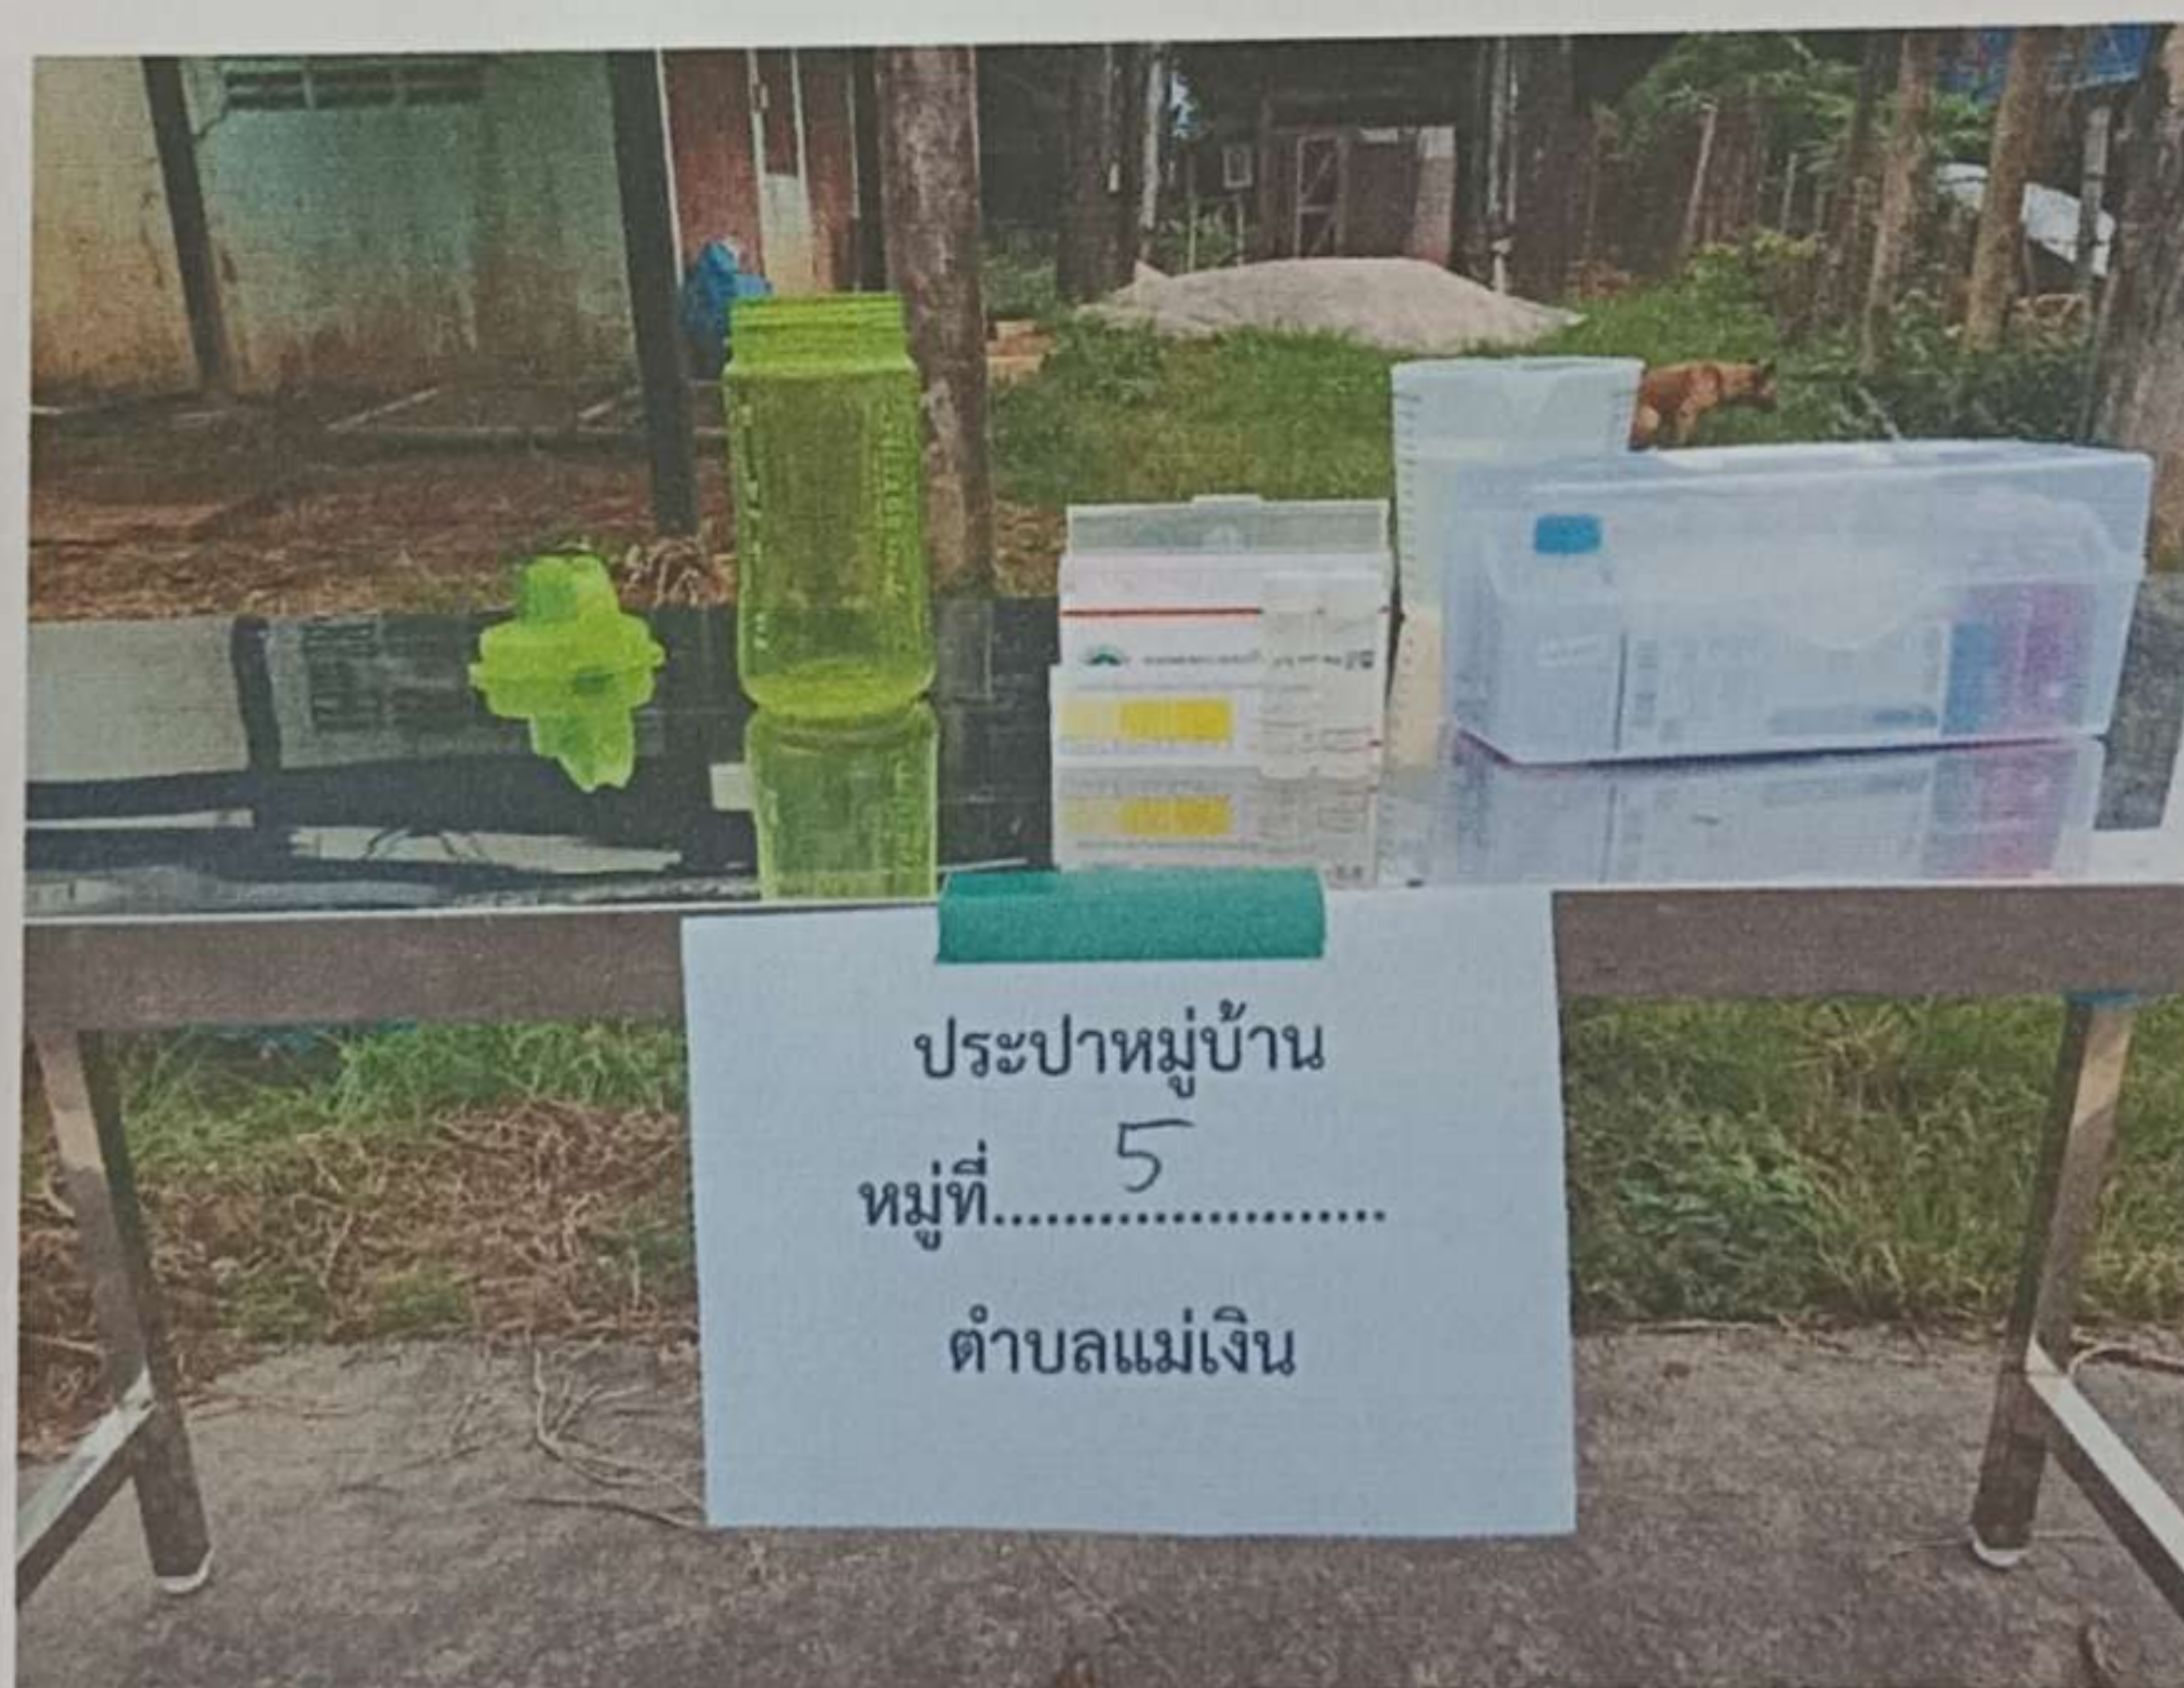

รูปการทดสอบคลอรีนอิสระในน้ำ (อ ๓๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

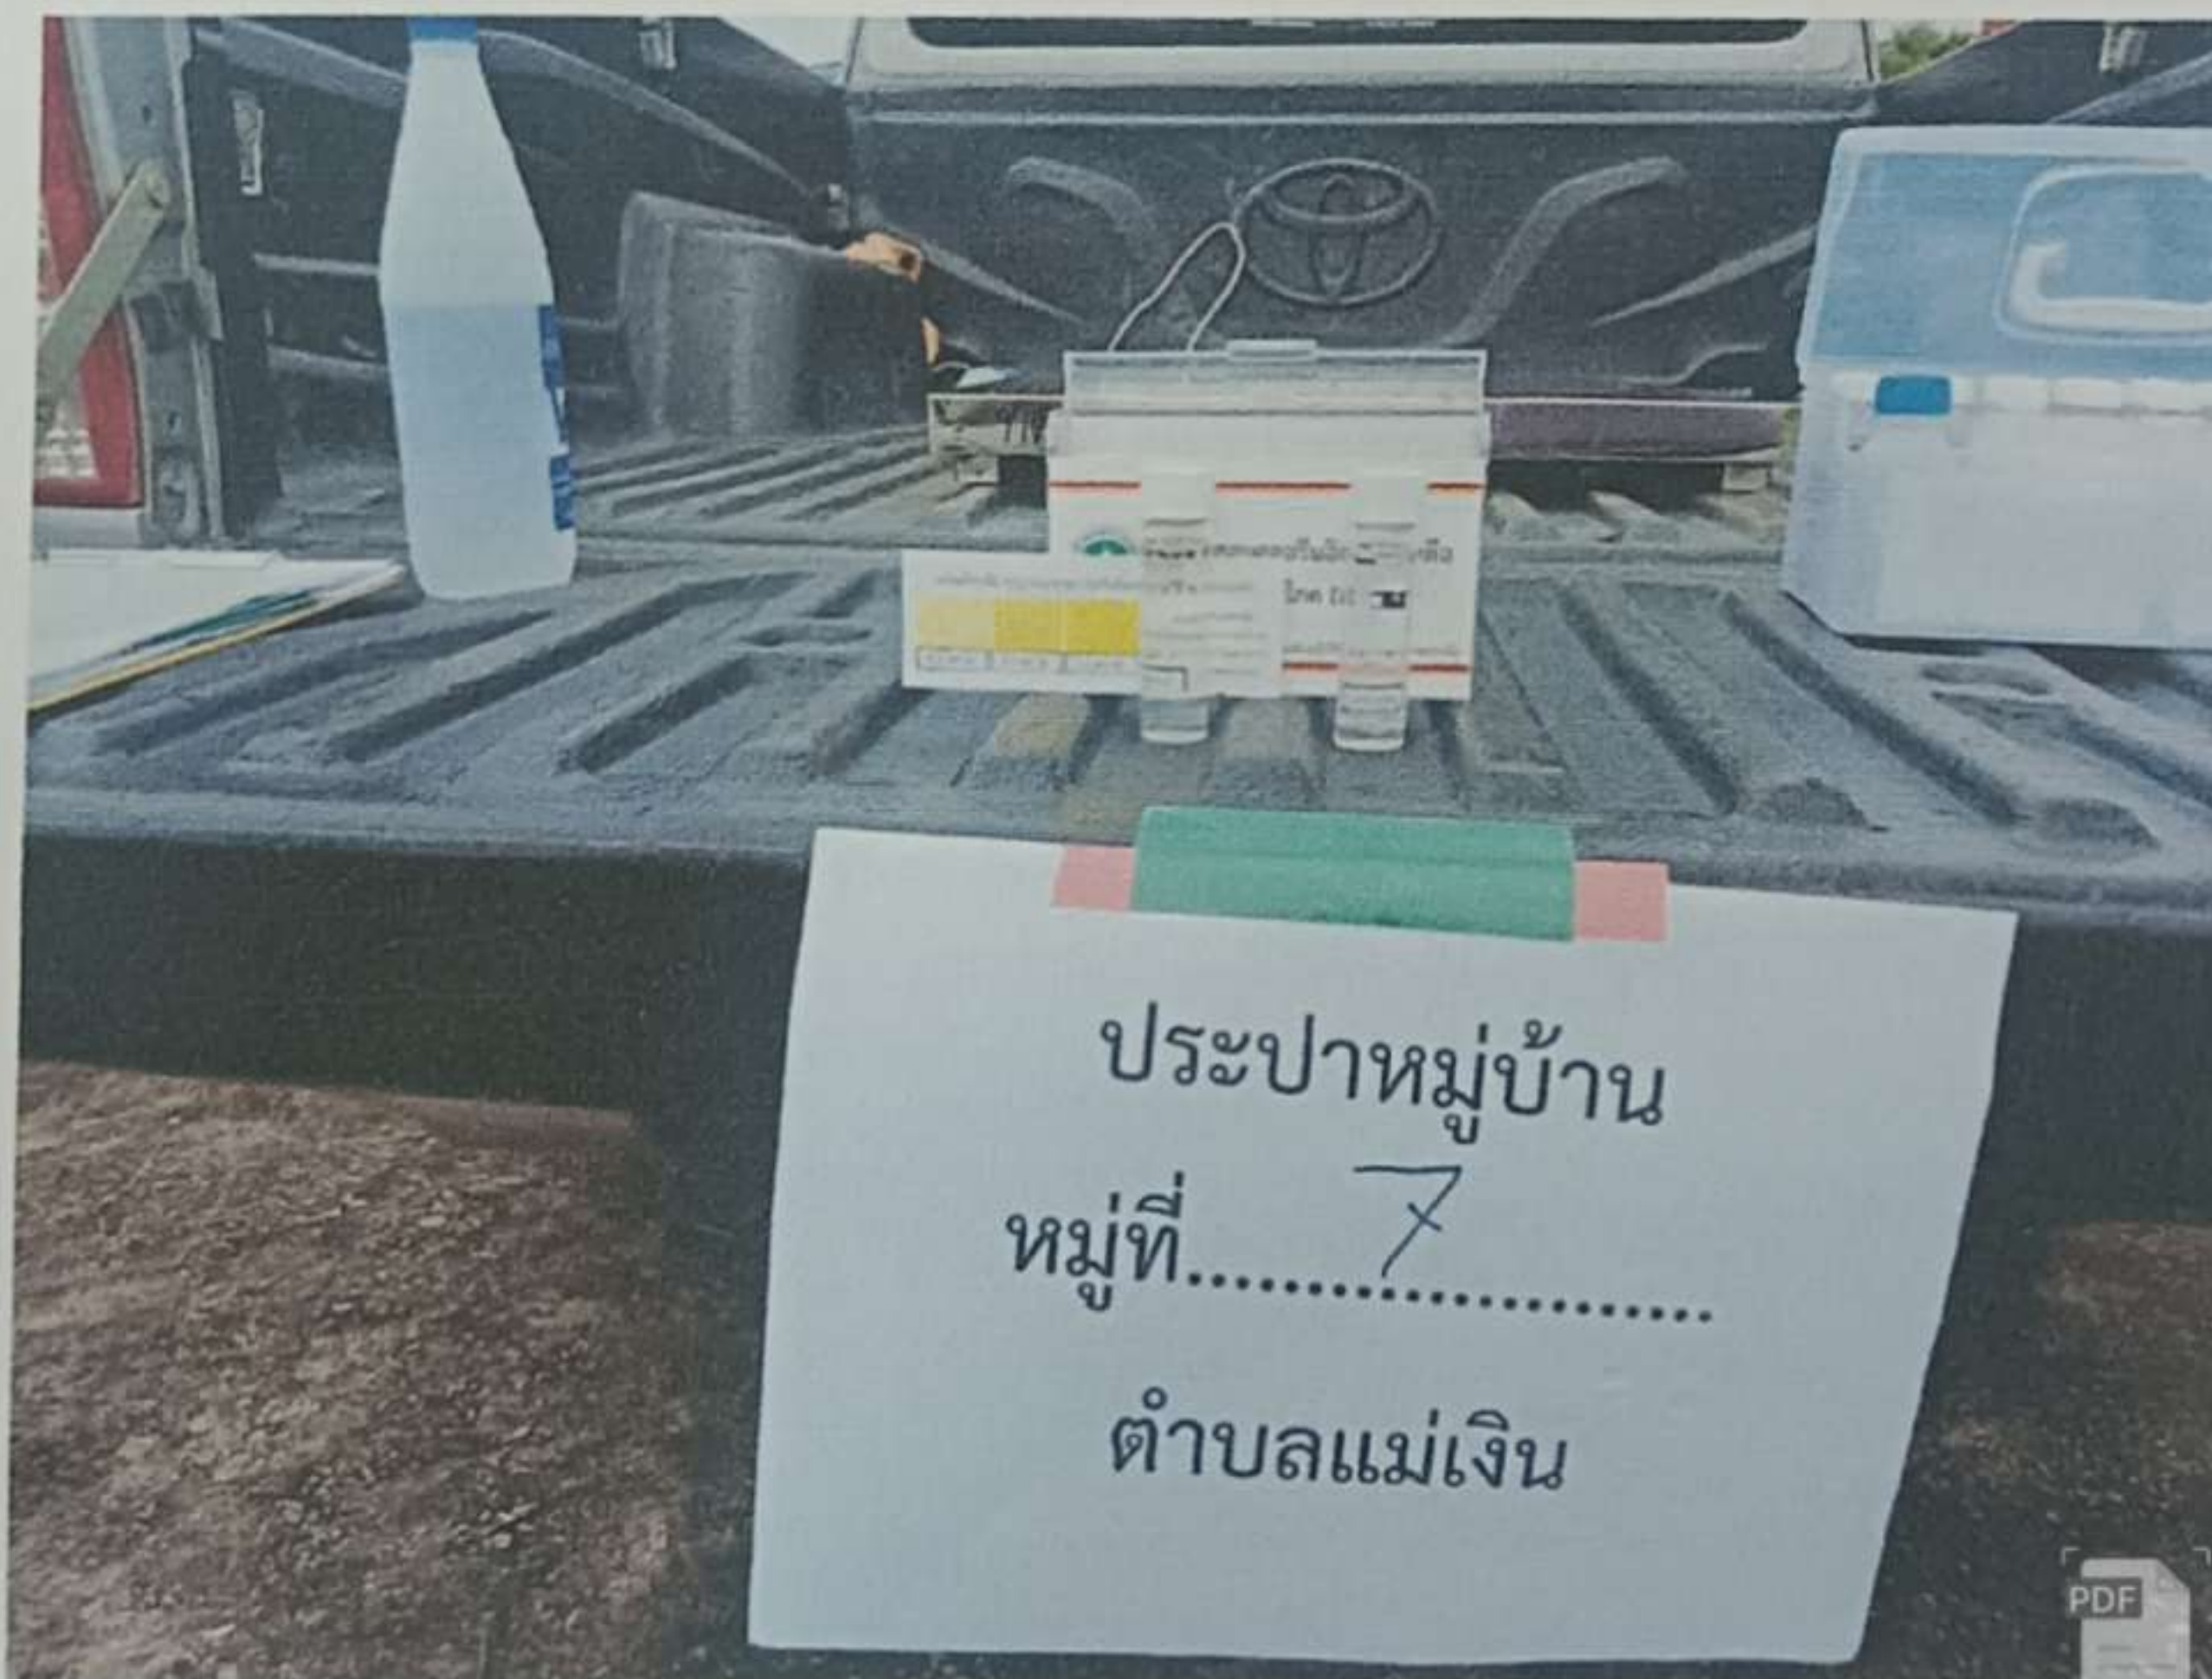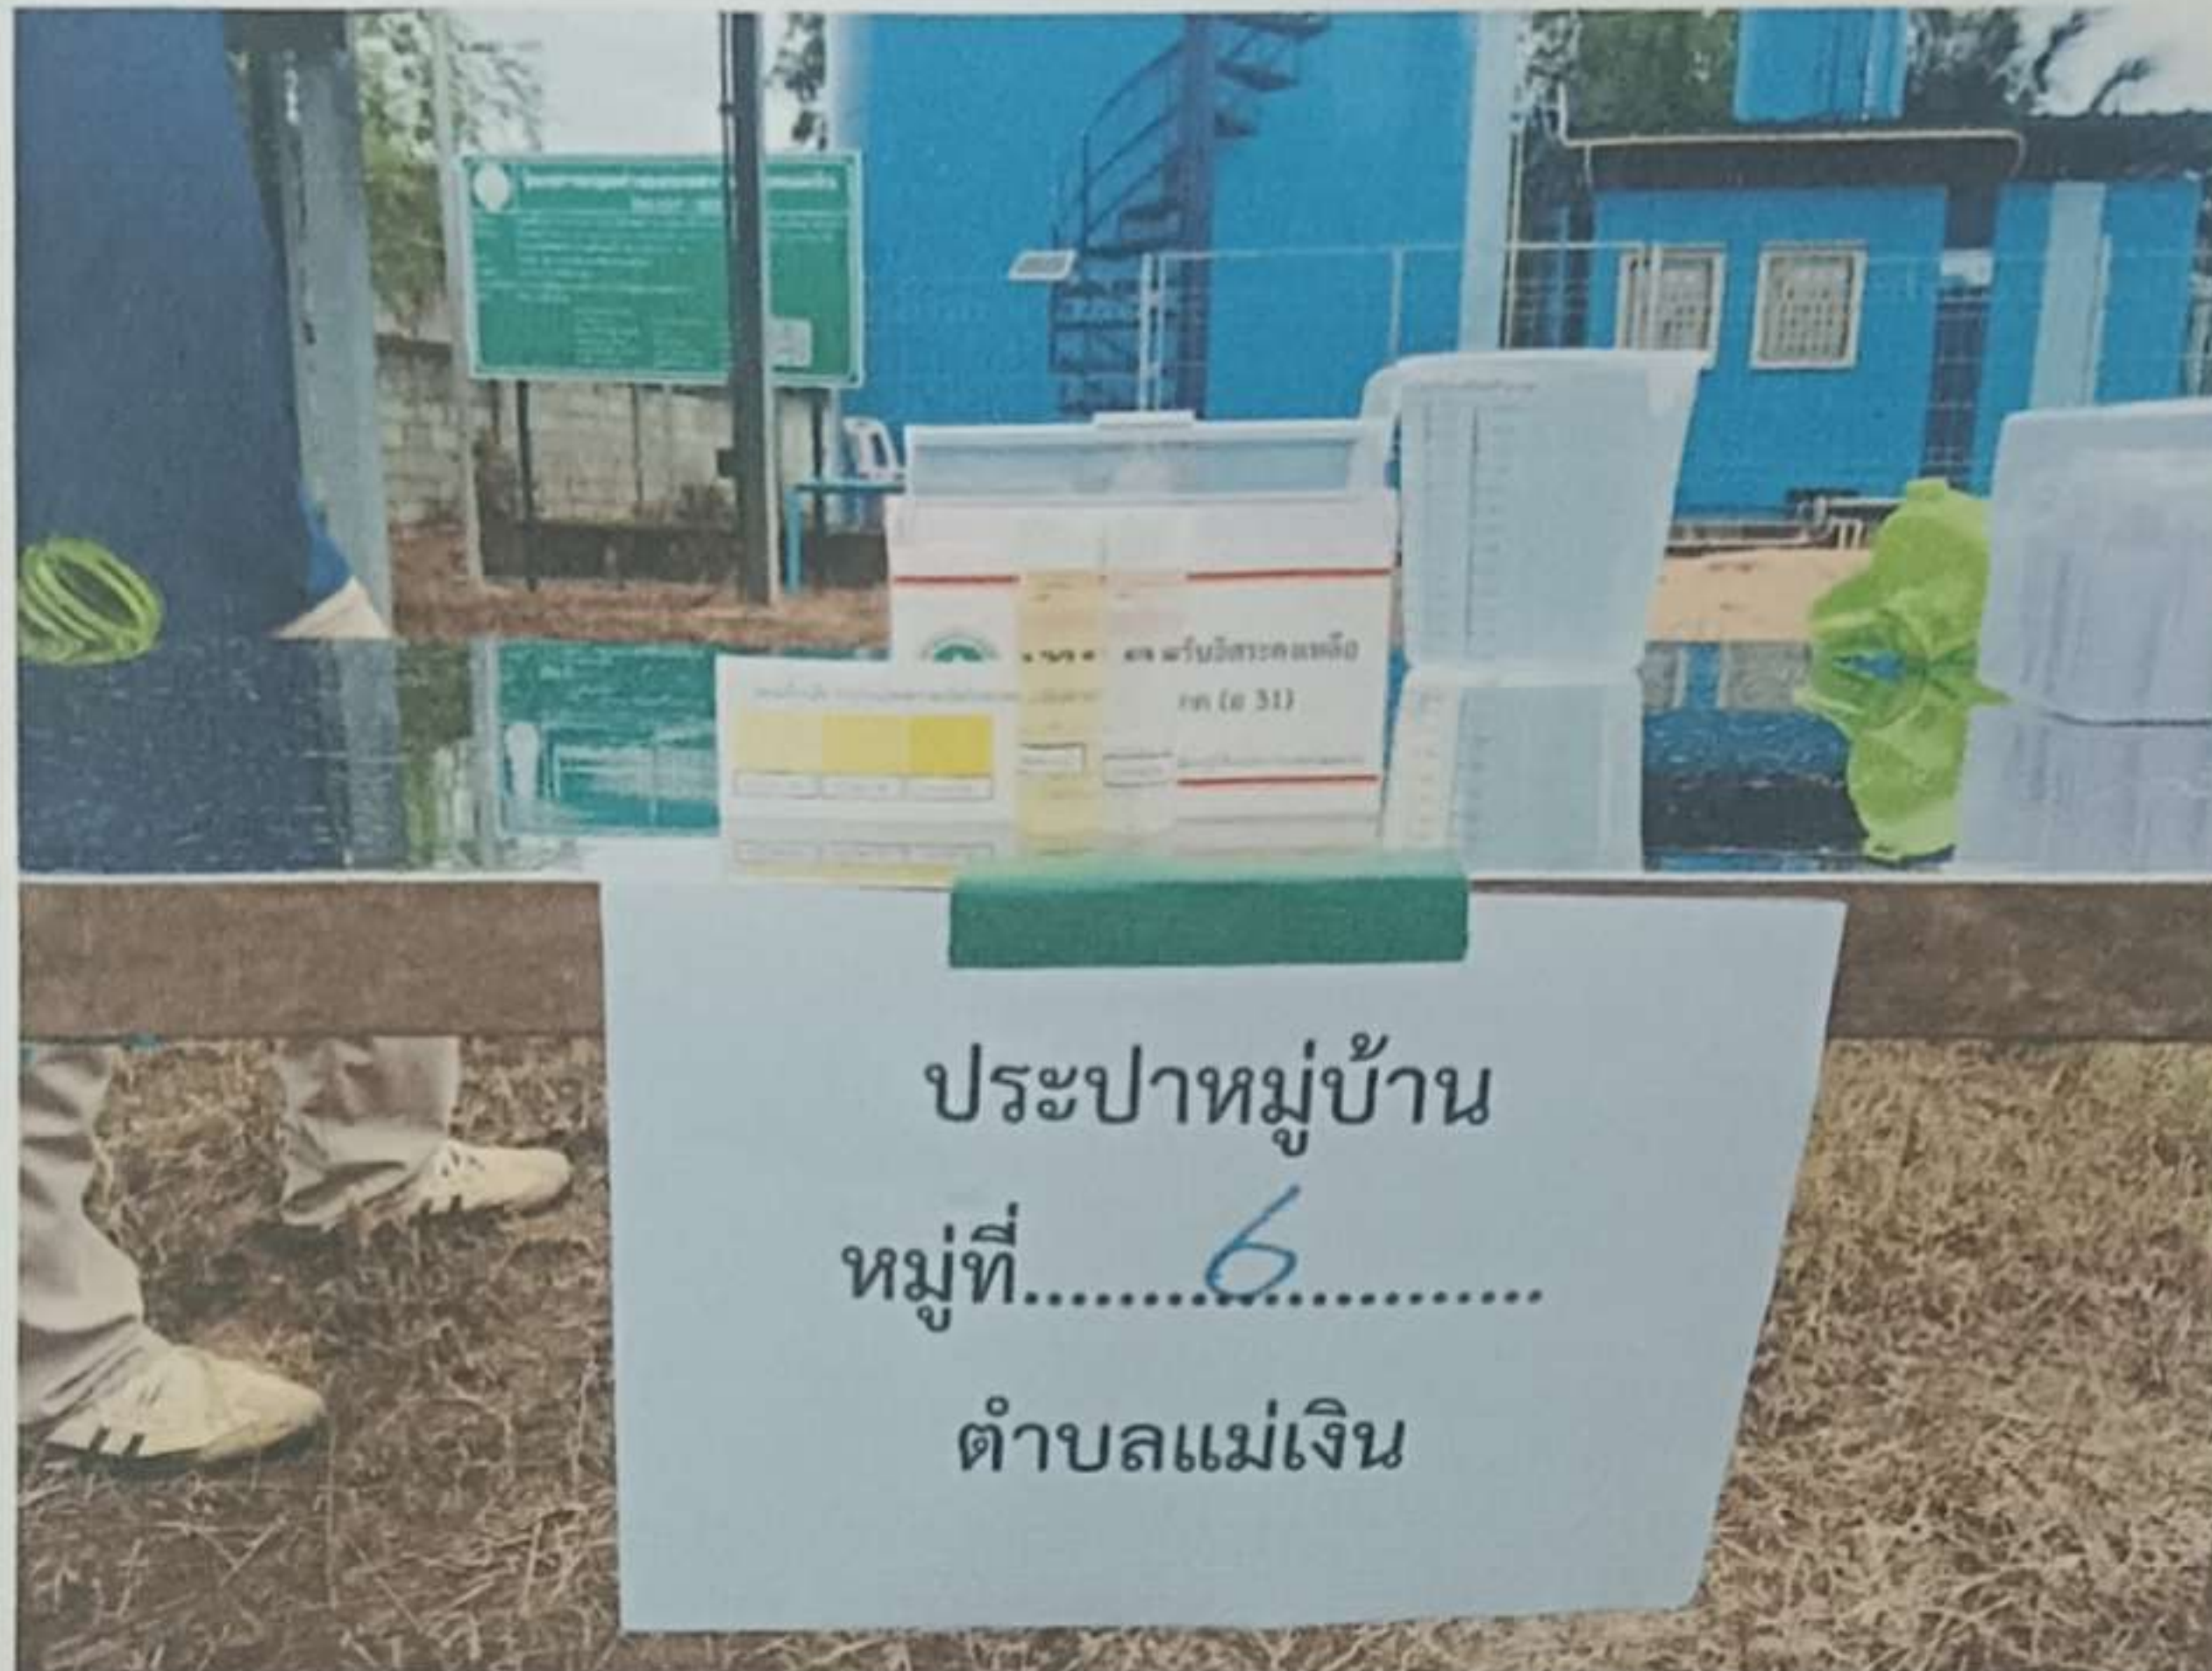

รูปการทดสอบคลอรีนอิสระในน้ำ (อ ๓๑)
ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

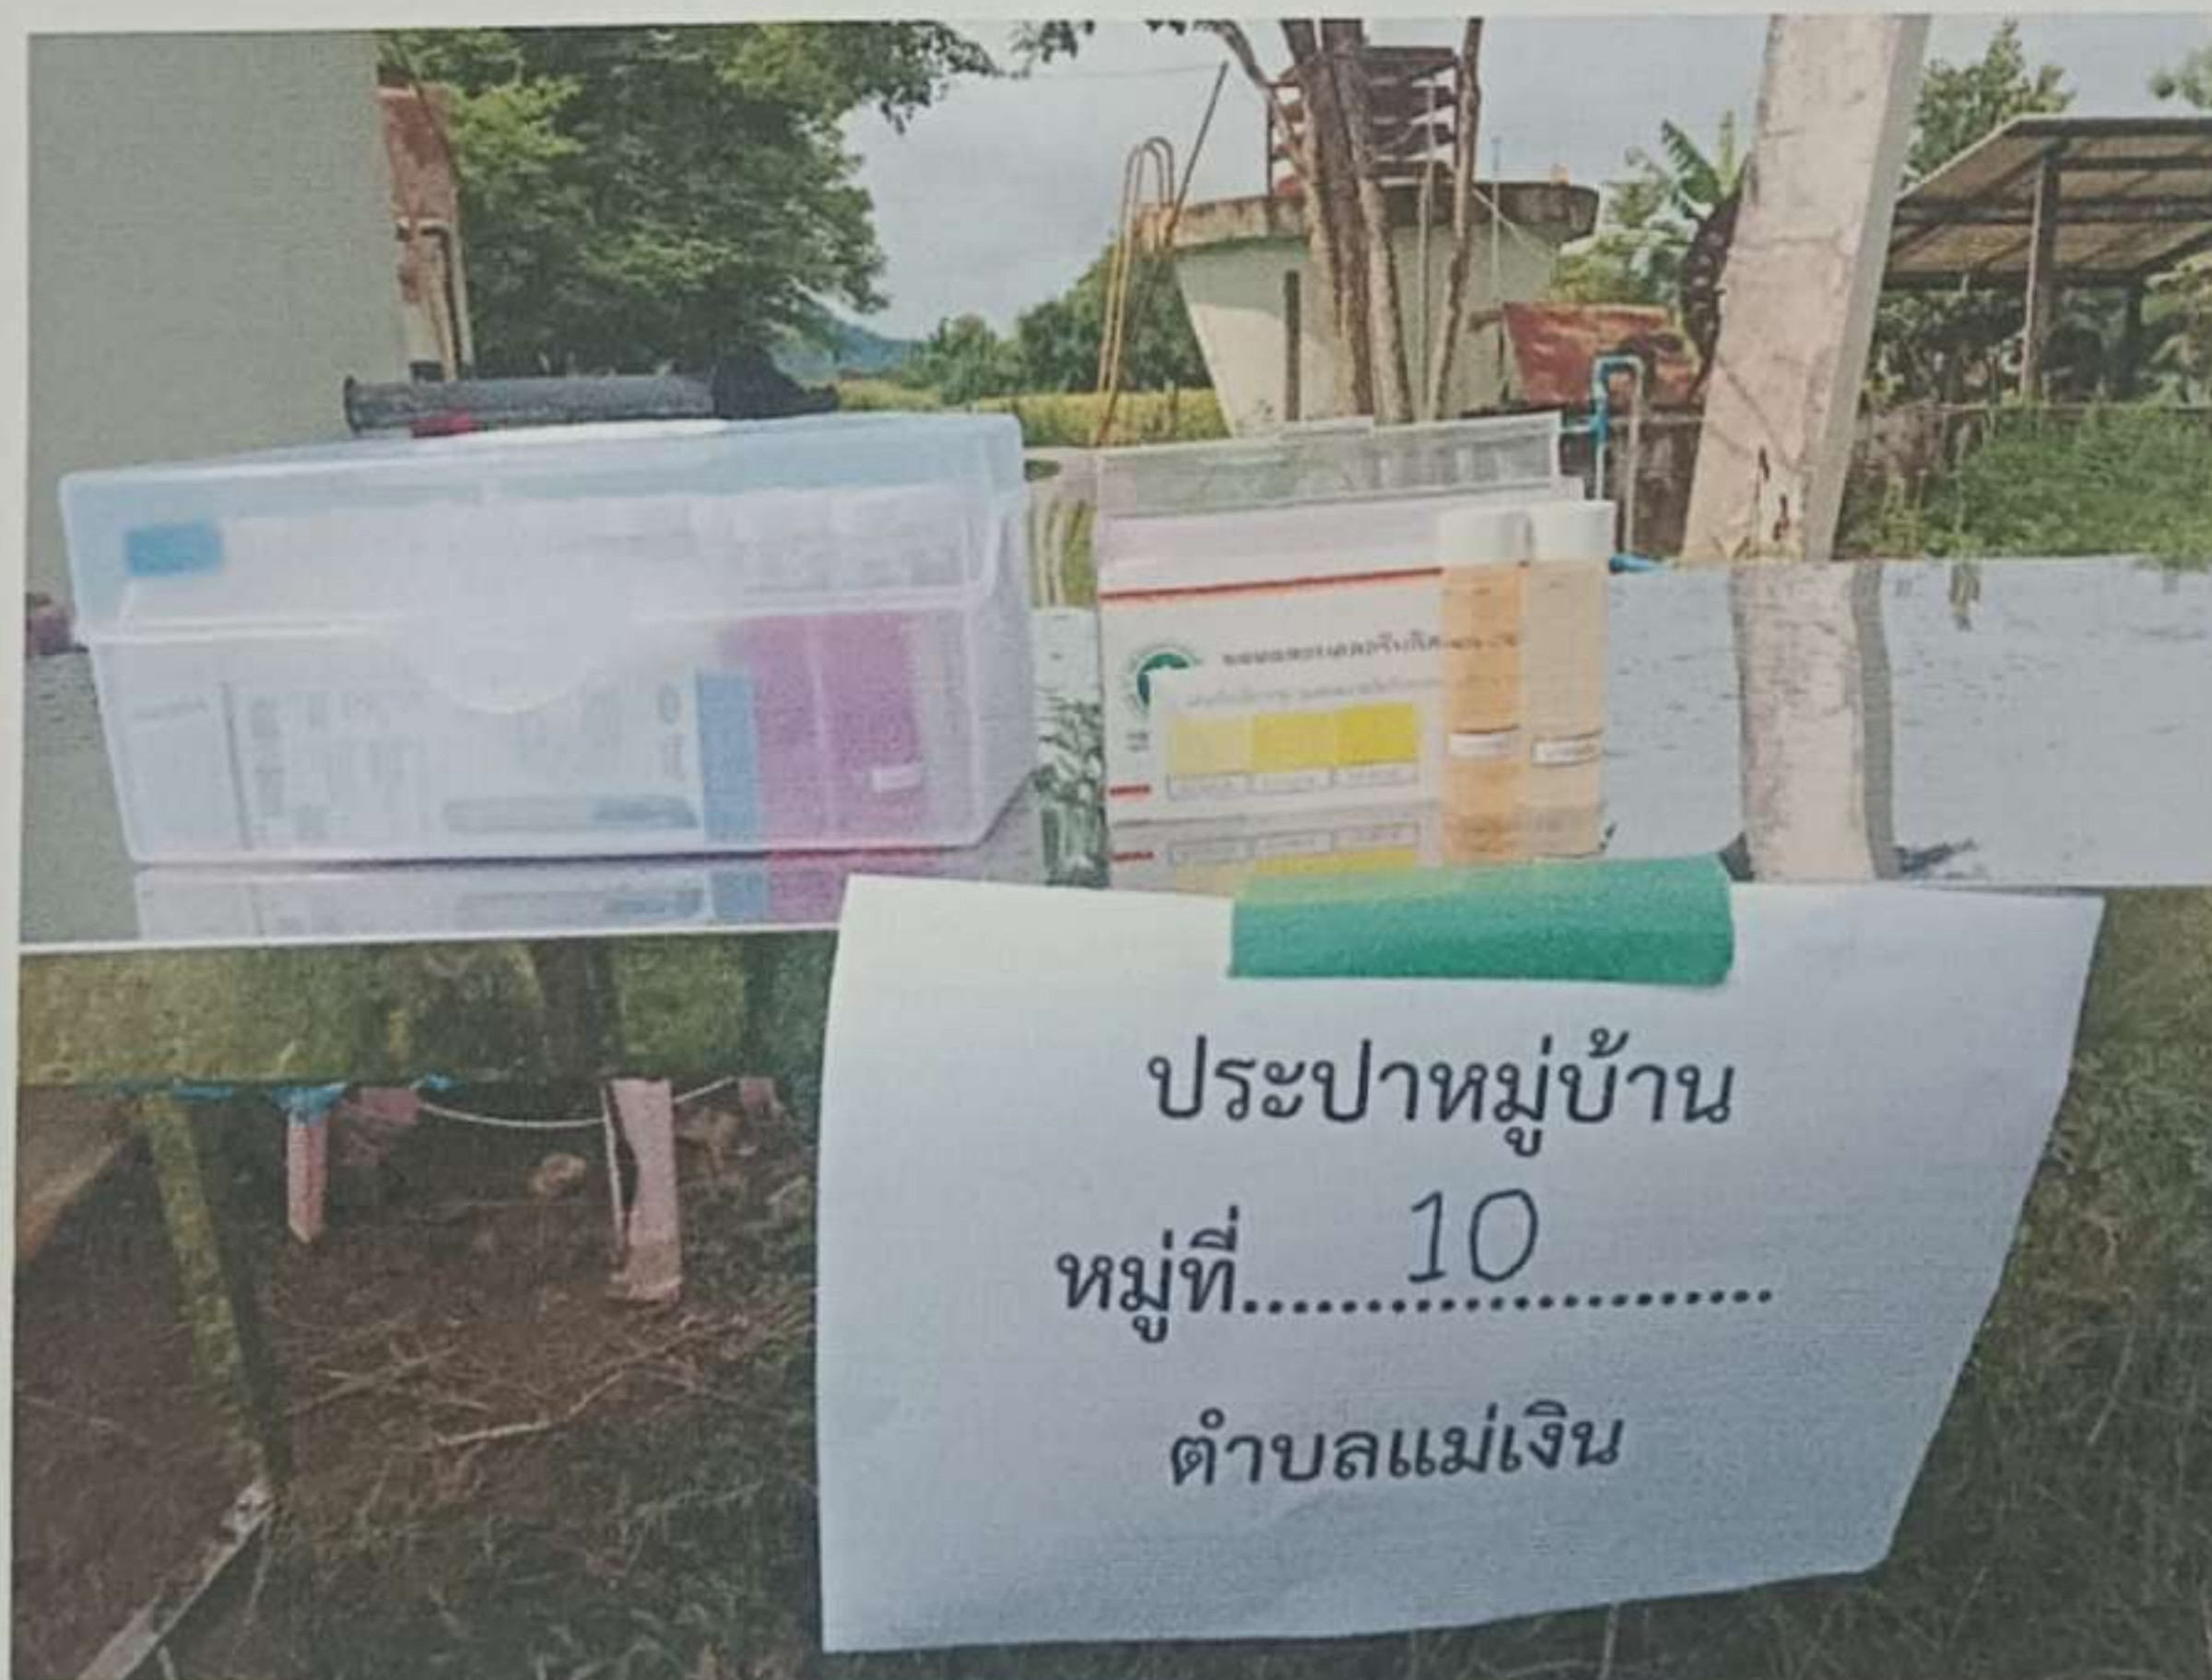

รูปการทดสอบคลอรีนอิสระในน้ำ (อ ๓๑)

ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

