



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย.....
ที่...พร.๕๘๗๐๑/๕๕๕.....วันที่...๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘.....
เรื่อง รายงานผลจากการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๙ ดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำประปา บ้านป่าคาเหนือ
หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เงิน.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ด้วยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ส่งตัวอย่างน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๙ ดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำประปา บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เงิน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคและสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย หน่วยงานจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยอาศัยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานรับรอง พบผลการทดสอบ ดังนี้

จุดที่ ๑ จุดต้นท่อระบบจ่ายน้ำประปา บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เงิน

รายการทดสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน	หน่วยวัด
สีปรากฏ	/		๓	ไม่เกิน ๑๕	แพลตตินัมโคบอลท์
ความขุ่น	/		๑.๐	ไม่เกิน ๕	เอ็นทียู
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	/		๖.๕	๖.๕ - ๘.๕	-
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด	/		๙๖	ไม่เกิน ๕๐๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
ความกระด้าง as CaCO ₃	/		๖๐	ไม่เกิน ๓๐๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
คลอไรด์	/		๑๑.๗	ไม่เกิน ๒๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
เหล็ก	/		<๐.๐๕	ไม่เกิน ๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
แมงกานีส	/		๐.๐๒	ไม่เกิน ๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
ทองแดง	/		๐.๐๘	ไม่เกิน ๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
สังกะสี	/		๐.๐๓	ไม่เกิน ๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
ซัลเฟต	/		๑๐	ไม่เกิน ๒๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
ไนเตรทในรูปไนเตรท	/		๐.๐๙	ไม่เกิน ๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
ไนไตรท์ในรูปไนไตรท์	/		๐.๐๑	ไม่เกิน ๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
ฟลูออไรด์	/		๐.๑๒	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย		/	พบ	ไม่พบ	ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร
เอสเชอริเชีย โคไล		/	พบ	ไม่พบ	ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร
ปรอท	/		ไม่พบ	ไม่เกิน ๐.๐๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร

/รายการทดสอบ...

รายการทดสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน	หน่วยวัด
ตะกั่ว	/		ไม่พบ	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
แคดเมียม	/		ไม่พบ	ไม่เกิน ๐.๐๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
โครเมียม	/		< ๑.๐	ไม่เกิน ๐.๐๕	มิลลิกรัมต่อลิตร
สารหนู	/		< ๒.๕	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร

จุดที่ ๒ จุดปลายท่อระบบจ่ายน้ำประปา บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เงิน

รายการทดสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน	หน่วยวัด
สีปรากฏ	/		๓	ไม่เกิน ๑๕	แพลตตินัมโคบอลท์
ความขุ่น	/		๐.๙๖	ไม่เกิน ๕	เอ็นทียู
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	/		๖.๖	๖.๕ - ๘.๕	-
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด	/		๙๕	ไม่เกิน ๕๐๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
ความกระด้าง as CaCO ₃	/		๖๕	ไม่เกิน ๓๐๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
คลอไรด์	/		๙.๐	ไม่เกิน ๒๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
เหล็ก	/		< ๐.๐๕	ไม่เกิน ๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
แมงกานีส	/		๐.๐๑	ไม่เกิน ๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
ทองแดง	/		< ๐.๐๔	ไม่เกิน ๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
สังกะสี	/		๐.๐๓	ไม่เกิน ๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
ซัลเฟต	/		๙.๕	ไม่เกิน ๒๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
ไนเตรทในรูปไนเตรท	/		๐.๐๙	ไม่เกิน ๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
ไนไตรท์ในรูปไนไตรท์	/		< ๐.๐๐๗	ไม่เกิน ๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
ฟลูออไรด์	/		๐.๑๒	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย		/	ไม่พบ	ไม่พบ	ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร
เอสเชอริเชีย โคไล		/	ไม่พบ	ไม่พบ	ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร
ปรอท	/		ไม่พบ	ไม่เกิน ๐.๐๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
ตะกั่ว	/		< ๑.๐	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร

รายการทดสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน	หน่วยวัด
แคดเมียม	/		ไม่พบ	ไม่เกิน ๐.๐๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
โครเมียม	/		< ๑.๐	ไม่เกิน ๐.๐๕	มิลลิกรัมต่อลิตร
สารหนู	/		< ๒.๕	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาววนิดา สมสวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(☒) เพื่อโปรดทราบ

() ไม่เห็นควร เพราะ.....

.....

(ลงชื่อ)

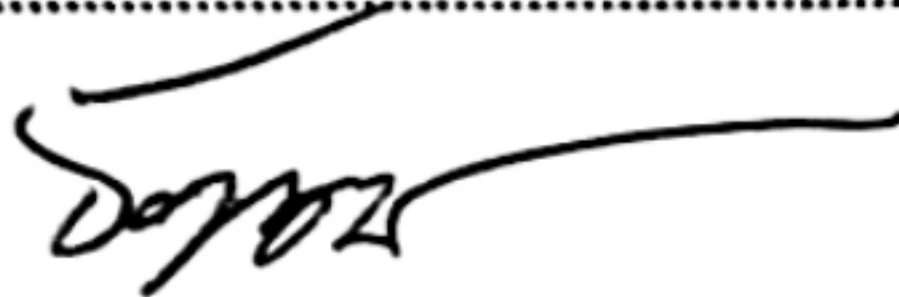

(นายอัศววรรณ อินต๊ะ)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

() เพื่อโปรดทราบ

() ไม่เห็นควร เพราะ.....

.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวธิดาภา วัฒนโพธิ์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(☒) เพื่อโปรดทราบ

() ไม่เห็นควร เพราะ.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายชูชาติ แม้าพิมพ์หา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(☒) ทราบ ดำเนินการจัดเก็บและเป็นข้อมูลต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน