



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ค้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900068

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ ชร58703/728

ลงวันที่ 13/06/2568

วันที่รับตัวอย่าง 13/06/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

ที่อยู่ 88 หมู่ 3

ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย 57150

หมายเลขตัวอย่าง 68072845001

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 5 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา น้ำผิวดิน หมู่ที่ 2 บ้านสบยาย

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 5 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	194	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	111	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัม ต่อลิตร)	0.22	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1.0	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)*	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3030, 3110)

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน

นางสาวอภิญญา งามตา

ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค

วันที่ทดสอบ 19/06/2568

วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned

MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ค้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900068

หน้า 2 ของ 2 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สารหนู (มิลลิกรัมต่อลิตร)*	0.001	APHA, AWWA, WEF 2023 (3030, 3110)

- หมายเหตุ
- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - * หมายถึง รายการทดสอบที่ยังไม่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชกร กิ่งก้าน
นางสาวอภิญญา งามตา
ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 19/06/2568
วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned with
MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rpsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900066

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือนำส่งที่	ขร58703/727	ผู้ส่งตัวอย่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน
ลงวันที่	13/06/2568	ที่อยู่	88 หมู่ 3
วันที่รับตัวอย่าง	13/06/2568		ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
			จังหวัดเชียงราย 57150

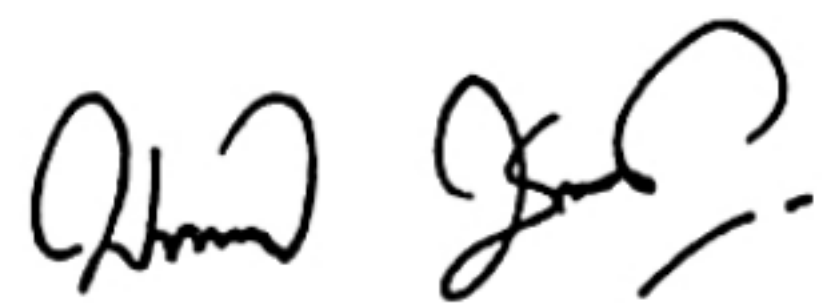
หมายเลขตัวอย่าง	68072874001	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
-----------------	-------------	--------------------	---

ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
--------------	----------	--------------	----------------------

ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปา น้ำผิวดิน หมู่ที่ 1 บ้านสันตันเปา
--------------	--

ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ
----------------	---

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	58	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	32	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.13	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.5	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ	นางสาวนิชากร กิ่งก้าน	 (นายพรคพล ชะพลพรรค) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวอภิญญา งามตา	
วันที่ทดสอบ	นายพรคพล ชะพลพรรค	
วันที่ออกรายงาน	19/06/2568	
	09/07/2568	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4049/50

เลขที่รายงาน R68070900066

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 2 ของ 2 หน้า

- หมายเหตุ
- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน
นางสาวอภิญญา งามตา
ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 19/06/2568
วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned
MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900063

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือคำสั่งที่ ขร58703/727

ลงวันที่ 13/06/2568

วันที่รับตัวอย่าง 13/06/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

ที่อยู่ 88 หมู่ 3

ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย 57150

หมายเลขตัวอย่าง 68072874004

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา น้ำบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านไร่

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีส้ม

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	161	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	98	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัม ต่อลิตร)	0.22	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน

นางสาวอภิญญา งามตา

ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค

วันที่ทดสอบ 19/06/2568

วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned

MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900063

หน้า 2 ของ 2 หน้า

- หมายเหตุ
- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน
นางสาวอภิญญา งามตา
ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 19/06/2568
วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned
MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900064

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่ ชร58703/727

ลงวันที่ 13/06/2568

วันที่รับตัวอย่าง 13/06/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

ที่อยู่ 88 หมู่ 3

ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย 57150

หมายเลขตัวอย่าง 68072874003

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา น้ำผิวดิน หมู่ที่ 6 บ้านแม่เงิน

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีส้ม

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	208	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	97	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัม ต่อลิตร)	0.79	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1.3	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน

นางสาวอภิญญา งามตา

ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค

วันที่ทดสอบ 19/06/2568

วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned with
MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

เลขที่รายงาน R68070900064

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 2 ของ 2 หน้า

- หมายเหตุ
- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน
นางสาวอภิญญา งามตา
ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 19/06/2568
วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned
MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900060

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่ ชร58703/727
ลงวันที่ 13/06/2568
วันที่รับตัวอย่าง 13/06/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน
ที่อยู่ 88 หมู่ 3
ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย 57150

หมายเลขตัวอย่าง 68072874007

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา น้ำผิวดิน หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีส้ม
ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด
ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	135	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	90	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัม ต่อลิตร)	0.18	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน
นางสาวอภิญญา งามตา
ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 19/06/2568
วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned

MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmisc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4049/50

เลขที่รายงาน R68070900060 รายงานผลการทดสอบ หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่	ชร58703/727	ผู้ส่งตัวอย่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน
ลงวันที่	13/06/2568	ที่อยู่	88 หมู่ 3
วันที่รับตัวอย่าง	13/06/2568		ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
			จังหวัดเชียงราย 57150

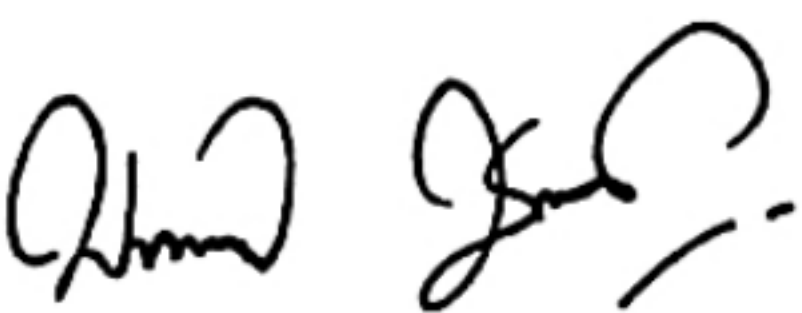
หมายเลขตัวอย่าง	68072874007	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
-----------------	-------------	--------------------	---

ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
--------------	----------	--------------	----------------------

ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปา น้ำผิวดิน หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ
--------------	--

ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีส้ม ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ
----------------	--

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	135	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	90	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.18	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายพรศพล ชะพลพรรค) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวกัญญา งามตา	
วันที่ทดสอบ	19/06/2568	
วันที่ออกรายงาน	09/07/2568	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Scanned by MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmisc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900060

หน้า 2 ของ 2 หน้า

- หมายเหตุ
- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน
นางสาวอภิญญา งามตา
ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 19/06/2568
วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned with

MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
Department of Medical Sciences

ฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

เลขที่รายงาน R68070900062

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่ ขร58703/727

ลงวันที่ 13/06/2568

วันที่รับตัวอย่าง 13/06/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

ที่อยู่ 88 หมู่ 3

ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย 57150

หมายเลขตัวอย่าง 68072874005

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา น้ำบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	174	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	108	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัม ต่อลิตร)	0.21	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	2.2	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน

นางสาวอภิญญา งามตา

ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค

วันที่ทดสอบ 19/06/2568

วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned with
MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rpsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4049/50

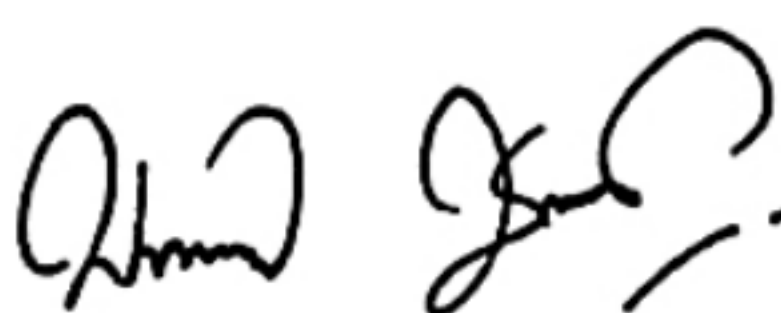
รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900062

หน้า 2 ของ 2 หน้า

- หมายเหตุ
- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน
 นางสาวภิญญา งามตา
ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 19/06/2568
วันที่ออกรายงาน 09/07/2568


(นายพรรคพล ชะพลพรรค)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900065

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่ ขร58703/727

ลงวันที่ 13/06/2568

วันที่รับตัวอย่าง 13/06/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

ที่อยู่ 88 หมู่ 3

ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย 57150

หมายเลขตัวอย่าง 68072874002

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา น้ำบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	227	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	156	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัม ต่อลิตร)	0.31	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน

นางสาวอภิญญา งามตา

ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค

วันที่ทดสอบ 19/06/2568

วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned

MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900065

หน้า 2 ของ 2 หน้า

- หมายเหตุ
- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน
นางสาวอภิญญา งามตา
ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 19/06/2568
วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned by
MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900061

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือนำส่งที่ ขร58703/727

ลงวันที่ 13/06/2568

วันที่รับตัวอย่าง 13/06/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

ที่อยู่ 88 หมู่ 3

ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย 57150

หมายเลขตัวอย่าง 68072874006

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา น้ำบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านปางของเหนือ

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	153	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	119	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัม ต่อลิตร)	0.32	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.5	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน

นางสาวอภิญญา งามตา

ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค

วันที่ทดสอบ 19/06/2568

วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned with
MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ค้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://msc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

เลขที่รายงาน R68070900061

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 2 ของ 2 หน้า

- หมายเหตุ
- 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน
นางสาวอภิญา งามตา
ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 19/06/2568
วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

PDF

Scanned with
MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900067

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่ ขร58703/728

ลงวันที่ 13/06/2568

วันที่รับตัวอย่าง 13/06/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

ที่อยู่ 88 หมู่ 3

ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย 57150

หมายเลขตัวอย่าง 68072845002

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 5 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา น้ำผิวดิน หมู่ที่ 5 บ้านปงของ

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 5 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	188	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	106	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัม ต่อลิตร)	0.06	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	2.2	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)*	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3030, 3110)

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน

นางสาวอภิญญา งามตา

ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค

วันที่ทดสอบ 19/06/2568

วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned

MOBILE SCANNER





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmisc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68070900067

หน้า 2 ของ 2 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สารหนู (มิลลิกรัมต่อลิตร)*	น้อยกว่า 0.001	APHA, AWWA, WEF 2023 (3030, 3110)

- หมายเหตุ
- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - * หมายถึง รายการทดสอบที่ยังไม่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน
นางสาวอภิญญา งามตา
ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 19/06/2568
วันที่ออกรายงาน 09/07/2568

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



Scanned

MOBILE SCANNER

